

平成27年度 核燃料サイクル工学研究所 放出管理業務報告書(排水)

Annual Report on the Effluent Control of Low Level Liquid Waste
in Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories FY2015

中野 政尚 藤田 博喜 河野 恭彦 永岡 美佳
井上 和美 吉井 秀樹 大谷 和義 檜山 佳典
菊地 政昭 坂内 信行 小坪 真司 菊池 明夫
浅野 直紀 寺田 秀行 石山 道 山口 祐二
清水 治憲 岡田 典之 金田 美治

Masanao NAKANO, Hiroki FUJITA, Takahiko KONO, Mika NAGAOKA
Kazumi INOUE, Hideki YOSHII, Kazunori OHTANI, Yoshinori HIYAMA
Masaaki KIKUCHI, Nobuyuki SAKAUCHI, Shinji KOAKUTSU, Akio KIKUCHI
Naoki ASANO, Hideyuki TERADA, Toru ISHIYAMA, Yuji YAMAGUCHI
Harunori SHIMIZU, Noriyuki OKADA and Yoshiharu KANETA

バックエンド研究開発部門
核燃料サイクル工学研究所
放射線管理部

Radiation Protection Department
Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories
Sector of Decommissioning and Radioactive Waste Management

March 2017

Japan Atomic Energy Agency

日本原子力研究開発機構

本レポートは国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。
本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは、下記あてにお問い合わせ下さい。
なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ (<http://www.jaea.go.jp>)
より発信されています。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究連携成果展開部 研究成果管理課
〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4
電話 029-282-6387, Fax 029-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency.
Inquiries about availability and/or copyright of this report should be addressed to
Institutional Repository Section,
Intellectual Resources Management and R&D Collaboration Department,
Japan Atomic Energy Agency.
2-4 Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1195 Japan
Tel +81-29-282-6387, Fax +81-29-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

© Japan Atomic Energy Agency, 2017

平成 27 年度 核燃料サイクル工学研究所 放出管理業務報告書（排水）

日本原子力研究開発機構
バックエンド研究開発部門
核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部

中野 政尚, 藤田 博喜
河野 恭彦, 永岡 美佳, 井上 和美, 吉井 秀樹*¹, 大谷 和義*¹,
檜山 佳典*¹, 菊地 政昭*¹, 坂内 信行*¹, 小坪 真司*¹,
菊池 明夫⁺¹, 浅野 直紀⁺¹, 寺田 秀行⁺¹, 石山 道⁺¹, 山口 祐二⁺¹,
清水 治憲⁺¹, 岡田 典之*², 金田 美治*²

(2017 年 1 月 5 日受理)

本報告書は、原子力規制関係法令を受けた「再処理施設保安規定」、 「核燃料物質使用施設保安規定」、 「放射線障害予防規程」、 「放射線保安規則」及び「茨城県等との原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」、 「水質汚濁防止法」並びに「茨城県条例」に基づき、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの期間に日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所から環境へ放出した放射性排水の放出管理結果をとりまとめたものである。

再処理施設、プルトニウム燃料開発施設をはじめとする各施設からの放射性液体廃棄物は、濃度及び放出量ともに保安規定及び協定書等に定められた基準値を十分に下回った。

核燃料サイクル工学研究所：〒319-1194 茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地 33

+1 工務技術部

*1 日本試験検査株式会社

*2 株式会社アセンド

Annual Report on the Effluent Control of Low Level Liquid Waste
in Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories
FY2015

Masanao NAKANO, Hiroki FUJITA,
Takahiko KONO, Mika NAGAOKA, Kazumi INOUE, Hideki YOSHII*¹, Kazunori OHTANI*¹,
Yoshinori HIYAMA*¹, Masaaki KIKUCHI*¹, Nobuyuki SAKAUCHI*¹, Shinji KOAKUTSU*¹,
Akio KIKUCHI⁺¹, Naoki ASANO⁺¹, Hideyuki TERADA⁺¹, Toru ISHIYAMA⁺¹, Yuji YAMAGUCHI⁺¹,
Harunori SHIMIZU⁺¹, Noriyuki OKADA*² and Yoshiharu KANETA*²

Radiation Protection Department
Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories
Sector of Decommissioning and Radioactive Waste Management
Japan Atomic Energy Agency
Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken

(Received January 5, 2017)

Based on the regulations (the safety regulation of Tokai Reprocessing Plant, the safety regulation of nuclear fuel material usage facilities, the radiation safety rule, the regulation about prevention from radiation hazards due to radioisotopes, which are related with the nuclear regulatory acts, the local agreement concerning with safety and environment conservation around nuclear facilities, the water pollution control law, and bylaw of Ibaraki Prefecture), the effluent control of liquid waste discharged from the Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories of Japan Atomic Energy Agency has been performed. This report describes the effluent control results of the liquid waste in the fiscal year 2015. In this period, the concentrations and the quantities of the radioactivity in liquid waste discharged from the reprocessing plant, the plutonium fuel fabrication facilities, and the other nuclear fuel material usage facilities were much lower than the limits authorized by the above regulations.

Keywords: Effluent Control, Liquid Waste, Tokai Reprocessing Plant, Plutonium Fuel Fabrication Facilities

+1 Engineering Services Department

*1 Nihon Shiken Kensa Co. Ltd.

*2 Ascend Co. Ltd.

目 次

1.	緒 言	1
2.	業務概要	2
3.	核燃料サイクル工学研究所の排水系統	3
3.1	概要	3
3.1.1	放射性排水系統	3
3.1.2	一般雑排水系統	3
4.	平成 27 年度放出管理計画	7
4.1	排水の管理	7
4.1.1	排水の管理方法	7
4.1.2	排水の管理基準	11
4.2	分析方法	17
4.2.1	放射性物質関係	17
4.2.2	一般公害物質関係	19
4.3	測定装置	20
4.3.1	放射性物質関係	20
4.3.2	一般公害物質関係	21
5.	放射性物質の監視結果	22
5.1	排水中放射性物質の監視結果	22
5.1.1	放出可否判定結果の概略	22
5.1.2	核燃料サイクル工学研究所からの総放出量	22
5.1.3	主要施設の放射性排水系統から環境への放出量	22
5.1.4	第 1 排水溝系各施設の放出量	24
5.1.5	外部機関立入調査における同時サンプリング試料の分析結果	26
6.	一般公害物質の監視結果	93
6.1	放射性排水系における一般公害物質分析結果	93
6.2	第 1 排水溝系の一般公害物質分析結果	93
6.3	十二町川の一般公害物質分析結果	93
7.	取り扱い試料数と分析件数	98
7.1	排水関係	98
7.2	排水放出管理分析件数の近年の状況	98
8.	結 論	101
付録 1	再処理施設・放射性液体廃棄物の放出実績	102
付録 2	第 1 排水溝・放射性液体廃棄物の放出実績	107
付録 3	第 2 排水溝・放射性液体廃棄物の放出実績	110
付録 4	排気試料の測定手法	113

CONTENTS

1.	Introduction	1
2.	Outline of effluent control	2
3.	Drainage system of the laboratories	3
3.1	Outline of drainage system	3
3.1.1	Drainage system of radioactive materials	3
3.1.2	Drainage system of general pollutants	3
4.	Effluent control program FY2015	7
4.1	Effluent control	7
4.1.1	Control system of radioactive discharges	7
4.1.2	Regulation of radioactive discharges	11
4.2	Analytical method	17
4.2.1	Radionuclide	17
4.2.2	General pollutants	19
4.3	Measuring instruments	20
4.3.1	Radionuclide	20
4.3.2	General pollutants	21
5.	Monitoring result : Radionuclide	22
5.1	Liquid effluent monitoring	22
5.1.1	Discharge approval	22
5.1.2	Total amount of radionuclide to the environment from the laboratories	22
5.1.3	Amount of radionuclide to the environment from each ditch line of main facilities	22
5.1.4	Amount of radionuclide to the first ditch line from each facility	24
5.1.5	Result of on-the-spot samples by external institutions	26
6.	Monitoring result : General pollutants	93
6.1	Radioactive ditch line	93
6.2	First ditch line	93
6.3	Junicho river	93
7.	Number of treatment samples	98
7.1	Liquid sample	98
7.2	Detail of liquid sample	98
8.	Conclusions	101
Appendix 1	Past record of liquid effluent : The reprocessing plant	102
Appendix 2	Past record of liquid effluent : The first ditch line	107
Appendix 3	Past record of liquid effluent : The second ditch line	110
Appendix 4	Measurement method of gaseous effluent samples	113

1. 緒 言

本報告書は、核燃料サイクル工学研究所（以下「研究所」という。）において、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの期間に環境へ放出した放射性排水の放出管理結果（放射性物質及び一般公害物質）を取りまとめたものである。

研究所における排水中の放射性物質及び一般公害物質の放出基準は、「再処理施設保安規定」，「核燃料物質使用施設保安規定」，「放射線障害予防規程」，「放射線保安規則」，「茨城県等との原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」及び「水質汚濁防止法」並びに「茨城県条例」に定められている。

研究所から環境中へ放出される放射性排水について、放射性物質の放出管理及び一般公害物質の放出監視を実施する主な目的は、以下の 2 項目である。

- ① 放射性物質及び一般公害物質が放出基準値を下回って放出されることを確認する。
- ② 施設外に放出する放射性物質の濃度と総放出量を把握し、環境への放出源情報を得ることにより、周辺公衆の安全と健康の確保及び環境保全に資する。

報告書に記載した内容を以下に示す。なお、排気中の放射性物質の分析の一部は環境監視課で実施しており、排気試料の測定核種及び分析件数等についても合わせて記載した。

- ① 研究所内各施設からの排水の放出可否判定分析結果及び年間総放出量
- ② 各施設から放出した排水の放射性物質の平均濃度及び放出量、主要施設からの代表的な放射性物質放出量の変動状況
- ③ 茨城県環境放射線監視センターの立入調査時に採取した試料（同時サンプリング試料）の分析値
- ④ 各施設の放射性排水系における一般公害物質の測定結果
- ⑤ 期間中に実施した分析件数及び取扱い試料数
- ⑥ 研究所（再処理施設，第 1 排水溝，第 2 排水溝）から環境に放出した放射性物質の放出実績（付録 1 から付録 3 参照）
- ⑦ 排気試料の測定手法（付録 4）

2. 業務概要

平成 27 年度に実施した放出監視業務の主な内容は、以下のとおりである。

- (1) 再処理施設及び核燃料物質使用施設等からの放出排水について、放出ごとに放出可否判定分析を実施した。また、放出可否判定分析及び月合成試料の分析結果から、施設別の総放出量及び研究所全施設から放出された放射性物質の総放出量を把握した。
- (2) 再処理施設及びプルトニウム燃料施設から放出された放射性排水中の一般公害物質のうち、ふっ素及び重金属類については月合成試料を、BOD については抜取試料を分析し、その濃度を監視した。
- (3) 各施設間での排水移送等に係る分析依頼に対応した。
- (4) 茨城県環境放射線監視センターの立入調査時に、試料の採取及び同時サンプリング試料の分析、測定を実施した。

3. 核燃料サイクル工学研究所の排水系統

3.1 概要

研究所内の排水系統は、放射性排水系統と一般雑排水系統に区分されており、これらの排水系統に放出される排水については、それぞれの系統ごとに廃水処理及び管理を実施している。

3.1.1 放射性排水系統

環境へ放出している放射性排水系統としては、

- ① 再処理施設から海洋放出口へ放出する系統
 - ② 第1排水溝系各施設から中央廃水処理場を経由し、調整池を経て新川へ放出する系統（以下「第1排水溝」という。）
 - ③ プルトニウム燃料施設から海洋へ放出する系統（以下「第2排水溝」という。）
- の3系統がある。

放射性排水系統を図3.1.1に示す。

3.1.2 一般雑排水系統

一般雑排水は、①雨水、②生活排水及び③ユーティリティ排水の3系統に分類され、雨水は東海管理センター総務第2課（現総務・共生課）、生活排水及びユーティリティ排水については工務技術部が管理している。

(1) 雨水と生活排水

雨水（一部の冷却水を含む）系統は、道路側溝や建物雨戸を経由して集まった雨水の流れる系統で、新川沿いに6カ所の放出口があり、直接新川に放出される。

生活排水については所内2カ所の活性汚泥処理施設において汚濁物質の分解、清澄等の処理後、調整池を経て第1排水溝から新川に放流している。一般雑排水（生活排水）の系統を図3.1.2に示す。

(2) ユーティリティ排水

冷却水や蒸気凝縮水等のユーティリティ排水のうち、再処理施設、プルトニウム燃料施設、高レベル放射性物質研究施設(CPF)及びボイラーの非管理区域から発生するものについては、リサイクルピットを経て調整池へ、また、工学試験棟から発生するものについては直接調整池へ導入し、第1排水溝から新川に放流している。

一般雑排水（ユーティリティ排水）の系統を、図3.1.3に示す。



図3.1.1 放射性排水系統図



図3.1.2 一般雑排水系（生活排水）系統図

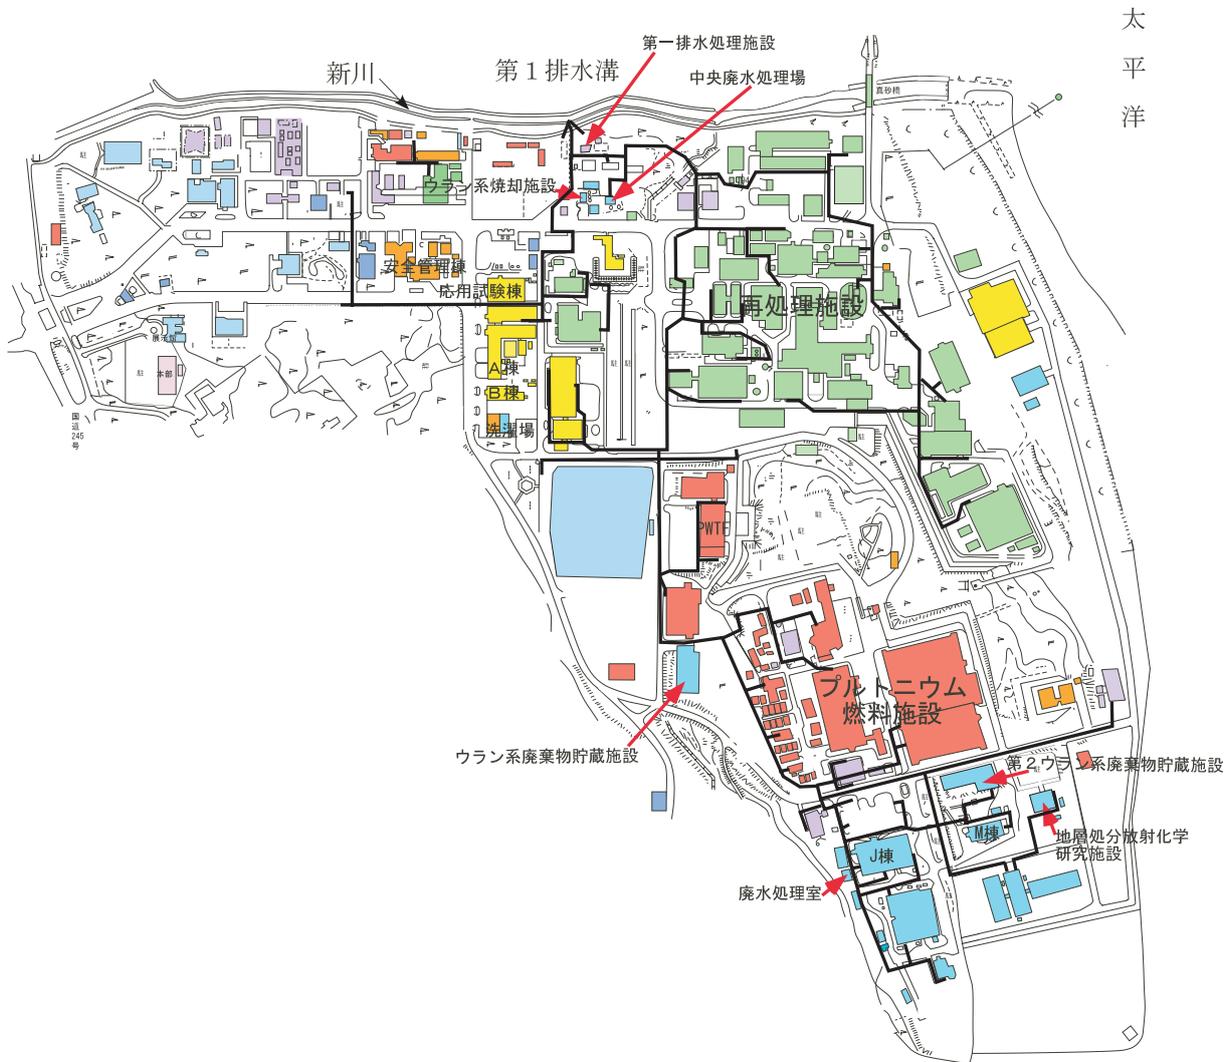


図3.1.3 一般雑排水系（ユーティリティ排水）系統図

4. 平成 27 年度放出管理計画

4.1 排水の管理

4.1.1 排水の管理方法

研究所における平成 27 年度の排水放出管理の概要を以下に示す。また、分析項目及び頻度を表 4.1.1 に示す。

(1) 放出可否判定

再処理施設及びプルトニウム燃料施設から海洋へ直接放出する排水、第 1 排水溝系各施設から中央廃水処理場を経由して新川へ放出する排水、環境技術開発センター 福島技術開発試験部の高レベル放射性物質研究施設 (CPF) から再処理施設へ施設間移送する排水については、再処理施設保安規定、核燃料物質使用施設保安規定に基づき、放出前に排水中の放射性物質濃度の測定及び一般公害物質濃度の測定（放出可否判定分析）を行う。また、平成 20 年度から排水経路が変更になった環境技術開発センター 廃止措置技術部の施設から屋外ピット、J 棟又は廃水処理室へ施設間移送を行う際には、移送前に各施設の排水中の放射性物質の濃度の測定を行う。その後、屋外ピット、J 棟又は廃水処理室において放出前に排水中の放射性物質濃度の測定及び一般公害物質濃度の測定（放出可否判定分析）を行う。

放出可否判定分析は、放出又は移送する前の排水試料について施設から依頼された項目を実施し、環境監視課長は、分析結果が放出基準を満たしているか否かを確認し、放出可否の承認を行う。この承認を受け、各施設の統括者が許可し、排水を放出している。

(2) 各排水系統からの核種別放出量の監視

再処理施設及び第 2 排水溝から海洋への放射性物質の核種別の放出量の監視は、毎放出時の排水試料から排水量に比例した割合で採取調製した月合成試料を分析する。放出前の可否判定分析に用いている全 α 、全 β 放射能に係る主要な核種別放出量は、月合成試料を用いて確認している。例えば、再処理施設の場合、全 α 放射能に寄与する主要な核種は $\text{Pu}(\alpha)$ (^{238}Pu , ^{239}Pu , ^{240}Pu の合計値) 等である。 $\text{Pu}(\alpha)$ の分析は、化学的な分離作業を必要とするため数日を要することから、放出判定分析においては迅速性を有する全 α 放射能で確認している。全 β 放射能に係る ^{89}Sr , ^{90}Sr 等も同様である。なお、 γ 線放出核種、 ^3H 等放出可否判定分析で毎放出時に放出濃度を確認した項目については、毎放出時の放出量を合算することで月間、四半期、年間等の放出量を監視する。

第1排水溝から新川への放射性物質の総放出量の監視は、中央廃水処理場において行う。中央廃水処理場ではコンポジットサンプラーを設置し、排水量に比例した割合で週ごとに排水を採取している。

一般公害物質については、再処理施設及び第2排水溝では月合成試料又は抜取試料を分析し、月間平均濃度を確認する。なお、第1排水溝における一般公害物質の監視は、工務技術部が実施している。

(3) 外部機関立入調査に係る対応

茨城県環境放射線監視センターでは、研究所から研究所外に放出する排水中に含まれる放射性物質等について立入調査を行っている。この立入調査に随行し、試料の採取に対応するとともに、同時に採取した試料について放射性物質等の分析を行う。

(4) 一般排水モニタの代替措置に係る分析対応

第1排水溝近傍に一般排水モニタを設置し、第1排水溝系排水を連続採取して全 γ 計数率を測定していたが、平成27年度上期をもって一般排水モニタの運用を終了したため、代替措置として、平成27年度下期より上記(3)を含めて1回/週の頻度で試料を採取し、放射性物質等の分析・測定を行い、一般排水系の放射性物質濃度に異常がないことを監視する。

(5) 調査

研究所外から研究所内に流入する河川水の自主的な水質監視を四半期毎に実施する。対象となる河川は、十二町川である。十二町川は南から北に向って流れる小川であり、研究所敷地内を流れて新川に注いでいる。なお、敷地内の大部分が暗渠となっている。十二町川の試料採取地点を図 4.1.1 に示す。

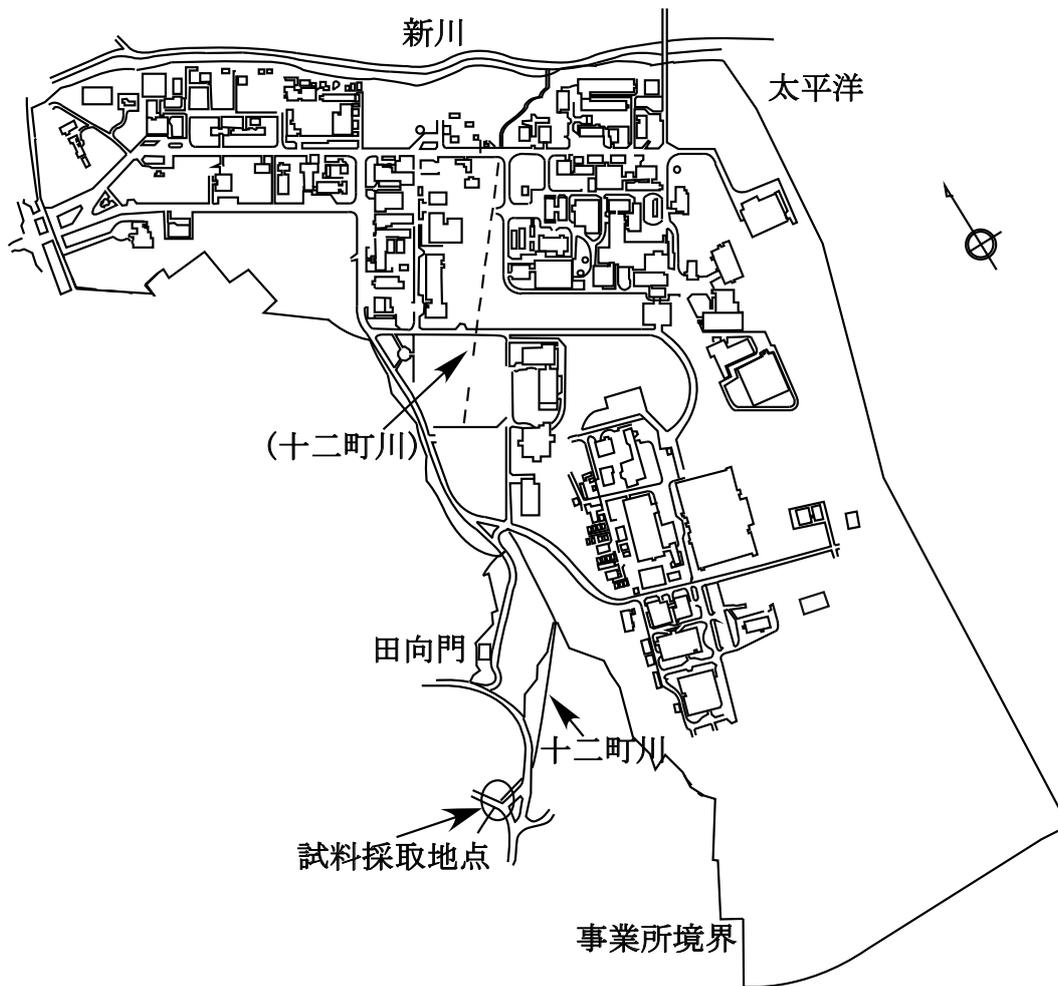


図 4.1.1 十二町川試料採取地点

4.1.2 排水の管理基準

研究所の放射性排水系統から排水を放出する際の放射性物質及び一般公害物質の管理基準を表 4.1.2 から表 4.1.7 に示す。

(1) 放射性物質関係

(1) -1 再処理施設から海洋へ放出するもの

① 処理済廃液の放出の基準

表 4.1.2 処理済廃液の放出の基準

放射能及び核種	放出基準値 最大放出濃度 (Bq/cm ³)	一日当たりの 最大放出量 (GBq)	3ヶ月当たりの 最大放出量 (GBq)
全α放射能	3.0 × 10 ⁻²	1.1 × 10 ⁻²	1.0
全β放射能 (³ Hを除く)	(注1) 1.2 × 10	3.7	2.4 × 10 ²
⁸⁹ Sr	(注2) 2.3 × 10 ⁻¹	(注3) 7.0 × 10 ⁻²	4.1
⁹⁰ Sr	(注2) 4.8 × 10 ⁻¹	(注3) 1.4 × 10 ⁻¹	8.1
⁹⁵ Zr- ⁹⁵ Nb	5.9 × 10 ⁻¹	1.7 × 10 ⁻¹	1.0 × 10
¹⁰³ Ru	9.3 × 10 ⁻¹	2.7 × 10 ⁻¹	1.6 × 10
¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh	7.4	2.1	1.3 × 10 ²
¹³⁴ Cs	8.5 × 10 ⁻¹	2.5 × 10 ⁻¹	1.5 × 10
¹³⁷ Cs	7.8 × 10 ⁻¹	2.3 × 10 ⁻¹	1.4 × 10
¹⁴¹ Ce	8.1 × 10 ⁻²	2.4 × 10 ⁻²	1.5
¹⁴⁴ Ce- ¹⁴⁴ Pr	1.7	5.2 × 10 ⁻¹	3.0 × 10
³ H	2.5 × 10 ⁴	7.4 × 10 ³	4.7 × 10 ⁵
¹²⁹ I	(注2) 3.7 × 10 ⁻¹	(注3) 1.1 × 10 ⁻¹	6.7
¹³¹ I	1.6	5.2 × 10 ⁻¹	3.0 × 10
Pu (α)	(注2) 3.0 × 10 ⁻²	(注3) 1.1 × 10 ⁻²	5.9 × 10 ⁻¹

(注1) 低減化目標値 (茨城県)

最大放出濃度 10 Bq/cm³

月平均濃度 4 Bq/cm³

努力目標値 (茨城県)

最大放出濃度 6.1 Bq/cm³

月平均濃度 2.4 Bq/cm³

(注2) 1ヶ月平均1日最大放出濃度

(注3) 1ヶ月平均1日最大放出量

(参考)

放出前の測定において全β放射能 (³Hを除く) 濃度が、2.4 Bq/cm³ を超える場合は、放出前に茨城県へ連絡すること。かつ、放出時確認調査を実施すること。

また、全β放射能 (³Hを除く) 濃度が、6.1 Bq/cm³ を超える排水を放出する場合は、放出後一定の時間内に環境影響詳細調査を実施すること。

(S53. 7. 12 茨城県環境局長「再処理施設排水の措置について」による。)

② 処理済廃液の1年間の最大放出量（基準）

表 4.1.3 処理済廃液の1年間の最大放出量

放射能及び核種	放出基準値	1年間の最大放出量 (GBq)
全 α 放射能		4.1
全 β 放射能(^3H を除く)		9.6×10^2
^{89}Sr		1.6×10
^{90}Sr		3.2×10
^{95}Zr - ^{95}Nb		4.1×10
^{103}Ru		6.4×10
^{106}Ru - ^{106}Rh		5.1×10^2
^{134}Cs		6.0×10
^{137}Cs		5.5×10
^{141}Ce		5.9
^{144}Ce - ^{144}Pr		1.2×10^2
^3H		1.9×10^6
^{129}I		(注1) 2.7×10
^{131}I		(注1) 1.2×10^2
Pu (α)		2.3

(注1) ^{129}I , ^{131}I の1年間の最大放出量は、合計 96.2 GBq
 (^{129}I : 26.6 GBq, ^{131}I : 69.6 GBq) を目標とする。
 (茨城県)

- (1) -2 第1排水溝（中央廃水処理場を経由し、調整池を経て、第1排水溝から新川へ放出するもの）

表 4.1.4 新川への放出の基準

放射能及び核種 (注1)	濃度限度 Bq/cm ³	3ヶ月間放出量 MBq (注2)	年間放出量 MBq (注2)	備 考
全α放射能	1×10 ⁻³ (注3)	————	————	
全β放射能	3×10 ⁻² (注3) 管理濃度 (注4) [3.7×10 ⁻³]	————	————	
³ H	6×10 (注3) 管理濃度 (注5) [1.1×10]	7.4×10 ²	1.9×10 ³	
ウラン (注6, 7, 8)	1×10 ⁻²	7.0×10 ²	2.1×10 ³	放出量は ²³⁴ U, ²³⁵ U, ²³⁸ U の合計とする。

(注1) 全α放射能及び全β放射能の濃度限度は核燃料物質使用施設放射線管理基準による。

³Hについては、³H使用施設についてのみ管理する。

なお、全α放射能、全β放射能及び³Hに含まれない核種について濃度管理を行う場合は、その基準値として法令値を用いる。

(注2) 第1排水溝における原子力安全協定の「管理の目標値」による。

(注3) 1週間連続採取試料の測定により、濃度限度を超えないよう管理する。

$$\frac{(\text{全}\alpha\text{測定値})}{1\times 10^{-3}} + \frac{(\text{全}\beta\text{測定値})}{3\times 10^{-2}} + \frac{({}^3\text{H測定値})}{6\times 10} \leq 1$$

(注4) 原子力安全協定における「管理の目標値」及び茨城県環境放射能監視計画を担保するため、全β放射能の排水中濃度は、1週間平均濃度で3.7×10⁻³ Bq/cm³を超えないよう管理する。

以下に全β放射能に係る管理の目標値等を示す。

a) 原子力安全協定 : 3.7×10⁻³ Bq/cm³ (3ヶ月間平均濃度)

b) 茨城県環境放射能監視計画 : 4×10⁻³ Bq/cm³ (1ヶ月間平均濃度)

(注5) 原子力安全協定の「管理の目標値」を担保するため、³Hの排水中濃度は1週間平均濃度で1.1×10 Bq/cm³を超えないよう管理する。

(注6) ウランの濃度限度は、原子力安全協定の「管理の目標値」の3ヶ月間平均濃度を用いる。

(注7) ウランは、月合成試料の分析結果から月平均濃度を求め、3ヶ月間放出量、年間放出量を算出する。なお、ウランの排水中濃度は全α放射能及び全β放射能に含まれるため、核種の濃度による放出管理は実施しない。

(注8) J棟施設の高濃度りん酸廃液の分析については、全α放射能によるウラン濃度を把握するのが困難であるため、ウランの排水中濃度による放出管理を合わせて実施する。

(1) -3 第2排水溝（プルトニウム燃料施設から海洋へ放出するもの）

表 4.1.5 プルトニウム燃料施設処理済廃液の放出の基準

放射能及び核種（注1）	濃度限度 Bq/cm ³	3ヶ月間放出量 MBq（注2）	年間放出量 MBq（注2）	備 考
全α放射能	1×10 ⁻³ （注3）	———	———	
全β放射能	3×10 ⁻² （注3） 管理濃度（注4） [3.7×10 ⁻³]	———	———	
ウラン （注5, 6）	1×10 ⁻²	8.9×10	2.7×10 ²	放出量は ²³⁴ U, ²³⁵ U, ²³⁸ U の合計とする。
プルトニウム （注5, 6）	1×10 ⁻³	8.9×10	2.7×10 ²	放出量は ²³⁸ Pu, ²³⁹ Pu, ²⁴⁰ Pu の合計とする。（注7）

（注1）全α放射能及び全β放射能の濃度限度は核燃料物質使用施設放射線管理基準による。

なお、全α放射能及び全β放射能に含まれない核種（プルトニウムの同位体を除く）について、濃度管理を行う場合、その基準として法令値を用いる。

（注2）原子力安全協定の「管理の目標値」による。

（注3）排水のつど測定を行い、濃度限度を超えないよう管理する。

$$\frac{(\text{全}\alpha\text{測定値})}{1\times 10^{-3}} + \frac{(\text{全}\beta\text{測定値})}{3\times 10^{-2}} \leq 1$$

（注4）原子力安全協定における「管理の目標値」を担保するため、全β放射能の排水中濃度は、1週間平均濃度で3.7×10⁻³ Bq/cm³を超えないよう管理する。

（注5）ウラン及びプルトニウムの濃度限度は原子力安全協定の「管理の目標値」の3ヶ月間平均濃度を用いる。

（注6）ウラン及びプルトニウムは、月合成試料の分析結果から月平均濃度を求め、3ヶ月間放出量、年間放出量を算出する。なお、ウラン及びプルトニウムの排水中濃度は、全α放射能及び全β放射能に含まれるため、核種の濃度によるバッチごと放出管理は実施しない。

（注7）²⁴¹Puについては、月合成試料の分析結果から月平均濃度を確認する。

(2) 一般公害物質関係

(2) -1 再処理施設から海洋へ放出するもの

表 4.1.6 処理済廃液の放出の基準

項 目		管理基準値 単位：mg/L (pH を除く) (注 1)
生 活 環 境 項 目	pH	5.0～9.0
	浮遊物質 (SS)	30
	化学的酸素要求量 (COD)	20
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	20
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油)	5
	銅含有量	3
	亜鉛含有量	2
	溶解性鉄含有量	10
	溶解性マンガン含有量	1
	クロム含有量	1
有 害 物 質	カドミウム及びその化合物	0.03
	シアン化合物	0.5
	鉛及びその化合物	0.1
	砒素及びその化合物	0.1
	水銀及びアルキル水銀, その他の水銀化合物	0.005
	ふっ素及びその化合物	8
	ほう素及びその化合物	230
窒素化合物 (アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物)	100	

(注) 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例 別表第 2 その 2 (県央地先水域における排水基準 1日当たりの平均的な排出水の量が 3,000 立方メートル未満のもの) 並びに環境省令第 21 号による。

(2) -2 河川又は海洋へ放出するもの

- ① 第1排水溝（中央廃水処理場を経由し、調整池を経て、第1排水溝から新川へ）
- ② 第2排水溝（プルトニウム燃料施設から海洋へ）
- } の一般公害物質管理基準

表 4.1.7 プルトニウム燃料施設放出廃液の放出及び新川へ排出する

処理済廃液の放出の基準

項 目		管理基準値 単位：mg/L (pHを除く)	
		第1排水溝 (注1,2)	第2排水溝 (注3)
生活環境項目	pH	5.8~8.6	5.0~9.0
	浮遊物質 (SS)	30	30
	化学的酸素要求量 (COD)	20	20
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	20	20
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油)	5	5
	銅含有量	3	3
	亜鉛含有量	2	2
	溶解性鉄含有量	10	10
	溶解性マンガン含有量	1	1
	クロム含有量	1	1
健康項目 (注3) (有害物質)	カドミウム及びその化合物	0.03	0.03
	シアン化合物	0.5	0.5
	鉛及びその化合物	0.1	0.1
	砒素及びその化合物	0.1	0.1
	水銀及びアルキル水銀, その他の水銀化合物	0.005	0.005
	ふっ素及びその化合物	8	8
(注1)	窒素化合物 (アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物)	100	100

(注 1) 茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則 別表第 7 (那珂川水域第二種水域に排出するもの 1日当たりの平均的な排水の量が 1,000 立方メートル未満のもの) 並びに環境省令第 21 号による。

(注 2) 中央廃水処理場へ排出する処理済廃液も含む。

(注 3) 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例 別表第 2 その 2 (県央地先水域における排水基準 1日当たりの平均的な排水の量が 3,000 立方メートル未満のもの) 並びに環境省令第 21 号による。

4.2 分析方法

排水試料の分析項目について、それぞれの定量下限値、供試量、分析法を表 4.2.1 から表 4.2.3 に示す。

4.2.1 放射性物質関係

(1) 再処理施設

表 4.2.1 放射性物質の分析法

項 目	定量下限値 (Bq/cm ³)	供試量 (cm ³)	分 析 法
全α放射能	1.1×10 ⁻³	10	全α放射能測定法（蒸発乾固法，90分測定）
全β放射能 (³ Hを除く)	2.2×10 ⁻²	10	全β放射能測定法（蒸発乾固法，30分測定）
³ H	3.7	1	液体シンチレーション法
⁸⁹ Sr	2.2×10 ⁻³	500	イオン交換分離→液体シンチレーション法
⁹⁰ Sr	1.1×10 ⁻³	500	イオン交換分離→液体シンチレーション法
⁹⁵ Zr	2.5×10 ⁻³	2000	γ線スペクトロメトリー法
⁹⁵ Nb	1.8×10 ⁻³	2000	γ線スペクトロメトリー法
¹⁰³ Ru	1.1×10 ⁻³	2000	γ線スペクトロメトリー法
¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh	3.2×10 ⁻²	2000	γ線スペクトロメトリー法
¹²⁹ I	1.4×10 ⁻³	300	PdI ₂ 沈殿→γ線スペクトロメトリー法
¹³¹ I	1.8×10 ⁻³	2000	γ線スペクトロメトリー法
¹³⁴ Cs	1.1×10 ⁻³	2000	γ線スペクトロメトリー法
¹³⁷ Cs	1.8×10 ⁻³	2000	γ線スペクトロメトリー法
¹⁴¹ Ce	2.2×10 ⁻³	2000	γ線スペクトロメトリー法
¹⁴⁴ Ce- ¹⁴⁴ Pr	2.2×10 ⁻²	2000	γ線スペクトロメトリー法
Pu (α)	3.7×10 ⁻⁵	100	イオン交換分離→電着→α線スペクトロメトリー法
U	1.0×10 ⁻⁴	100	イオン交換分離→電着→α線スペクトロメトリー法

(2) 再処理施設以外の施設

表 4.2.2 放射性物質の分析法

項 目	定量下限値 (Bq/cm ³)	供試量 (cm ³)	分 析 法
全α放射能	1.0×10^{-4}	200	全α放射能測定法（共沈マウント法，60分測定）
全β放射能	2.2×10^{-3}	100	全β放射能測定法（蒸発乾固法，30分測定）
（ ³ Hを除く）	1.8×10^{-4}	1000	全β放射能測定法（蒸発乾固法，100分測定）
³ H	3.7	1	液体シンチレーション法
U	1.0×10^{-4}	100	イオン交換分離→電着→α線スペクトロメトリー法
Pu（α）	3.7×10^{-5}	100	イオン交換分離→電着→α線スペクトロメトリー法
²⁴¹ Pu	1.0×10^{-3}	80	イオン交換分離→液体シンチレーション法
放射性ヨウ素 （ ¹²⁵ I， ¹²⁹ I）	1.4×10^{-3}	300	PdI ₂ 沈殿→γ線スペクトロメトリー法

4.2.2 一般公害物質関係

表 4.2.3 一般公害物質の分析法

項目	定量下限値 (mg/L)	供試量 (cm ³)	分析法	
生活環境項目	pH	小数点第一位	100	pHメータによる直接測定 (JIS K 0102 12.1)
	浮遊物質 (SS)	1.0	100	ろ過重量測定法 (JIS K 0102 14.1)
	化学的酸素要求量 (COD)	0.2 (O ₂ mg/L)	100	KMnO ₄ 滴定法 (JIS K 0102 17)
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.0 (O ₂ mg/L)	1~300	隔膜電極法 (JIS K 0102 21, 32.3)
	ノルマルヘキサン 抽出物質 (鉱油)	0.5	200	ヘキサン抽出法 (JIS K 0102 24)
	銅	0.007	100	ICP 発光分析法 (JIS K 0102 52.4)
	亜鉛	0.04	100	ICP 発光分析法 (JIS K 0102 53.3)
	溶解性鉄	0.01	100	ICP 発光分析法 (JIS K 0102 57.4)
	溶解性マンガン	0.001	100	ICP 発光分析法 (JIS K 0102 56.4)
	クロム	0.007	100	ICP 発光分析法 (JIS K 0102 65.1.4)
健康項目	カドミウム	0.01	100	ICP 発光分析法 (JIS K 0102 55.3)
	シアン	0.01	500	イオン電極法 (JIS K 0102 38.4)
	鉛	0.07	100	ICP 発光分析法 (JIS K 0102 54.3)
	ヒ素	0.001	100	ICP 発光分析法 (JIS K 0102 61.3)
	水銀	0.0005	100	原子吸光法 (JIS K 0102 66.1.1)
	ふっ素	0.1	50	イオン電極法 (JIS K 0102 34.2)
	ほう素	0.02	50	ICP 発光分析法 (JIS K 0102 47.3) アゾメチンH 吸光度法 (JIS K 0102 47.2)
	窒素化合物 (アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸 化合物及び硝酸性 化合物)	0.5	20 (μL)	イオンクロマトグラフ法 (JIS K 0102 42.5, 43.1.2, 43.2.5) イオン電極法 (JIS K 0102 42.4)

4.3 測定装置

排水試料を分析する測定器について、種類毎の型式、仕様をそれぞれ表 4.3.1、表 4.3.2 に示す。

4.3.1 放射性物質関係

表 4.3.1 放射性物質関係測定器

種 類	型 式	仕 様
2 系統放射能測定装置 (α 線測定用)	ZnS (Ag) Aloka DZS-453B 計測装置 TDC-513	効率 約 28% (U_3O_8 線源校正)
2 系統放射能測定装置 (α 線測定用) (サンプルチェンジャー)	ZnS (Ag) Aloka DZ-451F 計測装置 Aloka TDC-511 サンプルチェンジャー Aloka SC-756C	効率 約 23% (U_3O_8 線源校正)
2 系統放射能測定装置 (β 線測定用) (サンプルチェンジャー)	GM 管 Aloka GP-14V 計測装置 Aloka TDC-511 サンプルチェンジャー Aloka SC-756C	効率 約 34% (U_3O_8 線源校正)
液体シンチレーション カウンタ	PerkinElmer4910 TR	バックエンチングスタンダード 3H : 効率 >55% , BG <25cpm ^{14}C : 効率 >90% , BG <30cpm
液体シンチレーション カウンタ	PerkinElmer3110 TR/LL	バックエンチングスタンダード 3H : 効率 >60% , BG <25cpm ^{14}C : 効率 >90% , BG <30cpm
γ 線スペクトロメータ	γ -X HP Ge 同軸型 ORTEC GMX-25200-P ORTEC GMX-25190 ORTEC GMX30 解析ソフト SEIKO EG&G 環境 γ 線核種分析	FWHM , ピーク/コンプトン比 , 相対効率 (at 1.33 MeV) 2.00 keV , 46/1 , >25% 1.95 keV , 48/1 , >25% 2.10 keV , 52/1 , >30%
γ 線スペクトロメータ (サンプルチェンジャー)	γ -X HP Ge 同軸型 ORTEC GMX-30190 解析ソフト SEIKO EG&G 環境 γ 線核種分析	FWHM , ピーク/コンプトン比 , 相対効率 (at 1.33 MeV) 1.90 keV , 52/1 , >30%
α 線スペクトロメータ	SSD ALPHA-ENSEMBLE-8 ALPHA-ENSEMBLE-4 解析ソフト SEIKO EG&G α 線核種分析ソフト	FWHM : 約 20 keV 効率 : 25~30% (^{241}Am)

4.3.2 一般公害物質関係

表 4.3.2 一般公害物質関係測定器

種 類	型 式	仕 様
pH 濃度計	東亜電波工業 HM-26S	温度補正
電導度計	東亜電波工業 CM-15A	測定範囲 1.00 μ S/cm \sim 100.0 mS/cm 温度補正
溶存酸素濃度計	飯島電子工業 B-100N	隔膜式ポーラロ電極, 自動温度補償 測定範囲 0 \sim 20.00 mg/L
イオン濃度計	電気化学計器 電位計: ILO-50 電極: CN ⁻ 7000-0.65 W F ⁻ 7200-0.65 W	測定範囲 -999.9 \sim 999.9 mV 濃度 0.001 \sim 999 mg/L (単位は自由設定) 温度補正
水銀濃度計	平沼産業 HG-310	光源: 低圧水銀灯, 受光器, 光電管 測定範囲 0.005 \sim 3.0 μ g
ICP 発光 分光分析装置	Perkinelmer Optima8300	発振方法: 水晶制御方式 周波数: 27.12 MHz, 最大出力 1.6 kW 波長範囲: 167 \sim 800 nm (モノクロメータ) 検出器: CCD 半導体面検出器
天 秤	Mettler AT201	測定範囲 0.01 mg \sim 200 g
	Mettler AE163	測定範囲 0.01 mg \sim 31 g
イオンクロマト グラフ分析装置	島津製作所 PIA-1000	測定レンジ 0.01 \sim 10000 μ S/cm 液体流量 0.01 \sim 5 mL/min
	東ソー IC-2001	液体流量 0.2 \sim 9.9 mL/min

5. 放射性物質の監視結果

5.1 排水中放射性物質の監視結果

5.1.1 放出可否判定結果の概略

平成 27 年度における再処理施設、プルトニウム燃料施設及び第 1 排水溝系各施設の排水について実施した放出可否判定分析の総試料件数は 177 件であった。その結果、全ての放出可否判定試料について放射性物質濃度及び一般公害物質濃度は基準値以下であり、排水の放出が承認された。放出可否判定分析結果の概略を表 5.1.1 に示す。

5.1.2 核燃料サイクル工学研究所からの総放出量

平成 27 年度において、研究所から環境へ放出された放射性排水の総排水量は 11,413.50 m³ で（再処理施設海洋放出口：9,270.0 m³，第 2 排水溝：803.0 m³，第 1 排水溝：1,340.50 m³）あった。これは、前年度(9,102.69 m³)に比べ 2 割ほど増加し、再処理施設からの排水による寄与が 9,270.0 m³ で全体の 80%以上を占めた。放射性物質については、全 α 放射能、³H、U が検出されたが、濃度、放出量ともいずれの核種も基準値以下であった。その他の核種は全て定量下限値未満であった。

全 α 放射能、全 β 放射能及び核種別の月別放出量並びに年間総放出量の状況を表 5.1.2 に示す。また、年間総放出量の推移を、表 5.1.3 に示す。

5.1.3 主要施設の放射性排水系統から環境への放出量

再処理施設、中央廃水処理場（第 1 排水溝）、プルトニウム燃料施設（第 2 排水溝）から環境へ放出した排水中の放射性物質の月別放出量及び年間総放出量の推移を以下に記す。

(1) 再処理施設海洋放出廃液

再処理施設においては、今年度は施設定期検査（平成 19 年 7 月 30 日から受検）のため、使用済燃料の処理は行っていないが、平成 28 年 1 月よりガラス固化技術開発施設の運転が再開された。再処理施設の海洋放出は、通常の方法で行われ、これに伴う放出判定分析を実施した。今年度の海洋放出回数、総排水量ともに前年度に比べ 3 割ほど増加した。放射性物質については、³H のみが検出され、³H の年間放出量は前年度に比べて、約 2 倍に増加した。

再処理施設海洋放出廃液の月別放出回数及び排水量、核種ごとの濃度と放出量の状況を表 5.1.4 に示す。また、測定結果が定量下限値未満であった場合に定量下限値の濃度が検出されたと仮定し、この値に排水量を乗じた値を不検出量と呼び、表に記載した。再処理施設においては、この不検出量を実測量に加算した放出量から、拡散計算により公衆の線量評価を行っている。年間総放出量の推移を表 5.1.5 に示す。

なお、過去 5 年間における再処理施設海洋放出廃液の月別放出水量並びに全 α 放射能、全 β 放射能、 ^3H 、 ^{90}Sr 、 ^{129}I 、 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs 、 $\text{Pu}(\alpha)$ 及び U の月別放出量の推移を図 5.1.1 から図 5.1.10 に示す。

(2) 中央廃水処理場を經由し、調整池を経て新川への放出排水（第 1 排水溝）

第 1 排水溝系各施設から中央廃水処理場を經由し、調整池を経て、新川へ排水を放出する。中央廃水処理場では、第 1 排水溝系各施設の総放出量の確認を行っている。ここにはコンポジットサンプリングを設置し、排水量に比例した割合で週ごとに排水を採取している。その週合成試料を分析し、放出した放射性物質の監視を行った。排水量は前年度に比べ 3 割ほど増加した。放射性物質については、全 β 放射能のみが検出されたが、その濃度は基準値以下であった。全 α 放射能、 ^3H 、 $\text{Pu}(\alpha)$ 、U は定量下限値未満であった。全 β 放射能の年間の総放出量は、前年度に比べ減少し、安全協定に定める管理の目標値を下回って管理された。

排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.6 に、年度間総放出量の推移を表 5.1.7 に示す。また、過去 5 年間における月別放出水量及び全 α 放射能、全 β 放射能、U の放出量の推移を図 5.1.11 から図 5.1.14 に示す。

(3) プルトニウム燃料施設海洋放出廃液（第 2 排水溝）

プルトニウム燃料施設では、第一開発室廃水処理室 (R-4) 及びプルトニウム廃棄物処理開発施設 (PWTF) の処理済廃液を、第 2 排水溝を経て海洋へ放出している。

第 2 排水溝から海洋に放出した排水の総排水量は、前年度と同程度であった。排水中の放射性物質については、全て定量下限値未満であった。

排水量については、茨城沿海地区漁連との協定で 300 m^3 /月以下と定められているが、1 回あたりの排水量の最大は 27.0 m^3 であり、排水放出のあったいずれの月もこれを十分に下回って管理された。

排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.8 に、放出量の推移を表 5.1.9 に示す。

また、過去 5 年間における月別放出水量及び全 α 放射能、全 β 放射能、 $\text{Pu}(\alpha)$ 、 ^{241}Pu の月別放出量の推移を図 5.1.15 から図 5.1.19 に示す。

5.1.4 第1排水溝系各施設の放出量

第1排水溝系のプルトニウム燃料技術開発センター, 環境技術開発センター 福島技術開発試験部, 環境技術開発センター 廃止措置技術部及び放射線管理部の各施設の排水は, 放出ごとに放出可否判定分析を行い, 基準値以下であることを確認した後, 中央廃水処理場へ放出している。

各施設から, 中央廃水処理場を経由して新川へ放出した排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.10 に示す。

(1) プルトニウム燃料技術開発センター (第二開発室, 第三開発室, 燃料製造機器試験室)

第二開発室からの総排水量は前年度に比べ1割ほど減少し, 排水中の放射性物質については, 全て定量下限値未満であった。第二開発室から放出した排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.11 に, 放出量の推移を表 5.1.12 に示す。

第三開発室からの総排水量は前年度に比べ1割ほど減少したが, 排水中の放射性物質については, 全て定量下限値未満であった。第三開発室から放出した排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.13 に, 放出量の推移を表 5.1.14 に示す。

燃料製造機器試験室の放出状況は表 5.1.15 に, 放出量の推移は表 5.1.16 に示すように, 前年度に続き, 排水の放出は無かった。

(2) 環境技術開発センター 福島技術開発試験部 (A棟, B棟, 応用試験棟)

A棟からの総排水量は前年度に比べ2倍に増加し, 排水中の放射性物質については, 全て定量下限値未満であった。A棟から放出した排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.17 に, 放出量の推移を表 5.1.18 に示す。

B棟は前年度は排水の放出はなかったが, 今年度は放出があり, 排水中の放射性物質については, 全て定量下限値未満であった。B棟から放出した排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.19 に, 放出量の推移を表 5.1.20 に示す。

応用試験棟からの総排水量は前年度に比べ2割ほど増加し, 排水中の放射性物質については, 全 α 放射能及びUが検出されたが, その濃度は基準値以下であった。全 β 放射能, ^3H は定量下限値未満であった。応用試験棟から放出した排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.21 に, 放出量の推移を表 5.1.22 に示す。

(3) 環境技術開発センター 廃止措置技術部 (洗濯場, 焼却施設, ウラン系廃棄物貯蔵施設, 第2ウラン系廃棄物貯蔵施設, 廃水処理室, J棟 (屋外調整槽を含む))

洗濯場からの年間排水量は, 前年度とほぼ同程度であり, 排水中の放射性物質については, 全て定量下限値未満であった。洗濯場から放出した排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.23 に, 放出量の推移を表 5.1.24 に示す。

焼却施設からの年間排水量は、前年度に比べ2割ほど増加し、排水中の放射性物質については、全て定量下限値未満であった。焼却施設から放出した排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.25 に、放出量の推移を表 5.1.26 に示す。

ウラン系廃棄物貯蔵施設からの年間排水量は、前年度に比べ6割ほど減少し、排水中の放射性物質については全て定量下限値未満であった。ウラン系廃棄物貯蔵施設から放出した排水中の放射性物質の放出量について、放出状況を表 5.1.27 に、放出量の推移を表 5.1.28 に示す。

第2ウラン系廃棄物貯蔵施設からの年間排水量は、前年度に比べ3割ほど減少し、排水中の放射性物質については、全て定量下限値未満であった。第2ウラン系廃棄物貯蔵施設から放出した排水中の放射性物質の放出量について、放出状況を表 5.1.29 に、放出量の推移を表 5.1.30 に示す。

廃水処理室の放出状況は表 5.1.31 に、放出量の推移は表 5.1.32 に示すように、前年度に続き、今年度も排水の放出は無かった。

J棟からの年間排水量は、前年度に比べ9倍以上増加したが、これは施設内に保管していた廃液の処理を継続的に行ったためである。なお、この廃液にはリン酸塩が多く含まれており、従来の全 α 放射能測定法ではリン酸が測定の妨害になることから、「リン酸塩を多く含む排水中の全 α 放射能測定法」を定め実施した。ただし、本測定法ではU濃度を把握することは困難であり、Uを除く α 線放出核種の測定にのみ適用されるため、Uについては核種分析を行い、放出管理を行った。排水中の放射性物質については、Uのみが検出されたが、その濃度は基準値以下であった。全 α 放射能及び全 β 放射能は定量下限値未満であった。J棟から放出した排水中の放射性物質の放出量について、放出状況を表 5.1.33 に、放出量の推移を表 5.1.34 に示す。

(4) 放射線管理部（安全管理棟）

安全管理棟からの年間排水量は、前年度に比べ4割近く減少し、排水中の放射性物質については、全て定量下限値未満であった。安全管理棟から放出した排水中の放射性物質の放出状況を表 5.1.35 に放出量の推移を表 5.1.36 に示す。

5.1.5 外部機関立入調査における同時サンプリング試料の分析結果

(1) 茨城県環境放射線監視センター

茨城県環境放射線監視センターの立入調査時に、第1排水溝（月2回）において試料の採取を行うとともに、同時に採取した試料の分析を行った。再処理施設海洋放出廃液については再処理技術開発センター処理第1課が、第2排水溝（月1回）についてはプルトニウム燃料技術開発センター環境技術課が試料の採取行為を代行し、採取試料を環境監視センターに提供しており、提出試料と同時に採取した試料について分析を行った。

その結果を表5.1.37、表5.1.38、表5.1.39に示す。再処理施設海洋放出廃液については、 ^3H が検出されたが、その濃度は基準値以下であった。その他の核種は定量下限値未満であった。なお、表5.1.4に示す再処理施設海洋放出排水中の放射性物質測定記録においては、 ^{129}I 、 $\text{Pu}(\alpha)$ 等の核種分析は月合成試料を用いて行っている。第1排水溝については全 β 放射能のみ検出されたが、その濃度は基準値以下であった。第2排水溝については全て定量下限値未満であった。

表5. 1. 1 放出可否判定分析の概略

項目	全α放射能 Bq/cm ³	全β放射能 Bq/cm ³	γ-SP Bq/cm ³	³ H Bq/cm ³	U Bq/cm ³	pH	SS mg/L	COD mg/L	油分 mg/L	ふっ素 mg/L	窒素化合物 mg/L	ほう素 mg/L	分析試料数 (件)	放出可件数 (件)
排水系統及び施設														
再処理施設 海洋放出口	<1.1×10 ⁻³	<2.2×10 ⁻²	<1.8×10 ⁻³ (¹³⁷ Cs)	<3.7 7.4×10	—	6.7 7.7	<1.0 2.7	<0.2 1.2	<0.5 0.84	—	0.60 3.9	<0.02 0.026	18	34
第2排水溝 (Pu燃施設)	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	7.3 8.5	<1.0 3.8	0.97 4.3	<0.5	<0.1 1.9	0.61 10	—	31	31
第二開発室	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	7.3 8.0	—	—	—	—	—	—	14	14
ブルトニウム燃料 燃料製造機器 試験室	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	7.1 7.7	—	—	—	—	—	—	26	26
(中央廃水処理場へ送水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
福島環境技術開発センター A棟	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	7.3	—	—	—	<0.1	0.87 1.1	—	2	2
B棟	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	6.9	—	—	—	—	0.76	—	1	1
応用試験棟	<1.0×10 ⁻⁴ 5.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	<3.7	—	7.0 7.6	—	—	—	—	0.80 18	—	5	5
洗濯場	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	7.4 7.6	—	—	—	—	—	—	3	3
焼却施設	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	7.4	—	—	—	2.8 6.9	—	—	16	16
ウラン系 廃棄物 貯蔵施設	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	1	1
第2ウラン系 廃棄物 貯蔵施設	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	6.2 6.6	—	—	—	—	—	—	3	3
廃水 処理室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
J棟	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	—	—	6.7 7.0	—	—	—	0.80 6.1	1.1 18	—	24	24
安全管理棟	<1.0×10 ⁻⁴	<2.2×10 ⁻³	—	<3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17
放射線管理部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	177
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注1) 各欄の分析値は最小値から最大値の範囲を示す。

(注2) 再処理施設海洋放出廃液は2回に分けて放出することがあるため、分析試料数と放出可件数は異なっている。

表5. 1. 2 核燃料サイクル工学研究所から環境へ放出した主な放射性物質の月別放出量および年間総放出量

期・月	項目	排水量 m ³	全α放射能 MBq	全β放射能 MBq	³ H MBq	⁸⁹ Sr MBq	⁹⁰ Sr MBq	⁹⁵ Zr MBq	⁹⁵ Nb MBq	¹⁰³ Ru MBq	¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh MBq	¹²⁹ I MBq	¹³¹ I MBq	¹³⁴ Cs MBq	¹³⁷ Cs MBq	¹⁴¹ Ce MBq	¹⁴⁴ Ce- ¹⁴⁴ Pr MBq	U MBq	Pu(α) MBq	²⁴¹ Pu MBq
第1四半期	4	804.10	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微
	5	1363.10	微	微	4.8×10 ³	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	2.1×10 ⁻³	微	微
	6	759.60	微	微	3.3×10 ³	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	5.6×10 ⁻³	微	微
	小計	2926.80	微	微	8.1×10 ³	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	7.7×10 ⁻³	微	微
第2四半期	7	826.00	微	微	1.1×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	6.7×10 ⁻³	微	微
	8	750.60	微	微	3.8×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	1.4×10 ⁻³	微	微
	9	1409.40	1.0×10 ⁻²	微	3.8×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	3.0×10 ⁻²	微	微
	小計	2986.00	1.0×10 ⁻²	微	8.7×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	3.8×10 ⁻²	微	微
第3四半期	10	766.20	微	微	6.4×10 ³	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	1.5×10 ⁻²	微	微
	11	703.70	4.0×10 ⁻³	微	2.1×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	1.0×10 ⁻²	微	-
	12	1310.40	微	微	6.8×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	3.1×10 ⁻³	微	微
	小計	2780.30	4.0×10 ⁻³	微	9.5×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	2.8×10 ⁻²	微	微
第4四半期	1	658.80	微	微	3.1×10 ³	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	2.9×10 ⁻³	微	微
	2	1291.00	微	微	3.7×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微
	3	770.60	2.2×10 ⁻³	微	1.6×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	3.6×10 ⁻³	微	微
	小計	2720.40	2.2×10 ⁻³	微	5.6×10 ⁴	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	6.5×10 ⁻³	微	微
合計	11413.50	1.6×10 ⁻²	微	2.5×10 ⁵	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	微	8.0×10 ⁻²	微	微	

(注1) 再処施設、第1排水溝系各施設及びプルトニウム燃料施設(第2排水溝)からの放出量の合計値。

(注2) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全定量下限値未満であったことを示す。

(注3) 11月期の²⁴¹Puはプルトニウム燃料施設(第2排水溝)からの放出がなかったため「-」とした。

表5. 1. 3 核燃料サイクル工学研究所から環境への総放出量の推移

単位:MBq

年度	H. 23	H. 24	H. 25	H. 26	H. 27
排水量(m ³)	5529.0	13590.61	10035.0	9102.69	11413.50
核種(項目)					
全α放射能	2.3×10^{-2}	2.2×10^{-2}	1.0×10^{-2}	2.4×10^{-3}	1.6×10^{-2}
全β放射能	6.9×10^{-1}	微	微	微	微
³ H	7.0×10^4	8.7×10^5	4.9×10^5	1.1×10^5	2.5×10^5
⁸⁹ Sr	微	微	微	微	微
⁹⁰ Sr	微	微	微	微	微
⁹⁵ Zr	微	微	微	微	微
⁹⁵ Nb	微	微	微	微	微
¹⁰³ Ru	微	微	微	微	微
¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh	微	微	微	微	微
¹²⁹ I	3.2	1.2	8.8×10^{-1}	微	微
¹³¹ I	微	微	微	微	微
¹³⁴ Cs	微	微	微	微	微
¹³⁷ Cs	微	微	微	微	微
¹⁴¹ Ce	微	微	微	微	微
¹⁴⁴ Ce- ¹⁴⁴ Pr	微	微	微	微	微
Pu (α)	1.2×10^{-1}	1.5×10^{-1}	8.1×10^{-2}	微	微
²⁴¹ Pu	6.0×10^{-1}	微	微	微	微
U	微	1.3×10^{-2}	1.6×10^{-2}	5.4×10^{-3}	8.0×10^{-2}

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。
本表は、再処理施設、第1排水溝系各施設及びプルトニウム燃料施設(第2排水溝)の合計値である。

表5.1.4 再処理施設・海洋放出排水中の放射性物質測定記録(1/6)

期・月	放出回数(回)	核種(項目)	排水量(m ³)	全α放射能				全β放射能				³ H						
				最大濃度	平均濃度	一日最大放出量	実測量	不検出量	最大濃度	平均濃度	一日最大放出量	実測量	不検出量	最大濃度	平均濃度	一日最大放出量	実測量	不検出量
				Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq
第1四半期	4		581	*	微	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.3×10	*	*	微	0	2.1×10 ³		
	5		1163	*	微	0	1.3	*	微	0	2.6×10	*	6.0	2.4×10 ³	4.8×10 ³	2.2×10 ³		
	6		566	*	微	0	6.2×10 ⁻¹	*	微	0	1.2×10	*	5.8	1.7×10 ³	3.3×10 ³	0		
小計	8		2310	*	微	0	2.6	*	微	0	5.1×10	*	5.4	2.4×10 ³	8.1×10 ³	4.3×10 ³		
第2四半期	7		582	*	微	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.3×10	*	1.9×10	5.6×10 ³	1.1×10 ⁴	0		
	8		581	*	微	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.3×10	*	6.6×10	1.9×10 ⁴	3.8×10 ⁴	0		
	9		1172	*	微	0	1.3	*	微	0	2.6×10	*	5.0×10	1.5×10 ⁴	3.8×10 ⁴	3.7×10		
小計	9		2335	*	微	0	2.6	*	微	0	5.2×10	*	6.6×10	1.9×10 ⁴	8.7×10 ⁴	3.7×10		
第3四半期	10		581	*	微	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.3×10	*	1.1×10	3.2×10 ³	6.4×10 ³	0		
	11		581	*	微	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.3×10	*	3.6×10	1.1×10 ⁴	2.1×10 ⁴	0		
	12		1163	*	微	0	1.3	*	微	0	2.6×10	*	7.4×10	2.2×10 ⁴	6.8×10 ⁴	0		
小計	8		2325	*	微	0	2.6	*	微	0	5.2×10	*	7.4×10	2.2×10 ⁴	9.5×10 ⁴	0		
第4四半期	1		565	*	微	0	6.2×10 ⁻¹	*	微	0	1.2×10	*	5.6	1.6×10 ³	3.1×10 ³	0		
	2		1157	*	微	0	1.3	*	微	0	2.5×10	*	5.7×10	1.7×10 ⁴	3.7×10 ⁴	2.2×10		
	3		578	*	微	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.3×10	*	2.8×10	8.2×10 ³	1.6×10 ⁴	0		
小計	9		2300	*	微	0	2.6	*	微	0	5.0×10	*	5.7×10	1.7×10 ⁴	5.6×10 ⁴	2.2×10		
合計	34		9270	*	微	0	1.0×10	*	微	0	2.1×10 ²	*	7.4×10	2.2×10 ⁴	2.5×10 ⁵	4.4×10 ³		

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 一日最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。
 (注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量を除した値。
 (注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注5) 最大濃度及び一日最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 4 再処理施設・海洋放出排水中の放射性物質測定記録(2/6)

期・月	放出回数	核種 (項目)	排水量 (m ³)	⁸⁹ Sr				⁹⁰ Sr				⁹⁵ Zr					
				最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq
第1四半期	4		581	*	*	微	0	1.3	*	*	6.4×10 ⁻¹	0	*	*	微	0	1.5
	5		1163	*	*	微	0	2.6	*	*	1.3	0	*	*	微	0	2.9
	6		566	*	*	微	0	1.2	*	*	6.2×10 ⁻¹	0	*	*	微	0	1.4
	小計		2310	*	*	微	0	5.1	*	*	2.6	0	*	*	微	0	5.8
第2四半期	7		582	*	*	微	0	1.3	*	*	6.4×10 ⁻¹	0	*	*	微	0	1.5
	8		581	*	*	微	0	1.3	*	*	6.4×10 ⁻¹	0	*	*	微	0	1.5
	9		1172	*	*	微	0	2.6	*	*	1.3	0	*	*	微	0	2.9
	小計		2335	*	*	微	0	5.2	*	*	2.6	0	*	*	微	0	5.9
第3四半期	10		581	*	*	微	0	1.3	*	*	6.4×10 ⁻¹	0	*	*	微	0	1.5
	11		581	*	*	微	0	1.3	*	*	6.4×10 ⁻¹	0	*	*	微	0	1.5
	12		1163	*	*	微	0	2.6	*	*	1.3	0	*	*	微	0	2.9
	小計		2325	*	*	微	0	5.2	*	*	2.6	0	*	*	微	0	5.9
第4四半期	1		565	*	*	微	0	1.2	*	*	6.2×10 ⁻¹	0	*	*	微	0	1.4
	2		1157	*	*	微	0	2.5	*	*	1.3	0	*	*	微	0	2.9
	3		578	*	*	微	0	1.3	*	*	6.4×10 ⁻¹	0	*	*	微	0	1.4
	小計		2300	*	*	微	0	5.0	*	*	2.6	0	*	*	微	0	5.7
	合計		9270	*	*	微	0	2.1×10	*	*	1.0×10	0	*	*	微	0	2.3×10

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 一日最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。
 (注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注5) 最大濃度及び一日最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 4 再処理工施設・海洋放出排水中の放射性物質測定記録(3/6)

核種 (項目)	⁹⁵ Nb				¹⁰³ Ru				¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh						
	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq
放出 回数															
排水量 (m ³)															
期・月															
第1 四半 期	4	2	581	微	0	1.0	*	*	0	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.9×10
	5	4	1163	微	0	2.1	*	*	0	0	1.3	*	微	0	3.7×10
第2 四半 期	6	2	566	微	0	1.0	*	*	0	0	6.2×10 ⁻¹	*	微	0	1.8×10
小計	8	8	2310	微	0	4.1	*	*	0	0	2.6	*	微	0	7.4×10
第3 四半 期	7	2	582	微	0	1.0	*	*	0	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.9×10
	8	2	581	微	0	1.0	*	*	0	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.9×10
小計	9	5	1172	微	0	2.1	*	*	0	0	1.3	*	微	0	3.8×10
第4 四半 期	9	9	2335	微	0	4.1	*	*	0	0	2.6	*	微	0	7.6×10
	10	2	581	微	0	1.0	*	*	0	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.9×10
小計	11	2	581	微	0	1.0	*	*	0	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.9×10
第1 四半 期	12	4	1163	微	0	2.1	*	*	0	0	1.3	*	微	0	3.7×10
小計	8	8	2325	微	0	4.1	*	*	0	0	2.6	*	微	0	7.5×10
第2 四半 期	1	2	565	微	0	1.0	*	*	0	0	6.2×10 ⁻¹	*	微	0	1.8×10
	2	5	1157	微	0	2.1	*	*	0	0	1.3	*	微	0	3.7×10
小計	3	2	578	微	0	1.0	*	*	0	0	6.4×10 ⁻¹	*	微	0	1.8×10
第3 四半 期	9	9	2300	微	0	4.1	*	*	0	0	2.6	*	微	0	7.3×10
合計	34	34	9270	微	0	1.6×10	*	*	0	0	1.0×10	*	微	0	3.0×10 ²

(注1) *は定量下限値未満。

(注2) 一日最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

(注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。

(注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。

(注5) 最大濃度及び一日最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 4 再処理施設・海洋放出排水中の放射性物質測定記録(4/6)

核種 (項目)	¹²⁹ I				¹³¹ I				¹³⁴ Cs								
	放出回数	排水量 (m ³)	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq					
第1四半期	4	2	581	*	0	0	8.1 × 10 ⁻¹	*	*	0	0	1.0	*	*	0	0	6.4 × 10 ⁻¹
第2四半期	5	4	1163	*	0	0	1.6	*	*	0	0	2.1	*	*	0	0	1.3
第3四半期	6	2	566	*	0	0	7.9 × 10 ⁻¹	*	*	0	0	1.0	*	*	0	0	6.2 × 10 ⁻¹
小計	8	8	2310	*	0	0	3.2	*	*	0	0	4.1	*	*	0	0	2.6
第4四半期	7	2	582	*	0	0	8.1 × 10 ⁻¹	*	*	0	0	1.0	*	*	0	0	6.4 × 10 ⁻¹
第1四半期	8	2	581	*	0	0	8.1 × 10 ⁻¹	*	*	0	0	1.0	*	*	0	0	6.4 × 10 ⁻¹
第2四半期	9	5	1172	*	0	0	1.6	*	*	0	0	2.1	*	*	0	0	1.3
小計	9	9	2335	*	0	0	3.2	*	*	0	0	4.1	*	*	0	0	2.6
第3四半期	10	2	581	*	0	0	8.1 × 10 ⁻¹	*	*	0	0	1.0	*	*	0	0	6.4 × 10 ⁻¹
第4四半期	11	2	581	*	0	0	8.1 × 10 ⁻¹	*	*	0	0	1.0	*	*	0	0	6.4 × 10 ⁻¹
小計	12	4	1163	*	0	0	1.6	*	*	0	0	2.1	*	*	0	0	1.3
第1四半期	8	8	2325	*	0	0	3.2	*	*	0	0	4.1	*	*	0	0	2.6
第2四半期	1	2	565	*	0	0	7.9 × 10 ⁻¹	*	*	0	0	1.0	*	*	0	0	6.2 × 10 ⁻¹
第3四半期	2	5	1157	*	0	0	1.6	*	*	0	0	2.1	*	*	0	0	1.3
第4四半期	3	2	578	*	0	0	8.1 × 10 ⁻¹	*	*	0	0	1.0	*	*	0	0	6.4 × 10 ⁻¹
小計	9	9	2300	*	0	0	3.2	*	*	0	0	4.1	*	*	0	0	2.6
合計	34	34	9270	*	0	0	1.3 × 10	*	*	0	0	1.6 × 10	*	*	0	0	1.0 × 10

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 一日最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。
 (注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注5) 最大濃度及び一日最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5.1.4 再処理施設・海洋放出排水中の放射性物質測定記録(5/6)

核種 (項目)	¹³⁷ Cs					¹⁴¹ Ce					¹⁴⁴ Ce- ¹⁴⁴ Pr							
	期・月	放出回数	排水量 (m ³)	最大濃度	平均濃度	一日最大放出量	実測量	不検出量	最大濃度	平均濃度	一日最大放出量	実測量	不検出量	最大濃度	平均濃度	一日最大放出量	実測量	不検出量
				Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq
第1四半期	4	2	581	*	*	微	0	1.0	*	*	微	0	1.3	*	*	微	0	1.3 × 10
	5	4	1163	*	*	微	0	2.1	*	*	微	0	2.6	*	*	微	0	2.6 × 10
	6	2	566	*	*	微	0	1.0	*	*	微	0	1.2	*	*	微	0	1.2 × 10
小計	8	2310	*	*	微	0	4.1	*	*	微	0	5.1	*	*	微	0	5.1 × 10	
第2四半期	7	2	582	*	*	微	0	1.0	*	*	微	0	1.3	*	*	微	0	1.3 × 10
	8	2	581	*	*	微	0	1.0	*	*	微	0	1.3	*	*	微	0	1.3 × 10
	9	5	1172	*	*	微	0	2.1	*	*	微	0	2.6	*	*	微	0	2.6 × 10
小計	9	2335	*	*	微	0	4.1	*	*	微	0	5.2	*	*	微	0	5.2 × 10	
第3四半期	10	2	581	*	*	微	0	1.0	*	*	微	0	1.3	*	*	微	0	1.3 × 10
	11	2	581	*	*	微	0	1.0	*	*	微	0	1.3	*	*	微	0	1.3 × 10
	12	4	1163	*	*	微	0	2.1	*	*	微	0	2.6	*	*	微	0	2.6 × 10
小計	8	2325	*	*	微	0	4.1	*	*	微	0	5.2	*	*	微	0	5.2 × 10	
第4四半期	1	2	565	*	*	微	0	1.0	*	*	微	0	1.2	*	*	微	0	1.2 × 10
	2	5	1157	*	*	微	0	2.1	*	*	微	0	2.5	*	*	微	0	2.5 × 10
	3	2	578	*	*	微	0	1.0	*	*	微	0	1.3	*	*	微	0	1.3 × 10
小計	9	2300	*	*	微	0	4.1	*	*	微	0	5.0	*	*	微	0	5.0 × 10	
合計	34	9270	*	*	微	0	1.6 × 10	*	*	微	0	2.1 × 10	*	*	微	0	2.1 × 10 ²	

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 一日最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。
 (注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注5) 最大濃度及び一日最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における各月の最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5.1.4 再処理施設・海洋放出排水中の放射性物質測定記録(6/6)

核種 (項目)	Pu (α)					U (注6)						
	放出回数	排水量 (m^3)	最大濃度 Bq/ cm^3	平均濃度 Bq/ cm^3	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/ cm^3	平均濃度 Bq/ cm^3	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq
第1四半期	4	2	581	*	微	0	2.1×10^{-2}	*	*	微	0	5.8×10^{-2}
第2四半期	5	4	1163	*	微	0	4.3×10^{-2}	*	*	微	0	1.2×10^{-1}
第3四半期	6	2	566	*	微	0	2.1×10^{-2}	*	*	微	0	5.7×10^{-2}
小計	8	8	2310	*	微	0	8.5×10^{-2}	*	*	微	0	2.4×10^{-1}
第4四半期	7	2	582	*	微	0	2.2×10^{-2}	*	*	微	0	5.8×10^{-2}
第1四半期	8	2	581	*	微	0	2.1×10^{-2}	*	*	微	0	5.8×10^{-2}
第2四半期	9	5	1172	*	微	0	4.3×10^{-2}	*	*	微	0	1.2×10^{-1}
小計	9	9	2335	*	微	0	8.6×10^{-2}	*	*	微	0	2.4×10^{-1}
第3四半期	10	2	581	*	微	0	2.1×10^{-2}	*	*	微	0	5.8×10^{-2}
第4四半期	11	2	581	*	微	0	2.1×10^{-2}	*	*	微	0	5.8×10^{-2}
小計	12	4	1163	*	微	0	4.3×10^{-2}	*	*	微	0	1.2×10^{-1}
第1四半期	小計	8	2325	*	微	0	8.5×10^{-2}	*	*	微	0	2.4×10^{-1}
第2四半期	1	2	565	*	微	0	2.1×10^{-2}	*	*	微	0	5.7×10^{-2}
第3四半期	2	5	1157	*	微	0	4.3×10^{-2}	*	*	微	0	1.2×10^{-1}
第4四半期	3	2	578	*	微	0	2.1×10^{-2}	*	*	微	0	5.8×10^{-2}
小計	9	9	2300	*	微	0	8.5×10^{-2}	*	*	微	0	2.4×10^{-1}
合計	34	34	9270	*	微	0	3.4×10^{-1}	*	*	微	0	9.6×10^{-1}

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 一日最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。
 (注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注5) 最大濃度及び一日最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。
 (注6) 研究所計量管理規定に基づく測定。

表5. 1. 5 再処理施設から環境への総放出量の推移

単位: MBq

年度	H. 23	H. 24	H. 25	H. 26	H. 27
排水量(m ³)	3610	11057	7445	6982	9270
核種(項目)					
全α放射能	微	微	微	微	微
全β放射能	微	微	微	微	微
³ H	7.0 × 10 ⁴	8.7 × 10 ⁵	4.9 × 10 ⁵	1.1 × 10 ⁵	2.5 × 10 ⁵
⁸⁹ Sr	微	微	微	微	微
⁹⁰ Sr	微	微	微	微	微
⁹⁵ Zr	微	微	微	微	微
⁹⁵ Nb	微	微	微	微	微
¹⁰³ Ru	微	微	微	微	微
¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh	微	微	微	微	微
¹²⁹ I	3.2	1.2	8.8 × 10 ⁻¹	微	微
¹³¹ I	微	微	微	微	微
¹³⁴ Cs	微	微	微	微	微
¹³⁷ Cs	微	微	微	微	微
¹⁴¹ Ce	微	微	微	微	微
¹⁴⁴ Ce- ¹⁴⁴ Pr	微	微	微	微	微
Pu (α)	1.2 × 10 ⁻¹	1.4 × 10 ⁻¹	8.1 × 10 ⁻²	微	微
U	微	微	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5.1.1.6 中央廃水処理場放出排水中の放射性物質測定記録 (1/2)

核種(項目)	全 α 放射能					全 β 放射能					³ H				
	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	週最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	週最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	週最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq
排水量 (m ³)															
期・月															
第1四半期	4	130	*	*	1.3×10 ⁻²	0	0	0	2.9×10 ⁻²	0	0	*	*	0	—
第2四半期	5	271	*	*	2.7×10 ⁻²	0	0	2.2×10 ⁻²	2.2×10 ⁻²	3.0×10 ⁻²	0	*	*	0	—
第3四半期	6	217	*	*	2.2×10 ⁻²	0	0	2.4×10 ⁻²	2.4×10 ⁻²	1.9×10 ⁻²	0	*	*	0	—
小計	618	*	*	6.2×10 ⁻²	0	0	2.2×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻²	7.5×10 ⁻²	4.9×10 ⁻²	0	*	*	0	0
第4四半期	7	228	*	*	2.3×10 ⁻²	0	0	微	0	4.1×10 ⁻²	0	*	*	0	—
小計	8	169	*	*	1.7×10 ⁻²	0	0	微	0	3.0×10 ⁻²	0	*	*	0	—
第1四半期	9	273	*	*	2.7×10 ⁻²	0	0	微	0	4.9×10 ⁻²	0	*	*	0	—
小計	670	*	*	6.7×10 ⁻²	0	0	*	微	0	1.2×10 ⁻¹	0	*	*	0	7.3×10 ⁻²
第2四半期	10	182	*	*	1.8×10 ⁻²	0	0	微	0	3.3×10 ⁻²	0	*	*	0	—
第3四半期	11	220	*	*	2.2×10 ⁻²	0	0	微	0	4.0×10 ⁻²	0	*	*	0	—
小計	12	156	*	*	1.6×10 ⁻²	0	0	微	0	2.8×10 ⁻²	0	*	*	0	—
第4四半期	558	*	*	5.6×10 ⁻²	0	0	*	微	0	1.0×10 ⁻¹	0	*	*	0	0
小計	1	166	*	*	1.7×10 ⁻²	0	0	微	0	3.0×10 ⁻²	0	*	*	0	—
第1四半期	2	81	*	*	8.1×10 ⁻³	0	0	微	0	1.5×10 ⁻²	0	*	*	0	—
小計	3	216	*	*	2.2×10 ⁻²	0	0	2.7×10 ⁻²	5.3×10 ⁻²	0	0	*	*	0	—
第2四半期	463	*	*	4.7×10 ⁻²	0	0	2.6×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻²	5.3×10 ⁻²	4.5×10 ⁻²	0	*	*	0	2.0×10 ⁻²
合計	2309	*	*	2.3×10 ⁻¹	0	0	1.9×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻²	1.3×10 ⁻¹	3.1×10 ⁻¹	0	*	*	0	9.3×10 ⁻²

(注1) *は定量下限値未満。
(注2) 週最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。
(注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
(注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。なお、³Hの不検出量は、当該四半期における使用実績を廃棄量として記載した。
(注5) 最大濃度及び週最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5.1.6 中央廃水処理場放出排水中の放射性物質測定記録 (2/2)

核種(項目)	Pu (α)					U					
	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	
期・月											
排水量 (m ³)											
4	130	*	微	0	4.8×10 ⁻³	*	*	微	0	1.3×10 ⁻²	
第1	271	*	微	0	1.0×10 ⁻²	*	*	微	0	2.7×10 ⁻²	
四半	217	*	微	0	8.0×10 ⁻³	*	*	微	0	2.2×10 ⁻²	
期	618	*	微	0	2.3×10 ⁻²	*	*	微	0	6.2×10 ⁻²	
小計	228	*	微	0	8.4×10 ⁻³	*	*	微	0	2.3×10 ⁻²	
第2	169	*	微	0	6.3×10 ⁻³	*	*	微	0	1.7×10 ⁻²	
四半	273	*	微	0	1.0×10 ⁻²	*	*	微	0	2.7×10 ⁻²	
期	670	*	微	0	2.5×10 ⁻²	*	*	微	0	6.7×10 ⁻²	
小計	182	*	微	0	6.7×10 ⁻³	*	*	微	0	1.8×10 ⁻²	
第3	220	*	微	0	8.1×10 ⁻³	*	*	微	0	2.2×10 ⁻²	
四半	156	*	微	0	5.8×10 ⁻³	*	*	微	0	1.6×10 ⁻²	
期	558	*	微	0	2.1×10 ⁻²	*	*	微	0	5.6×10 ⁻²	
小計	166	*	微	0	6.1×10 ⁻³	*	*	微	0	1.7×10 ⁻²	
第4	81	*	微	0	3.0×10 ⁻³	*	*	微	0	8.1×10 ⁻³	
四半	216	*	微	0	8.0×10 ⁻³	*	*	微	0	2.2×10 ⁻²	
期	463	*	微	0	1.7×10 ⁻²	*	*	微	0	4.7×10 ⁻²	
小計	2309	*	微	0	8.6×10 ⁻²	*	*	微	0	2.3×10 ⁻¹	
合計											

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 一日最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。
 (注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注5) 最大濃度及び一日最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 7 中央廃水処理場排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目)	放 出 量				
	全 α 放射能 MBq	全 β 放射能 MBq	^3H MBq	U MBq	Pu(α) MBq
年度 排水量 (m^3)					
H. 23	1608	微	6.9×10^{-1}	微	微
H. 24	1767	微	4.3×10^{-1}	微	微
H. 25	1631	微	1.9×10^{-1}	微	微
H. 26	1762	微	3.3×10^{-1}	微	微
H. 27	2309	微	1.3×10^{-1}	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5.1.8 プルトニウム燃料施設海洋放出廃液(第2排水溝)中の放射性物質測定記録(1/2)

核種 (項目)	全 α 放射能				全 β 放射能				Pu (α)								
	最大濃度	平均濃度	一日最大 放出量	実測量	不検出量	最大濃度	平均濃度	一日最大 放出量	実測量	不検出量	最大濃度	平均濃度	一日最大 放出量	実測量	不検出量		
	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq		
放出 回数																	
排水量 (m ³)																	
期・月																	
第1 四半 期	4	4	108.0	*	*	0	1.1 × 10 ⁻²	微	0	0	*	*	0	2.4 × 10 ⁻¹	微	0	4.0 × 10 ⁻³
	5	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻³	微	0	0	*	*	0	1.2 × 10 ⁻¹	微	0	2.0 × 10 ⁻³
	6	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻³	微	0	0	*	*	0	1.2 × 10 ⁻¹	微	0	2.0 × 10 ⁻³
小計	8	8	216.0	*	*	0	2.2 × 10 ⁻²	微	0	0	*	*	0	4.8 × 10 ⁻¹	微	0	8.0 × 10 ⁻³
第2 四半 期	7	5	135.0	*	*	0	1.4 × 10 ⁻²	微	0	0	*	*	0	3.0 × 10 ⁻¹	微	0	5.0 × 10 ⁻³
	8	3	81.0	*	*	0	8.1 × 10 ⁻³	微	0	0	*	*	0	1.8 × 10 ⁻¹	微	0	3.0 × 10 ⁻³
	9	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻³	微	0	0	*	*	0	1.2 × 10 ⁻¹	微	0	2.0 × 10 ⁻³
小計	10	10	270.0	*	*	0	2.8 × 10 ⁻²	微	0	0	*	*	0	6.0 × 10 ⁻¹	微	0	1.0 × 10 ⁻²
第3 四半 期	10	4	91.0	*	*	0	9.1 × 10 ⁻³	微	0	0	*	*	0	2.0 × 10 ⁻¹	微	0	3.4 × 10 ⁻³
	11	0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻³	微	0	0	*	*	0	1.2 × 10 ⁻¹	微	0	2.0 × 10 ⁻³
小計	6	6	145.0	*	*	0	1.5 × 10 ⁻²	微	0	0	*	*	0	3.2 × 10 ⁻¹	微	0	5.4 × 10 ⁻³
第4 四半 期	1	1	27.0	*	*	0	2.7 × 10 ⁻³	微	0	0	*	*	0	5.9 × 10 ⁻²	微	0	1.0 × 10 ⁻³
	2	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻³	微	0	0	*	*	0	1.2 × 10 ⁻¹	微	0	2.0 × 10 ⁻³
	3	4	91.0	*	*	0	9.1 × 10 ⁻³	微	0	0	*	*	0	2.0 × 10 ⁻¹	微	0	3.4 × 10 ⁻³
小計	7	7	172.0	*	*	0	1.7 × 10 ⁻²	微	0	0	*	*	0	3.8 × 10 ⁻¹	微	0	6.4 × 10 ⁻³
合計	31	31	803.0	*	*	0	8.2 × 10 ⁻²	微	0	0	*	*	0	1.8	微	0	3.0 × 10 ⁻²

(注1) *は定量下限値未満。

(注2) 一日最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

(注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。

(注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。

(注5) 最大濃度及び一日最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における各月の最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5.1.8 プルトニウム燃料施設海洋放出廃液(第2排水溝)中の放射性物質測定記録(2/2)

核種 (項目)	²⁴¹ Pu						U					
	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	一日最大 放出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	
放出 回数												
排水量 (m ³)												
期・月												
第1 四半 期	4	4	108.0	*	*	0	1.1 × 10 ⁻¹	*	0	0	0	1.1 × 10 ⁻²
第2 四半 期	5	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻²	*	0	0	0	5.4 × 10 ⁻³
小計	6	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻²	*	0	0	0	5.4 × 10 ⁻³
第3 四半 期	8	8	216.0	*	*	0	2.2 × 10 ⁻¹	*	0	0	0	2.2 × 10 ⁻²
第4 四半 期	7	5	135.0	*	*	0	1.4 × 10 ⁻¹	*	0	0	0	1.4 × 10 ⁻²
小計	8	3	81.0	*	*	0	8.1 × 10 ⁻²	*	0	0	0	8.1 × 10 ⁻³
第1 四半 期	9	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻²	*	0	0	0	5.4 × 10 ⁻³
第2 四半 期	10	10	270.0	*	*	0	2.8 × 10 ⁻¹	*	0	0	0	2.8 × 10 ⁻²
第3 四半 期	10	4	91.0	*	*	0	9.1 × 10 ⁻²	*	0	0	0	9.1 × 10 ⁻³
第4 四半 期	11	0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	12	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻²	*	0	0	0	5.4 × 10 ⁻³
第1 四半 期	小計	6	145.0	*	*	0	1.5 × 10 ⁻¹	*	0	0	0	1.5 × 10 ⁻²
第2 四半 期	1	1	27.0	*	*	0	2.7 × 10 ⁻²	*	0	0	0	2.7 × 10 ⁻³
第3 四半 期	2	2	54.0	*	*	0	5.4 × 10 ⁻²	*	0	0	0	5.4 × 10 ⁻³
第4 四半 期	3	4	91.0	*	*	0	9.1 × 10 ⁻²	*	0	0	0	9.1 × 10 ⁻³
小計	7	7	172.0	*	*	0	1.7 × 10 ⁻¹	*	0	0	0	1.7 × 10 ⁻²
合計	31	31	803.0	*	*	0	8.2 × 10 ⁻¹	*	0	0	0	8.2 × 10 ⁻²

(注1) *は定量下限値未満。
(注2) 一日最大放出量に「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。
(注3) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
(注4) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
(注5) 最大濃度及び一日最大放出量は廃液の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 9 プルトニウム燃料施設海洋放出廃液(第2排水溝)中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目)	排水量 (m ³)	放 出 量				
		全 α 放射能 MBq	全 β 放射能 MBq	U MBq	Pu(α) MBq	²⁴¹ Pu MBq
年度						
H. 23	311.0	2.3×10^{-2}	微	微	2.3×10^{-3}	微
H. 24	912.0	8.6×10^{-3}	微	微	8.9×10^{-3}	微
H. 25	959.0	微	微	微	微	微
H. 26	841.0	微	微	微	微	微
H. 27	803.0	微	微	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5. 1. 10 第1排水溝系各施設の年間放出量

施設	核種(項目)		全α放射能		全β放射能		³ H		U		Pu(α)		¹²⁹ I		¹²⁷ I	
	排水量 (m ³)	年平均濃度 Bq/cm ³	放出量 MBq	年平均濃度 Bq/cm ³	放出量 MBq	年平均濃度 Bq/cm ³	放出量 MBq	年平均濃度 Bq/cm ³	放出量 MBq	年平均濃度 Bq/cm ³	放出量 MBq	年平均濃度 Bq/cm ³	放出量 MBq	年平均濃度 Bq/cm ³	放出量 MBq	年平均濃度 Bq/cm ³
Pu 燃 技 開 セ ン タ ー	第二開発室	280.0	微	*	微	*	—	—	*	微	*	—	—	—	—	—
	第三開発室	338.0	微	*	微	*	—	—	*	微	*	—	—	—	—	—
	燃料製造機器試験室	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福 島 技 術 開 発 試 験 部	福島A棟	60	微	*	微	*	—	—	*	微	*	—	—	—	—	—
	B棟	18.0	微	*	微	*	—	—	*	微	*	—	—	—	—	—
	応用試験棟	100.0	2.0×10^{-4}	1.6×10^{-2}	*	微	*	*	2.5×10^{-4}	2.3×10^{-2}	—	—	—	—	—	—
	洗濯場	40.0	微	*	微	*	—	—	*	微	*	—	—	—	—	—
環 境 技 術 開 発 セ ン タ ー	焼却施設	208	微	*	微	*	—	—	*	微	*	—	—	—	—	—
	U系廃棄物貯蔵施設	1.6	微	*	微	*	—	—	*	微	*	—	—	—	—	—
	第2U系廃棄物貯蔵施設	6.7	微	*	微	*	—	—	*	微	*	—	—	—	—	—
	廃水処理室	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
廃 止 措 置 技 術 部	U棟	153.50	微	*	微	*	—	—	3.7×10^{-4}	5.7×10^{-2}	—	—	—	—	—	—
	安全管理棟	134.7	微	*	微	*	—	—	*	微	*	—	—	—	—	—
放 管 部	合 計	1340.50	1.6×10^{-2}	微	微	微	微	微	8.0×10^{-2}	微	微	微	微	微	微	微

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5. 1. 11 プルトニウム燃料技術開発センター 第二開発室排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

核種(項目)	全 α 放射能			全 β 放射能			U			Pu (α)		
	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³
	実測量	不検出量		実測量	不検出量		実測量	不検出量		実測量	不検出量	
期・月	放出回数	排水量 (m ³)	平均濃度 Bq/cm ³	最大濃度 Bq/cm ³								
第1四半期	4	40.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
第2四半期	5	20.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
第3四半期	6	20.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計	4	80.0	0	8.0×10 ⁻³	0	1.8×10 ⁻¹	0	8.0×10 ⁻³	0	4.0×10 ⁻³	0	3.0×10 ⁻³
第1四半期	7	20.0	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻³	0	2.0×10 ⁻³	0	7.4×10 ⁻⁴
第2四半期	8	20.0	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻³	0	2.0×10 ⁻³	0	7.4×10 ⁻⁴
第3四半期	9	40.0	0	4.0×10 ⁻³	0	8.8×10 ⁻²	0	4.0×10 ⁻³	0	4.0×10 ⁻³	0	1.5×10 ⁻³
小計	4	80.0	0	8.0×10 ⁻³	0	1.8×10 ⁻¹	0	8.0×10 ⁻³	0	8.0×10 ⁻³	0	3.0×10 ⁻³
第1四半期	10	20.0	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻³	0	2.0×10 ⁻³	0	7.4×10 ⁻⁴
第2四半期	11	20.0	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻³	0	2.0×10 ⁻³	0	7.4×10 ⁻⁴
第3四半期	12	20.0	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻³	0	2.0×10 ⁻³	0	7.4×10 ⁻⁴
小計	3	60.0	0	6.0×10 ⁻³	0	1.3×10 ⁻¹	0	6.0×10 ⁻³	0	6.0×10 ⁻³	0	2.2×10 ⁻³
第1四半期	1	20.0	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻³	0	2.0×10 ⁻³	0	7.4×10 ⁻⁴
第2四半期	2	20.0	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻³	0	2.0×10 ⁻³	0	7.4×10 ⁻⁴
第3四半期	3	20.0	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻³	0	2.0×10 ⁻³	0	7.4×10 ⁻⁴
小計	3	60.0	0	6.0×10 ⁻³	0	1.3×10 ⁻¹	0	6.0×10 ⁻³	0	6.0×10 ⁻³	0	2.2×10 ⁻³
合計	14	280.0	0	2.8×10 ⁻²	0	6.2×10 ⁻¹	0	2.8×10 ⁻²	0	2.8×10 ⁻²	0	1.0×10 ⁻²

(注1) *は定量下限値未満。

(注2) 平均濃度は実測量を加算し、排水量で除した値。

(注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。

(注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 12 プルトニウム燃料技術開発センター 第二開発室排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目) 排水量 (m ³)		放 出 量			
		全α放射能 MBq	全β放射能 MBq	U MBq	Pu(α) MBq
年度					
H. 23	360.0	微	1.2 × 10 ⁻¹	微	微
H. 24	380.0	微	微	微	微
H. 25	340.0	微	微	微	微
H. 26	320.0	微	微	微	微
H. 27	280.0	微	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5. 1. 13 プルトニウム燃料技術開発センター 第三開発室排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

期・月	核種(項目)	放出回数(回)	排水量(m ³)	全 α 放射能				全 β 放射能				U				Pu (α)						
				最大濃度		放出量		最大濃度		放出量		最大濃度		放出量		最大濃度		放出量				
				Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq		
第1四半期	4	2	26.0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	9.6 × 10 ⁻⁴	
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	9.6 × 10 ⁻⁴
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	9.6 × 10 ⁻⁴
第2四半期	小計	6	78.0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	2.9 × 10 ⁻³	
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	1.4 × 10 ⁻³
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	1.4 × 10 ⁻³
第3四半期	小計	8	104.0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	3.8 × 10 ⁻³	
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	9.6 × 10 ⁻⁴
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	9.6 × 10 ⁻⁴
第4四半期	小計	6	78.0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	2.9 × 10 ⁻³	
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	4.8 × 10 ⁻⁴
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	1.4 × 10 ⁻³
合計	26	338.0		*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	2.8 × 10 ⁻³	
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	1.2 × 10 ⁻²
				*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 14 プルトニウム燃料技術開発センター 第三開発室排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目) 排水量 (m ³)		放 出 量			
		全α放射能 MBq	全β放射能 MBq	U MBq	Pu(α) MBq
年度					
H. 23	446.5	微	2.6×10^{-1}	微	微
H. 24	364.0	微	微	微	微
H. 25	364.0	微	微	微	微
H. 26	403.0	微	微	微	微
H. 27	338.0	微	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5.1.15 プルトニウム燃料技術開発センター 燃料製造機器試験室排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

核種(項目)	全 α 放射能		全 β 放射能		放出量		放出量	
	最大濃度	平均濃度	最大濃度	平均濃度	実測量	不検出量	実測量	不検出量
	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	MBq	MBq
放出回数	4	0	0	0	—	—	—	—
排水量 (m ³)	0	0	0	0	—	—	—	—
期・月	第1四半期	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	0	0	—	—	—	—
第2四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	0	0	—	—	—	—
第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	0	0	—	—	—	—
第4四半期	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	0	0	—	—	—	—
合計	0	0	0	0	—	—	—	—

(注1) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。

(注2) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。

(注3) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 16 プルトニウム燃料技術開発センター 燃料製造機器試験室
排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目)		放 出 量		
年度	排水量 (m ³)	全 α 放射能	全 β 放射能	U
		MBq	MBq	MBq
H. 23	0	—————	—————	—————
H. 24	0	—————	—————	—————
H. 25	0	—————	—————	—————
H. 26	0	—————	—————	—————
H. 27	0	—————	—————	—————

表5. 1. 17 環境技術開発センター 福島技術開発試験部 A棟排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

核種(項目)	全 α 放射能				全 β 放射能				U				
	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量		
			実測量 MBq	不検出量 MBq			実測量 MBq	不検出量 MBq			実測量 MBq	不検出量 MBq	
期・月	放出回数	排水量 (m ³)											
第1四半期	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	5	2	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	6.0×10 ⁻³
第3四半期	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	2	60	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	6.0×10 ⁻³
第4四半期	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第4四半期	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	2	60	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	6.0×10 ⁻³

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量を除した値。
 (注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 18 環境技術開発センター 福島技術開発試験部 A棟排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目) 排水量 (m ³)		放 出 量		
		全 α 放射能 MBq	全 β 放射能 MBq	U MBq
年度				
H. 23	0	—	—	—
H. 24	36	微	微	微
H. 25	37	微	微	微
H. 26	30	微	微	微
H. 27	60	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5.1.19 環境技術開発センター 福島技術開発試験部 B棟排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

期・月	核種(項目)	放出回数(回)	排水量(m ³)	全 α 放射能				全 β 放射能				U				Pu (α)			
				放出量		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量	
				最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq
第1四半期		4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第2四半期		5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第3四半期		6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
小計		0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第1四半期		7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第2四半期		8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第3四半期		9	18.0	*	*	0	1.8 × 10 ⁻³	*	*	0	4.0 × 10 ⁻²	*	*	0	1.8 × 10 ⁻³	*	*	0	6.7 × 10 ⁻⁴
小計		1	18.0	*	*	0	1.8 × 10 ⁻³	*	*	0	4.0 × 10 ⁻²	*	*	0	1.8 × 10 ⁻³	*	*	0	6.7 × 10 ⁻⁴
第4四半期		10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期		11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期		12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計		0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期		1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第4四半期		2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期		3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計		0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		1	18.0	*	*	0	1.8 × 10 ⁻³	*	*	0	4.0 × 10 ⁻²	*	*	0	1.8 × 10 ⁻³	*	*	0	6.7 × 10 ⁻⁴

(注1) *は定量下限値未満。

(注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。

(注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。

(注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 20 環境技術開発センター 福島技術開発試験部 B棟排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目) 排水量 (m ³)		放 出 量			
		全 α 放射能 MBq	全 β 放射能 MBq	U MBq	Pu(α) MBq
年度					
H. 23	0	—	—	—	—
H. 24	19	微	微	微	微
H. 25	20	微	微	微	微
H. 26	0	—	—	—	—
H. 27	18	微	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5. 1. 21 環境技術開発センター—福島技術開発試験部 応用試験棟排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

核種(項目)	全 α 放射能				全 β 放射能				U				³ H			
	放出量		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量	
	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq
期・月	放出回数	排水量 (m ³)														
第1四半期	4	1	20.0	*	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	*	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	*	0	2.0×10 ⁻³
第2四半期	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	1	20.0	*	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	*	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	*	0	2.0×10 ⁻³	0
第1四半期	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	9	1	20.0	5.0×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻²	0	4.4×10 ⁻²	*	0	4.4×10 ⁻²	1.3×10 ⁻²	0	6.7×10 ⁻⁴	6.7×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻²
小計	1	20.0	5.0×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻²	0	4.4×10 ⁻²	*	0	4.4×10 ⁻²	1.3×10 ⁻²	0	6.7×10 ⁻⁴	6.7×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻²
第1四半期	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	11	1	20.0	2.0×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻⁴	4.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	*	0	4.4×10 ⁻²	4.8×10 ⁻³	0	2.4×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁴	4.8×10 ⁻³
第3四半期	12	1	20.0	*	*	0	2.0×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	*	0	2.0×10 ⁻³	0	1.0×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻³
小計	2	40.0	2.0×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻⁴	4.0×10 ⁻³	2.0×10 ⁻³	0	8.8×10 ⁻²	*	0	8.8×10 ⁻²	6.8×10 ⁻³	0	1.7×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁴	6.8×10 ⁻³
第1四半期	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	3	1	20.0	1.1×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	*	0	4.4×10 ⁻²	3.6×10 ⁻³	0	1.8×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻⁴	3.6×10 ⁻³
小計	1	20.0	1.1×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻³	0	4.4×10 ⁻²	4.4×10 ⁻²	*	0	4.4×10 ⁻²	3.6×10 ⁻³	0	1.8×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻⁴	3.6×10 ⁻³
合計	5	100.0	5.0×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻²	4.0×10 ⁻³	0	2.2×10 ⁻¹	*	0	2.2×10 ⁻¹	2.3×10 ⁻²	2.0×10 ⁻³	6.7×10 ⁻⁴	2.5×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻²

(注1) *は定量下限値未満。
(注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
(注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。なお、³Hの不検出量は、当該四半期における使用実績を廃棄量として表5. 1. 6に示す。
(注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 22 環境技術開発センター 福島技術開発試験部 応用試験棟排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目) 排水量 (m ³)		放 出 量			
		全α放射能 MBq	全β放射能 MBq	³ H MBq	U MBq
年度					
H. 23	0	—	—	—	—
H. 24	60.0	1.4×10^{-2}	微	微	1.3×10^{-2}
H. 25	80.0	7.8×10^{-3}	微	微	8.8×10^{-3}
H. 26	80.0	2.4×10^{-3}	微	微	2.0×10^{-3}
H. 27	100.0	1.6×10^{-2}	微	微	2.3×10^{-2}

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5. 1. 23 環境技術開発センター 廃止措置技術部 洗濯場排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

期・月	核種(項目)	全 α 放射能				全 β 放射能				U				Pu (α)			
		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量		放出量	
		最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	実測量 MBq	不検出量 MBq
第1四半期	4	1	13.1	0	1.3×10 ⁻³	*	*	0	2.9×10 ⁻²	*	*	0	1.3×10 ⁻³	*	*	0	4.8×10 ⁻⁴
第2四半期	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	1	13.1	0	1.3×10 ⁻³	*	*	0	2.9×10 ⁻²	*	*	0	1.3×10 ⁻³	*	*	0	4.8×10 ⁻⁴	
第1四半期	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	9	1	15.7	0	1.6×10 ⁻³	*	*	0	3.5×10 ⁻²	*	*	0	1.6×10 ⁻³	*	*	0	5.8×10 ⁻⁴
小計	1	15.7	0	1.6×10 ⁻³	*	*	0	3.5×10 ⁻²	*	*	0	1.6×10 ⁻³	*	*	0	5.8×10 ⁻⁴	
第1四半期	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	11	1	11.2	0	1.1×10 ⁻³	*	*	0	2.5×10 ⁻²	*	*	0	1.1×10 ⁻³	*	*	0	4.1×10 ⁻⁴
第3四半期	12	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	1	11.2	0	1.1×10 ⁻³	*	*	0	2.5×10 ⁻²	*	*	0	1.1×10 ⁻³	*	*	0	4.1×10 ⁻⁴	
第1四半期	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	3	40.0	0	4.0×10 ⁻³	*	*	0	8.9×10 ⁻²	*	*	0	4.0×10 ⁻³	*	*	0	1.5×10 ⁻³	

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 24 環境技術開発センター 廃止措置技術部 洗濯場排水中の放射性物質の放出量の推移

年度	核種(項目) 排水量 (m ³)	放 出 量			
		全α放射能 MBq	全β放射能 MBq	U MBq	Pu(α) MBq
H. 23	61.8	微	1.4 × 10 ⁻¹	微	微
H. 24	44.5	微	微	微	微
H. 25	46.2	微	微	微	微
H. 26	38.1	微	微	微	微
H. 27	40.0	微	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5.1.25 環境技術開発センター 廃止措置技術部 焼却施設排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

核種(項目)	全 α 放射能				全 β 放射能				U			
	放出回数	排水量 (m ³)	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量	
			実測量 MBq	不検出量 MBq			実測量 MBq	不検出量 MBq			実測量 MBq	不検出量 MBq
第1四半期	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	13	*	0	*	*	0	2.9 × 10 ⁻²	*	*	0	1.3 × 10 ⁻³
	6	4	*	0	*	*	0	1.1 × 10 ⁻¹	*	*	0	5.2 × 10 ⁻³
小計	5	65	*	0	*	*	0	1.4 × 10 ⁻¹	*	*	0	6.5 × 10 ⁻³
第2四半期	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	1	*	0	*	*	0	2.9 × 10 ⁻²	*	*	0	1.3 × 10 ⁻³
	9	2	*	0	*	*	0	5.7 × 10 ⁻²	*	*	0	2.6 × 10 ⁻³
小計	3	39	*	0	*	*	0	8.6 × 10 ⁻²	*	*	0	3.9 × 10 ⁻³
第3四半期	10	1	*	0	*	*	0	2.9 × 10 ⁻²	*	*	0	1.3 × 10 ⁻³
	11	2	*	0	*	*	0	5.7 × 10 ⁻²	*	*	0	2.6 × 10 ⁻³
	12	1	*	0	*	*	0	2.9 × 10 ⁻²	*	*	0	1.3 × 10 ⁻³
小計	4	52	*	0	*	*	0	1.2 × 10 ⁻¹	*	*	0	5.2 × 10 ⁻³
第4四半期	1	13	*	0	*	*	0	2.9 × 10 ⁻²	*	*	0	1.3 × 10 ⁻³
	2	1	*	0	*	*	0	2.9 × 10 ⁻²	*	*	0	1.3 × 10 ⁻³
	3	2	*	0	*	*	0	5.7 × 10 ⁻²	*	*	0	2.6 × 10 ⁻³
小計	4	52	*	0	*	*	0	1.2 × 10 ⁻¹	*	*	0	5.2 × 10 ⁻³
合計	16	208	*	0	*	*	0	4.7 × 10 ⁻¹	*	*	0	2.1 × 10 ⁻²

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 26 環境技術開発センター 廃止措置技術部 焼却施設
排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目) 排水量 (m ³) 年度	放 出 量		
	全 α 放射能 MBq	全 β 放射能 MBq	U MBq
H. 23 390	微	1.0×10^{-1}	微
H. 24 481	微	微	微
H. 25 299	微	微	微
H. 26 169	微	微	微
H. 27 208	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5. 1. 27 環境技術開発センター 廃止措置技術部 ウラン系廃棄物貯蔵施設排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

核種(項目)	全 α 放射能				全 β 放射能				U				
	最大濃度 Bq/cm ³		平均濃度 Bq/cm ³		最大濃度 Bq/cm ³		平均濃度 Bq/cm ³		最大濃度 Bq/cm ³		平均濃度 Bq/cm ³		
	実測量 MBq	不検出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	実測量 MBq	不検出量 MBq	
期・月	放出回数	排水量 (m ³)											
第1四半期	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第4四半期	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第4四半期	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	3	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6 × 10 ⁻⁴
小計	1	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6 × 10 ⁻⁴
合計	1	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6 × 10 ⁻⁴

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量を除した値。
 (注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 28 環境技術開発センター 廃止措置技術部 ウラン系廃棄物貯蔵施設
排水中の放射性物質の放出量の推移

年度	核種(項目) 排水量 (m ³)	放 出 量		
		全 α 放射能 MBq	全 β 放射能 MBq	U MBq
H. 23	9.9	微	微	微
H. 24	2.9	微	微	微
H. 25	3.0	微	微	微
H. 26	3.9	微	微	微
H. 27	1.6	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5. 1. 29 環境技術開発センター 廃止措置技術部 第2ウラン系廃棄物貯蔵施設排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

核種(項目)	全 α 放射能				全 β 放射能				U				
	放出回数	排水量 (m ³)	最大濃度	平均濃度	最大濃度	平均濃度	最大濃度	平均濃度	最大濃度	平均濃度	実測量	放出量	
			Bq/cm ³	MBq	MBq	不検出量							
第1四半期	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	7	1	2.0	*	*	*	*	*	*	*	0	4.4 × 10 ⁻³	2.0 × 10 ⁻⁴
第2四半期	8	1	2.2	*	*	*	*	*	*	*	0	4.8 × 10 ⁻³	2.2 × 10 ⁻⁴
第3四半期	9	1	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0	5.5 × 10 ⁻³	2.5 × 10 ⁻⁴
小計	3	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0	1.5 × 10 ⁻²	6.7 × 10 ⁻⁴
第1四半期	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	3	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0	1.5 × 10 ⁻²	6.7 × 10 ⁻⁴

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。
 (注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 30 環境技術開発センター 廃止措置技術部 第2ウラン系廃棄物貯蔵施設
排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目) 排水量 (m ³)		放 出 量		
		全 α 放射能 MBq	全 β 放射能 MBq	U MBq
年度				
H. 23	1.6	微	微	微
H. 24	6.6	微	微	微
H. 25	14.4	微	微	微
H. 26	9.7	微	微	微
H. 27	6.7	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5. 1. 31 環境技術開発センター 廃止措置技術部 廃水処理室排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

期・月	核種(項目)		全 α 放射能				全 β 放射能				U			
	放出回数(回)	排水量(m ³)	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量	
					実測量 MBq	不検出量 MBq			実測量 MBq	不検出量 MBq			実測量 MBq	不検出量 MBq
第1四半期	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第2四半期	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第3四半期	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注1) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。

(注2) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。

(注3) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 32 環境技術開発センター 廃止措置技術部 廃水処理室排水中の放射性物質の放出量の推移

年度	核種(項目) 排水量 (m ³)	放 出 量		
		全 α 放射能 MBq	全 β 放射能 MBq	U MBq
H. 23	0	————	————	————
H. 24	0	————	————	————
H. 25	0	————	————	————
H. 26	0	————	————	————
H. 27	0	————	————	————

(注1) 平成23年度から放出管理は、廃水処理室、J棟(第一排水溝)及びJ棟(屋外調整槽)の3つで行っている。

表5. 1. 33 環境技術開発センター 廃止措置技術部 J棟排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量

核種(項目)	全 α 放射能				全 β 放射能				U(バッチ)				U(月合成)						
	最大濃度		放出量		最大濃度		放出量		最大濃度		放出量		最大濃度		放出量				
	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq			
期・月	放出回数	排水量(m ³)	最大濃度	平均濃度	実測量	不検出量	最大濃度	平均濃度	実測量	不検出量	最大濃度	平均濃度	実測量	不検出量	最大濃度	平均濃度	実測量	不検出量	
第1四半期	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期	5	3	19.10	*	0	1.9×10 ⁻³	*	*	0	4.2×10 ⁻²	1.5×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻⁴	2.5×10 ⁻³	0	1.1×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻³	0	
第1四半期	6	4	25.60	*	0	2.6×10 ⁻³	*	*	0	5.6×10 ⁻²	5.6×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	4.3×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	2.2×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	5.6×10 ⁻³	0	
小計	7	44.70	*	*	0	4.5×10 ⁻³	*	*	0	9.8×10 ⁻²	5.6×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻⁴	6.8×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	2.2×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	7.7×10 ⁻³	0	
第2四半期	7	5	32.00	*	0	3.2×10 ⁻³	*	*	0	7.0×10 ⁻²	4.0×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁴	7.7×10 ⁻³	0	2.1×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴	6.7×10 ⁻³	0	
第2四半期	8	1	6.40	*	0	6.4×10 ⁻⁴	*	*	0	1.4×10 ⁻²	2.0×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻³	0	2.2×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻³	0	
第2四半期	9	3	19.20	*	0	1.9×10 ⁻³	*	*	0	4.2×10 ⁻²	2.1×10 ⁻³	8.9×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻²	0	8.7×10 ⁻⁴	8.7×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻²	0	
小計	9	57.60	*	*	0	5.7×10 ⁻³	*	*	0	1.3×10 ⁻¹	2.1×10 ⁻³	4.5×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻²	0	8.7×10 ⁻⁴	4.3×10 ⁻⁴	2.5×10 ⁻²	0	
第3四半期	10	3	19.20	*	0	1.9×10 ⁻³	*	*	0	4.2×10 ⁻²	1.2×10 ⁻³	7.8×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻²	0	7.6×10 ⁻⁴	7.6×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻²	0	
第3四半期	11	2	12.80	*	0	1.3×10 ⁻³	*	*	0	2.8×10 ⁻²	7.6×10 ⁻⁴	4.6×10 ⁻⁴	5.9×10 ⁻³	0	4.1×10 ⁻⁴	4.1×10 ⁻⁴	5.2×10 ⁻³	0	
第3四半期	12	1	6.40	*	0	6.4×10 ⁻⁴	*	*	0	1.4×10 ⁻²	1.7×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	0	1.7×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	0	
小計	6	38.40	*	*	0	3.8×10 ⁻³	*	*	0	8.4×10 ⁻²	1.2×10 ⁻³	5.7×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻²	0	7.6×10 ⁻⁴	5.5×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻²	0	
第4四半期	1	2	12.80	*	0	1.3×10 ⁻³	*	*	0	2.8×10 ⁻²	2.5×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻³	0	2.3×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻³	0	
第4四半期	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第4四半期	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小計	2	12.80	*	*	0	1.3×10 ⁻³	*	*	0	2.8×10 ⁻²	2.5×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻³	0	2.3×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻³	0	
合計	24	153.50	*	*	0	1.5×10 ⁻²	*	*	0	3.4×10 ⁻¹	2.1×10 ⁻³	3.9×10 ⁻⁴	5.8×10 ⁻²	1.3×10 ⁻³	8.7×10 ⁻⁴	3.7×10 ⁻⁴	5.7×10 ⁻²	0	

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。なお、³Hの不検出量は、当該四半期における使用実績を実廃棄量として表5. 1. 6に示す。
 (注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。
 (注5) Uの放出量はU(月合成)を採用する。なお、U(バッチ)とU(月合成)の放出量等は一致しないことがある。

表5. 1. 34 環境技術開発センター 廃止措置技術部 J棟排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目) 排水量 (m ³)		放 出 量		
		全α放射能 MBq	全β放射能 MBq	U MBq
年度				
H. 23	0	—	—	—
H. 24	4.91	微	微	6.4×10^{-4}
H. 25	24.49	2.4×10^{-3}	微	6.9×10^{-3}
H. 26	16.89	微	微	3.4×10^{-3}
H. 27	153.50	微	微	5.7×10^{-2}

(注1) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

(注2) 平成23年度からの放出管理について、廃水処理室と同様である。

(注3) 平成24年度の放出量は屋外調整槽のみであった。

表5. 1. 35 放射線管理部 安全管理棟排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量(1/2)

期・月	核種(項目)	全 α 放射能				全 β 放射能				³ H				U			
		最大濃度		放出量		最大濃度		放出量		最大濃度		放出量		最大濃度		放出量	
		Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq	Bq/cm ³	Bq/cm ³	MBq	MBq
第1四半期	放出回数																
	排水量(m ³)																
4	2	16.0	*	0	1.6×10 ⁻³	*	0	0	3.5×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	1.6×10 ⁻³
5	1	8.0	*	0	8.0×10 ⁻⁴	*	0	0	1.8×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	8.0×10 ⁻⁴
6	2	16.0	*	0	1.6×10 ⁻³	*	0	0	3.5×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	1.6×10 ⁻³
小計	5	40.0	*	0	4.0×10 ⁻³	*	0	0	8.8×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	4.0×10 ⁻³
第2四半期	7	16.0	*	0	1.6×10 ⁻³	*	0	0	3.5×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	1.6×10 ⁻³
8	1	8.0	*	0	8.0×10 ⁻⁴	*	0	0	1.8×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	8.0×10 ⁻⁴
9	2	16.0	*	0	1.6×10 ⁻³	*	0	0	3.5×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	1.6×10 ⁻³
小計	5	40.0	*	0	4.0×10 ⁻³	*	0	0	8.8×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	4.0×10 ⁻³
第3四半期	10	16.0	*	0	1.6×10 ⁻³	*	0	0	3.5×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	1.6×10 ⁻³
11	1	6.7	*	0	6.7×10 ⁻⁴	*	0	0	1.5×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	6.7×10 ⁻⁴
12	1	8.0	*	0	8.0×10 ⁻⁴	*	0	0	1.8×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	8.0×10 ⁻⁴
小計	4	30.7	*	0	3.1×10 ⁻³	*	0	0	6.8×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	3.1×10 ⁻³
第4四半期	1	8.0	*	0	8.0×10 ⁻⁴	*	0	0	1.8×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	8.0×10 ⁻⁴
2	1	8.0	*	0	8.0×10 ⁻⁴	*	0	0	1.8×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	8.0×10 ⁻⁴
3	1	8.0	*	0	8.0×10 ⁻⁴	*	0	0	1.8×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	8.0×10 ⁻⁴
小計	3	24.0	*	0	2.4×10 ⁻³	*	0	0	5.4×10 ⁻²	*	0	0	0	*	0	0	2.4×10 ⁻³
合計	17	134.7	*	0	1.4×10 ⁻²	*	0	0	3.0×10 ⁻¹	*	0	0	0	*	0	0	1.4×10 ⁻²

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。
 (注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。なお、³Hの不検出量は、当該四半期における使用実績を廃棄量として表5. 1. 6に示す。
 (注4) 最大濃度は、排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 35 放射線管理部 安全管理棟排水中の放射性物質の月平均濃度と放出量(2/2)

核種(項目)	Pu (α)				^{129}I				^{125}I			
	最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量		最大濃度 Bq/cm ³	平均濃度 Bq/cm ³	放出量	
			実測量 MBq	不検出量 MBq			実測量 MBq	不検出量 MBq			実測量 MBq	不検出量 MBq
期・月	放出回数	排水量 (m ³)										
第1四半期	4	16.0	0	5.9×10^{-4}	*	*	0	2.2×10^{-2}	*	*	0	2.2×10^{-2}
第2四半期	5	8.0	0	3.0×10^{-4}	*	*	0	1.1×10^{-2}	*	*	0	1.1×10^{-2}
第3四半期	6	16.0	0	5.9×10^{-4}	*	*	0	2.2×10^{-2}	*	*	0	2.2×10^{-2}
小計	5	40.0	0	1.5×10^{-3}	*	*	0	5.5×10^{-2}	*	*	0	5.5×10^{-2}
第1四半期	7	16.0	0	5.9×10^{-4}	*	*	0	2.2×10^{-2}	*	*	0	2.2×10^{-2}
第2四半期	8	8.0	0	3.0×10^{-4}	*	*	0	1.1×10^{-2}	*	*	0	1.1×10^{-2}
第3四半期	9	16.0	0	5.9×10^{-4}	*	*	0	2.2×10^{-2}	*	*	0	2.2×10^{-2}
小計	5	40.0	0	1.5×10^{-3}	*	*	0	5.5×10^{-2}	*	*	0	5.5×10^{-2}
第1四半期	10	16.0	0	5.9×10^{-4}	*	*	0	2.2×10^{-2}	*	*	0	2.2×10^{-2}
第2四半期	11	6.7	0	2.5×10^{-4}	*	*	0	9.4×10^{-3}	*	*	0	9.4×10^{-3}
第3四半期	12	8.0	0	3.0×10^{-4}	*	*	0	1.1×10^{-2}	*	*	0	1.1×10^{-2}
小計	4	30.7	0	1.1×10^{-3}	*	*	0	4.2×10^{-2}	*	*	0	4.2×10^{-2}
第1四半期	1	8.0	0	3.0×10^{-4}	*	*	0	1.1×10^{-2}	*	*	0	1.1×10^{-2}
第2四半期	2	8.0	0	3.0×10^{-4}	*	*	0	1.1×10^{-2}	*	*	0	1.1×10^{-2}
第3四半期	3	8.0	0	3.0×10^{-4}	*	*	0	1.1×10^{-2}	*	*	0	1.1×10^{-2}
小計	3	24.0	0	9.0×10^{-4}	*	*	0	3.3×10^{-2}	*	*	0	3.3×10^{-2}
合計	17	134.7	0	5.0×10^{-3}	*	*	0	1.9×10^{-1}	*	*	0	1.9×10^{-1}

(注1) *は定量下限値未満。

(注2) 平均濃度は実測量に不検出量を加算し、排水量で除した値。

(注3) 不検出量は定量下限値に排水量を乗じた値。

(注4) 最大濃度は排水の測定における各月の最大値を表し、小計の欄は四半期における最大値、合計の欄は年間における最大値を表す。

表5. 1. 36 放射線管理部 安全管理棟排水中の放射性物質の放出量の推移

核種(項目) 排水量 (m ³)		放 出 量						
		全α放射能 MBq	全β放射能 MBq	³ H MBq	U MBq	Pu(α) MBq	¹²⁹ I MBq	¹²⁵ I MBq
年度								
H. 23	218.5	微	3.6 × 10 ⁻¹	微	微	微	微	微
H. 24	222.7	微	微	微	微	微	微	微
H. 25	215.2	微	微	微	微	微	微	微
H. 26	209.1	微	微	微	微	微	微	微
H. 27	134.7	微	微	微	微	微	微	微

(注) 表中「微」とあるのは、排水の測定において全て定量下限値未満であったことを示す。

表5. 1. 37 茨城県環境監視センター立会いサンプリングによる放射性物質分析結果 (I)
(再処理施設海洋放出廃液)

月	試料 核種(項目) 号	排 水 濃 度																		
		全α放射能 Bq/cm ³	全β放射能 Bq/cm ³	³ H Bq/cm ³	⁹⁰ Sr Bq/cm ³	¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh Bq/cm ³	¹²⁹ I Bq/cm ³	¹³⁴ Cs Bq/cm ³	¹³⁷ Cs Bq/cm ³	Pu(α) Bq/cm ³	U Bq/cm ³									
4	SD-001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	SD-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SD-003	*	*	8.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SD-004	*	*	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	SD-005	*	*	1.9×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	SD-006	*	*	6.6×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	SD-007	*	*	5.0×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SD-008	*	*	1.6×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SD-010	*	*	1.1×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	SD-011	*	*	3.6×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	SD-012	*	*	4.3×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SD-013	*	*	7.4×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	SD-014	*	*	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	SD-015	*	*	7.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SD-017	*	*	5.7×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SD-018	*	*	2.8×10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) *は、定量下限値未満を示す。

表5. 1. 38 茨城県環境監視センター立会いサンプリングによる放射性物質の分析結果（Ⅱ）
（第1排水溝）

核種 (項目) 採取日	排 水 濃 度				
	全 α 放射能 Bq/cm ³	全 β 放射能 Bq/cm ³	³ H Bq/cm ³	U Bq/cm ³	Pu(α) Bq/cm ³
4月3日	*	4.3 × 10 ⁻⁴	*	*	*
4月15日	*	4.0 × 10 ⁻⁴	*	—	—
5月8日	*	3.5 × 10 ⁻⁴	*	*	*
5月18日	*	3.6 × 10 ⁻⁴	*	—	—
6月2日	*	3.3 × 10 ⁻⁴	*	*	*
6月16日	*	3.6 × 10 ⁻⁴	*	—	—
7月1日	*	3.2 × 10 ⁻⁴	*	*	*
7月14日	*	3.5 × 10 ⁻⁴	*	—	—
8月3日	*	2.8 × 10 ⁻⁴	*	*	*
8月18日	*	2.8 × 10 ⁻⁴	*	—	—
9月3日	*	2.7 × 10 ⁻⁴	*	*	*
9月18日	*	3.5 × 10 ⁻⁴	*	—	—
10月5日	*	2.3 × 10 ⁻⁴	*	*	*
10月19日	*	3.3 × 10 ⁻⁴	*	—	—
11月4日	*	2.8 × 10 ⁻⁴	*	*	*
11月17日	*	4.3 × 10 ⁻⁴	*	—	—
12月4日	*	3.1 × 10 ⁻⁴	*	*	*
12月18日	*	3.8 × 10 ⁻⁴	*	—	—
1月5日	*	3.8 × 10 ⁻⁴	*	*	*
1月19日	*	4.2 × 10 ⁻⁴	*	—	—
2月2日	*	3.5 × 10 ⁻⁴	*	*	*
2月17日	*	4.3 × 10 ⁻⁴	*	—	—
3月1日	*	4.1 × 10 ⁻⁴	*	*	*
3月15日	*	2.5 × 10 ⁻⁴	*	—	—

(注1) *は、定量下限値未満を示す。

(注2) U、Pu(α)については、各月の1バッチ目の試料を用いて分析を実施する。

表5. 1. 39 茨城県環境監視センター立会いサンプリングによる放射性物質分析結果（Ⅲ）
（第2排水溝）

核種 (項目) 採取日	排 水 濃 度			
	全 α 放射能 Bq/cm ³	全 β 放射能 Bq/cm ³	U Bq/cm ³	Pu(α) Bq/cm ³
4月3日	*	*	*	*
5月14日	*	*	*	*
6月19日	*	*	*	*
7月3日	*	*	*	*
8月7日	*	*	*	*
9月11日	*	*	*	*
10月1日	*	*	*	*
—	—	—	—	—
12月4日	*	*	*	*
1月29日	*	*	*	*
2月5日	*	*	*	*
3月4日	*	*	*	*

(注) *は、定量下限値未満を示す。

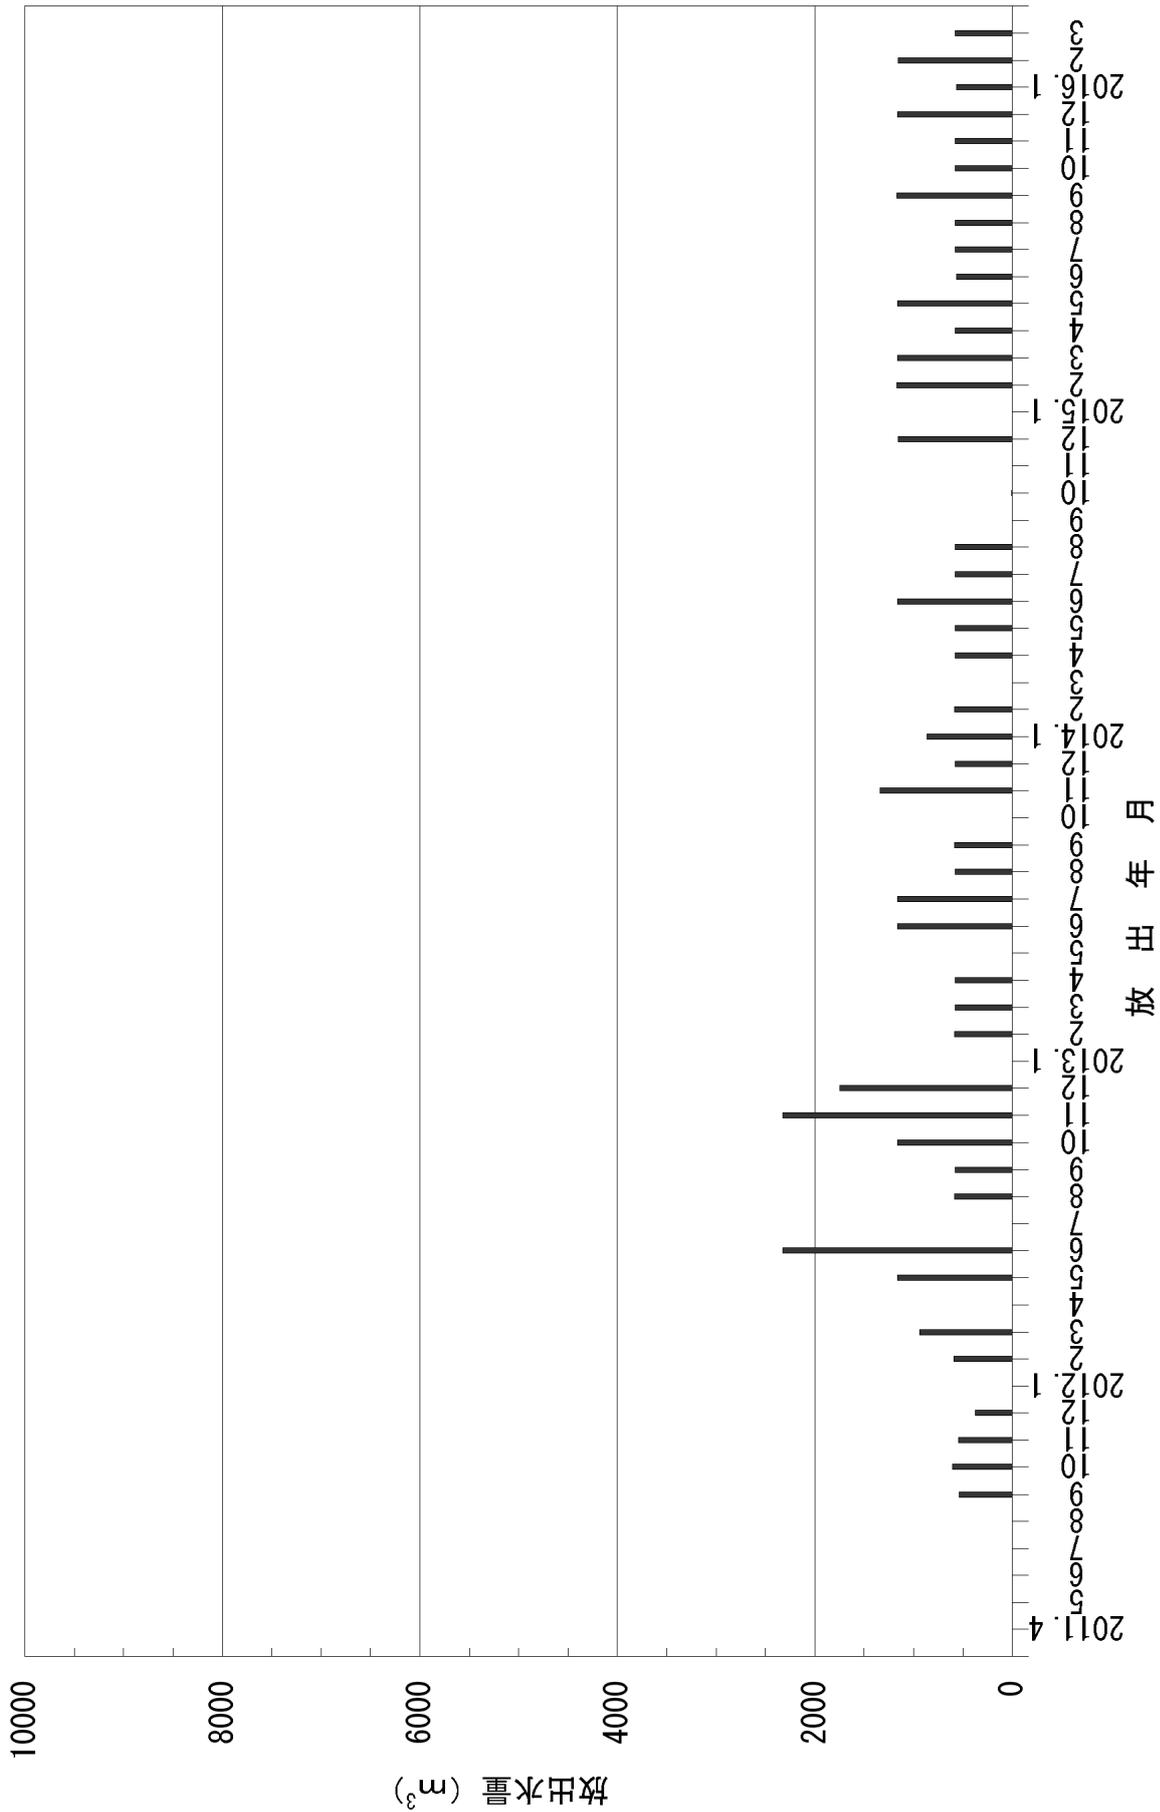


図5.1.1 再処理施設海洋放出廃液の月別放出水量の推移

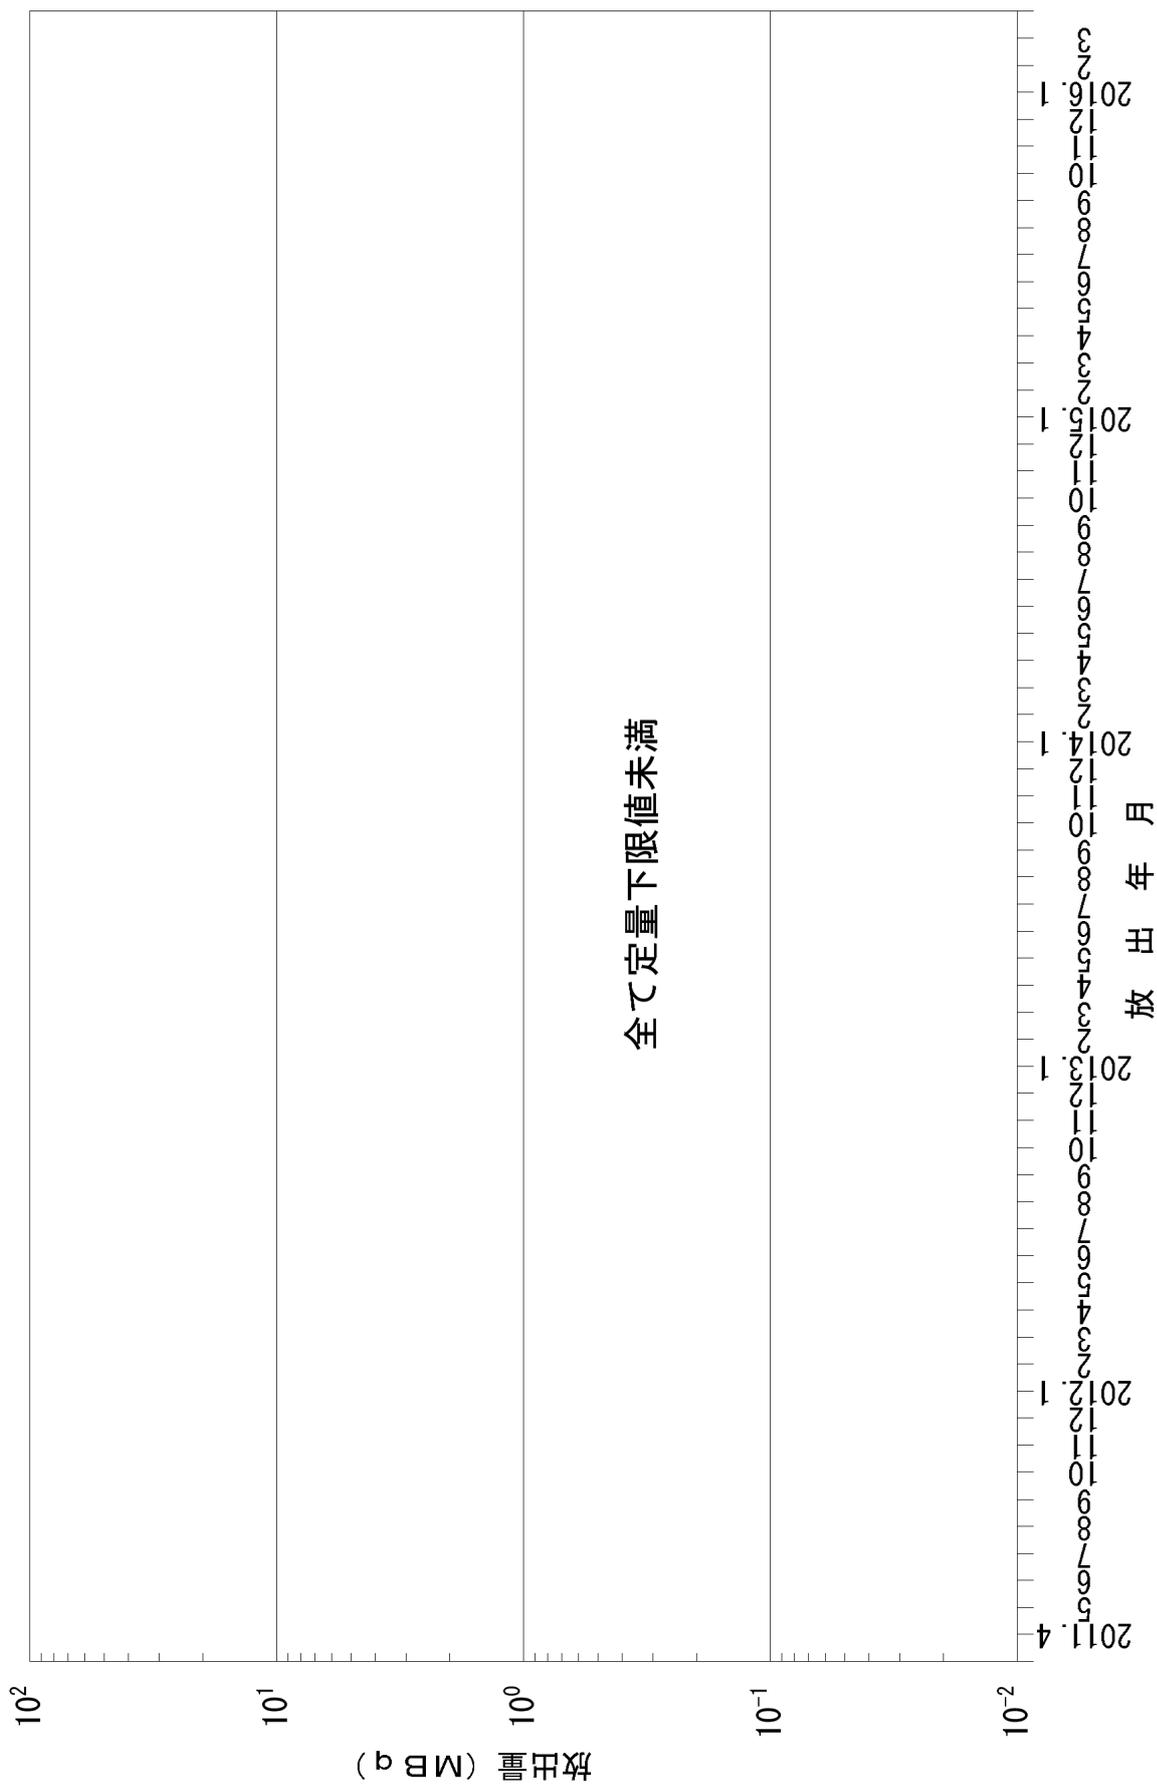


図5.1.1.2 再処理施設海洋放出廃液中の全α放射能月別放出量の推移

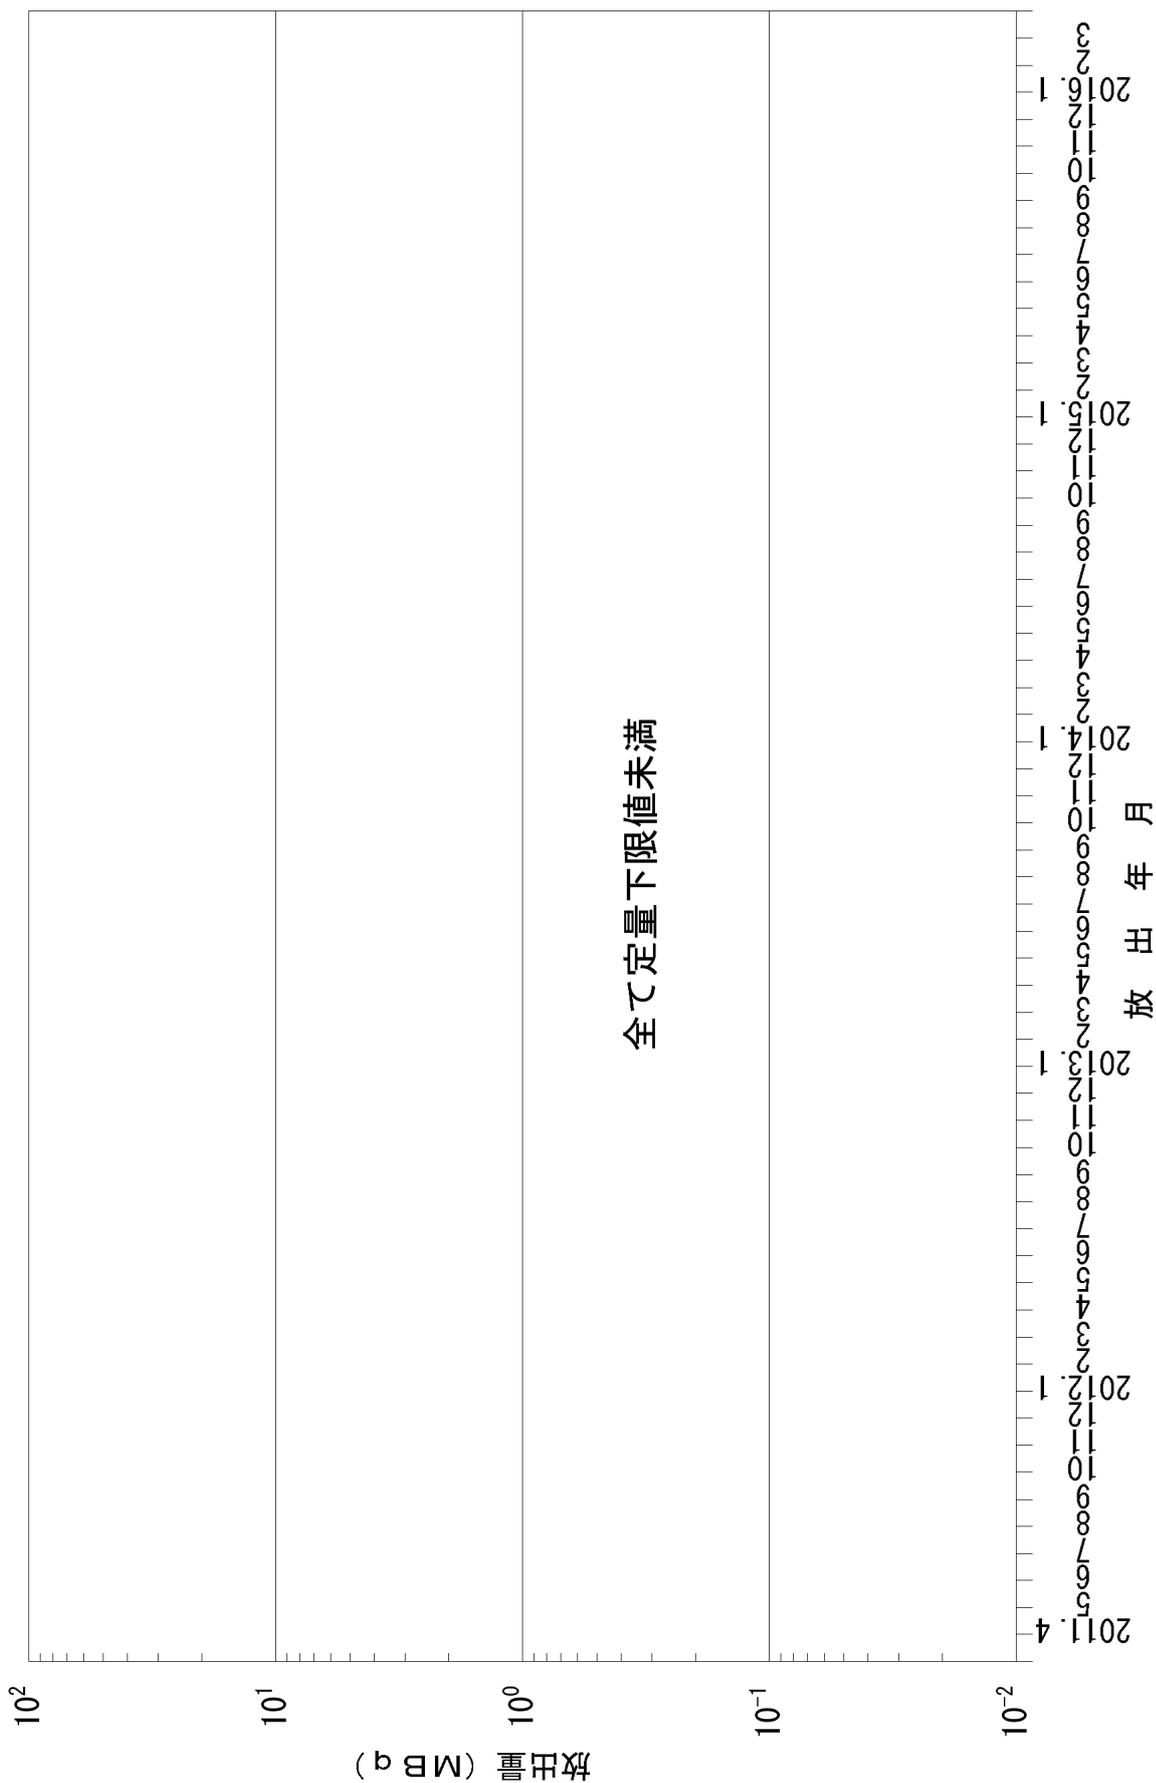


図5.1.3 再処理施設海洋放出廃液中の全β放射能月別放出量の推移

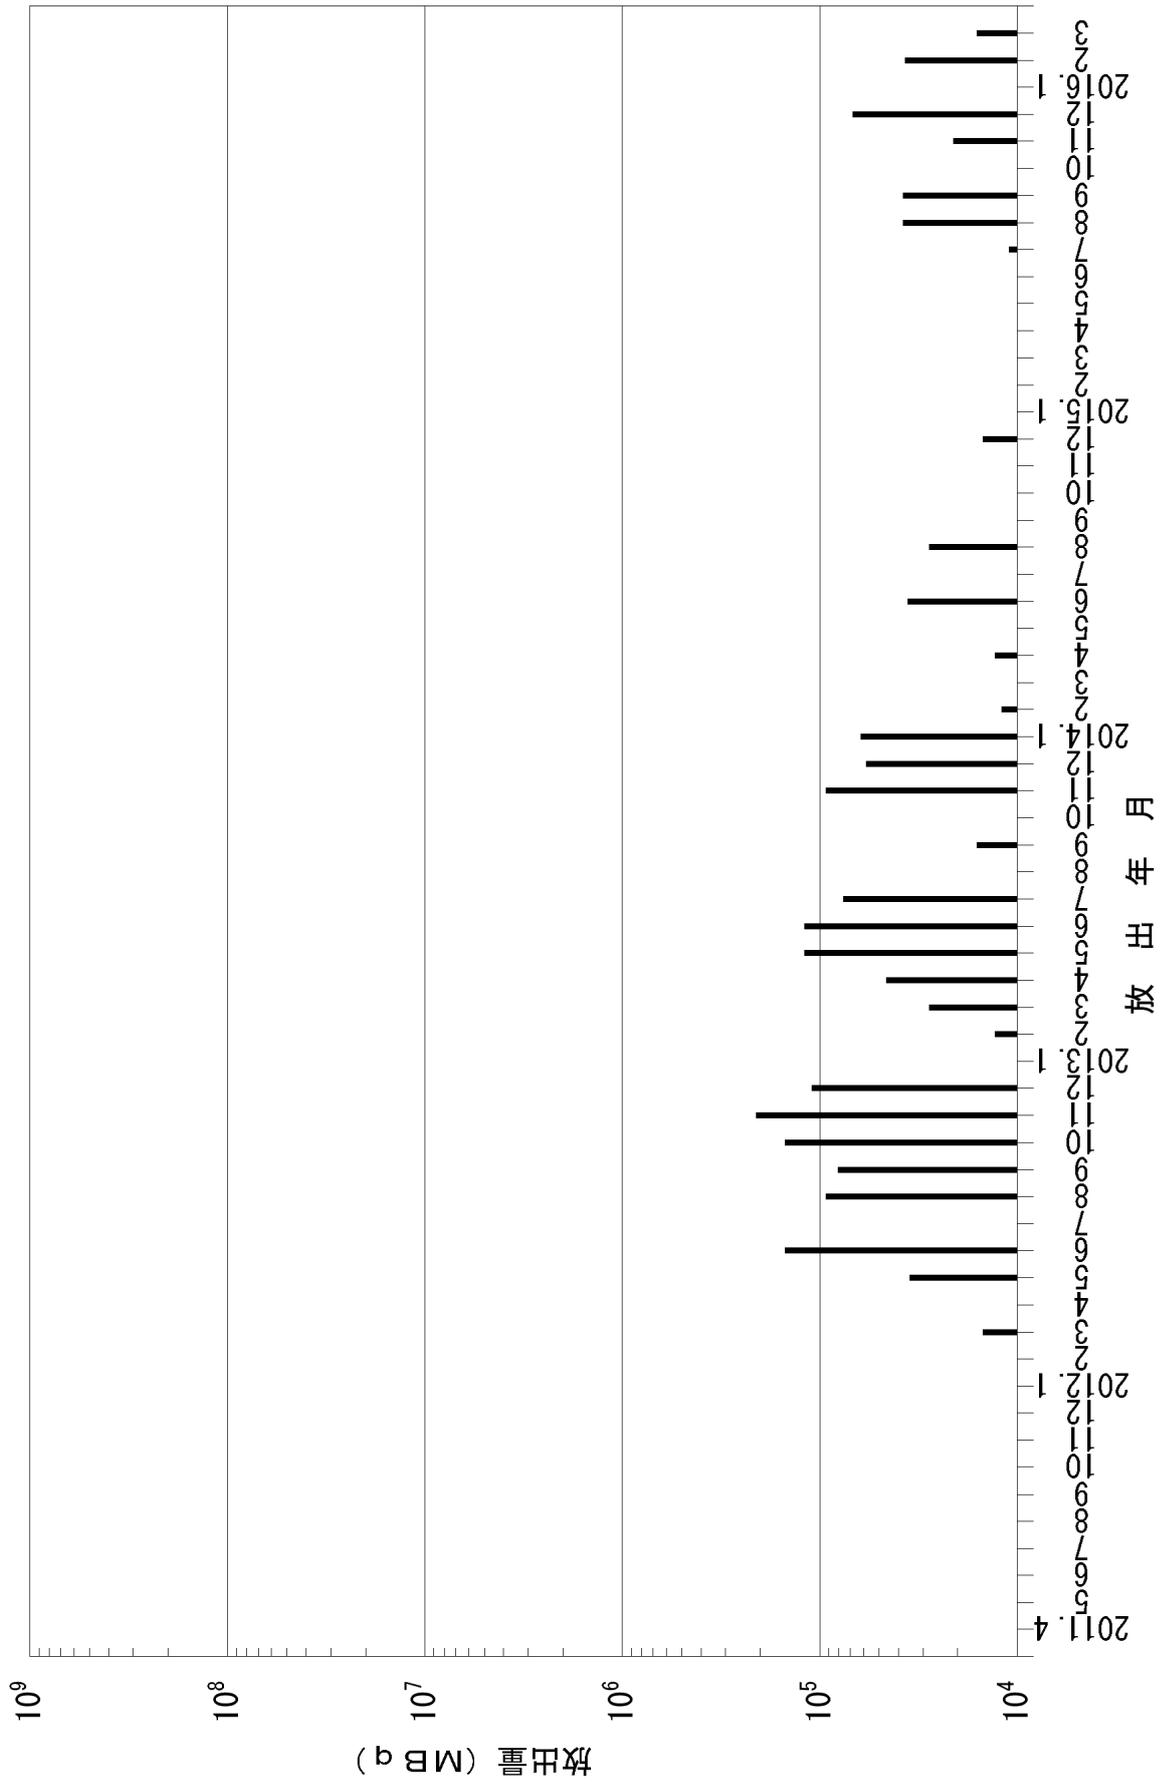


図5.1.4 再処理施設海洋放出廃液中の³Hの月別放出量の推移

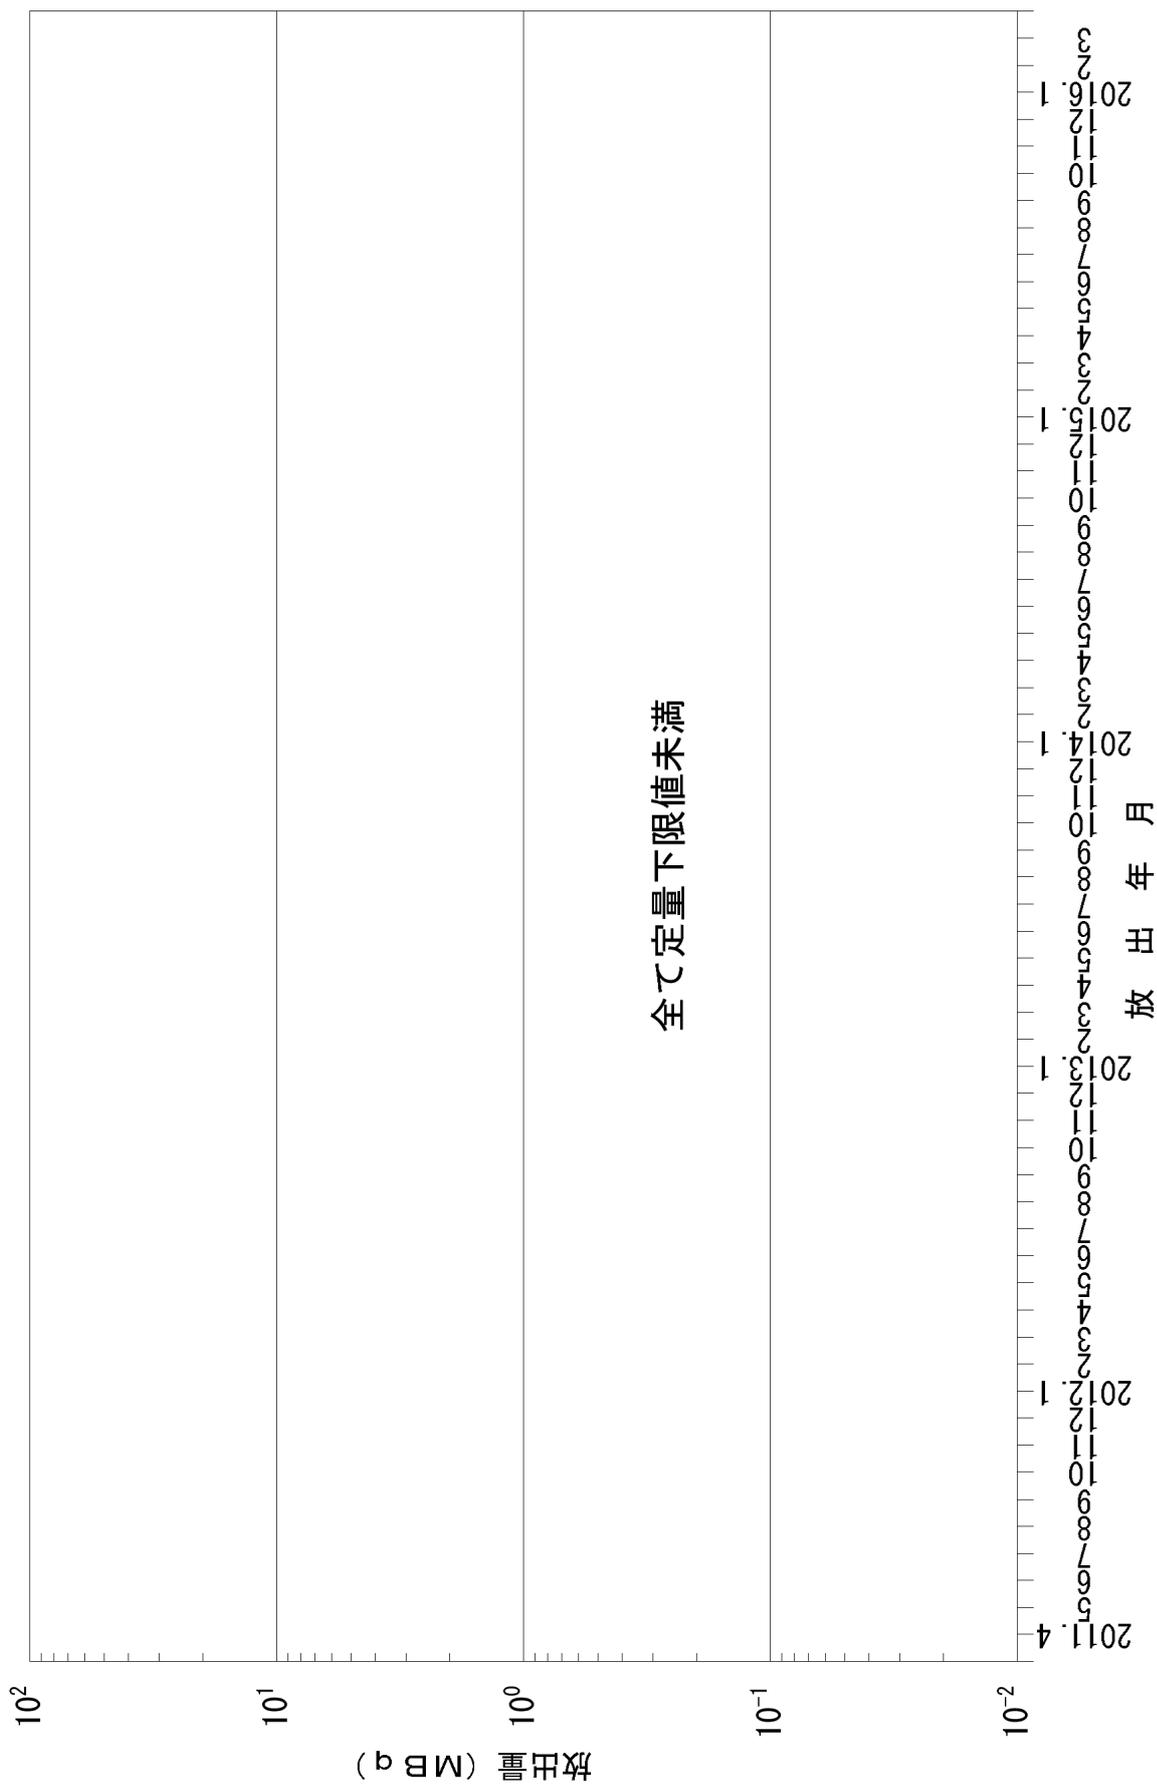


図5.1.1.5 再処理施設海洋放出廃液中の⁹⁰Srの月別放出量の推移

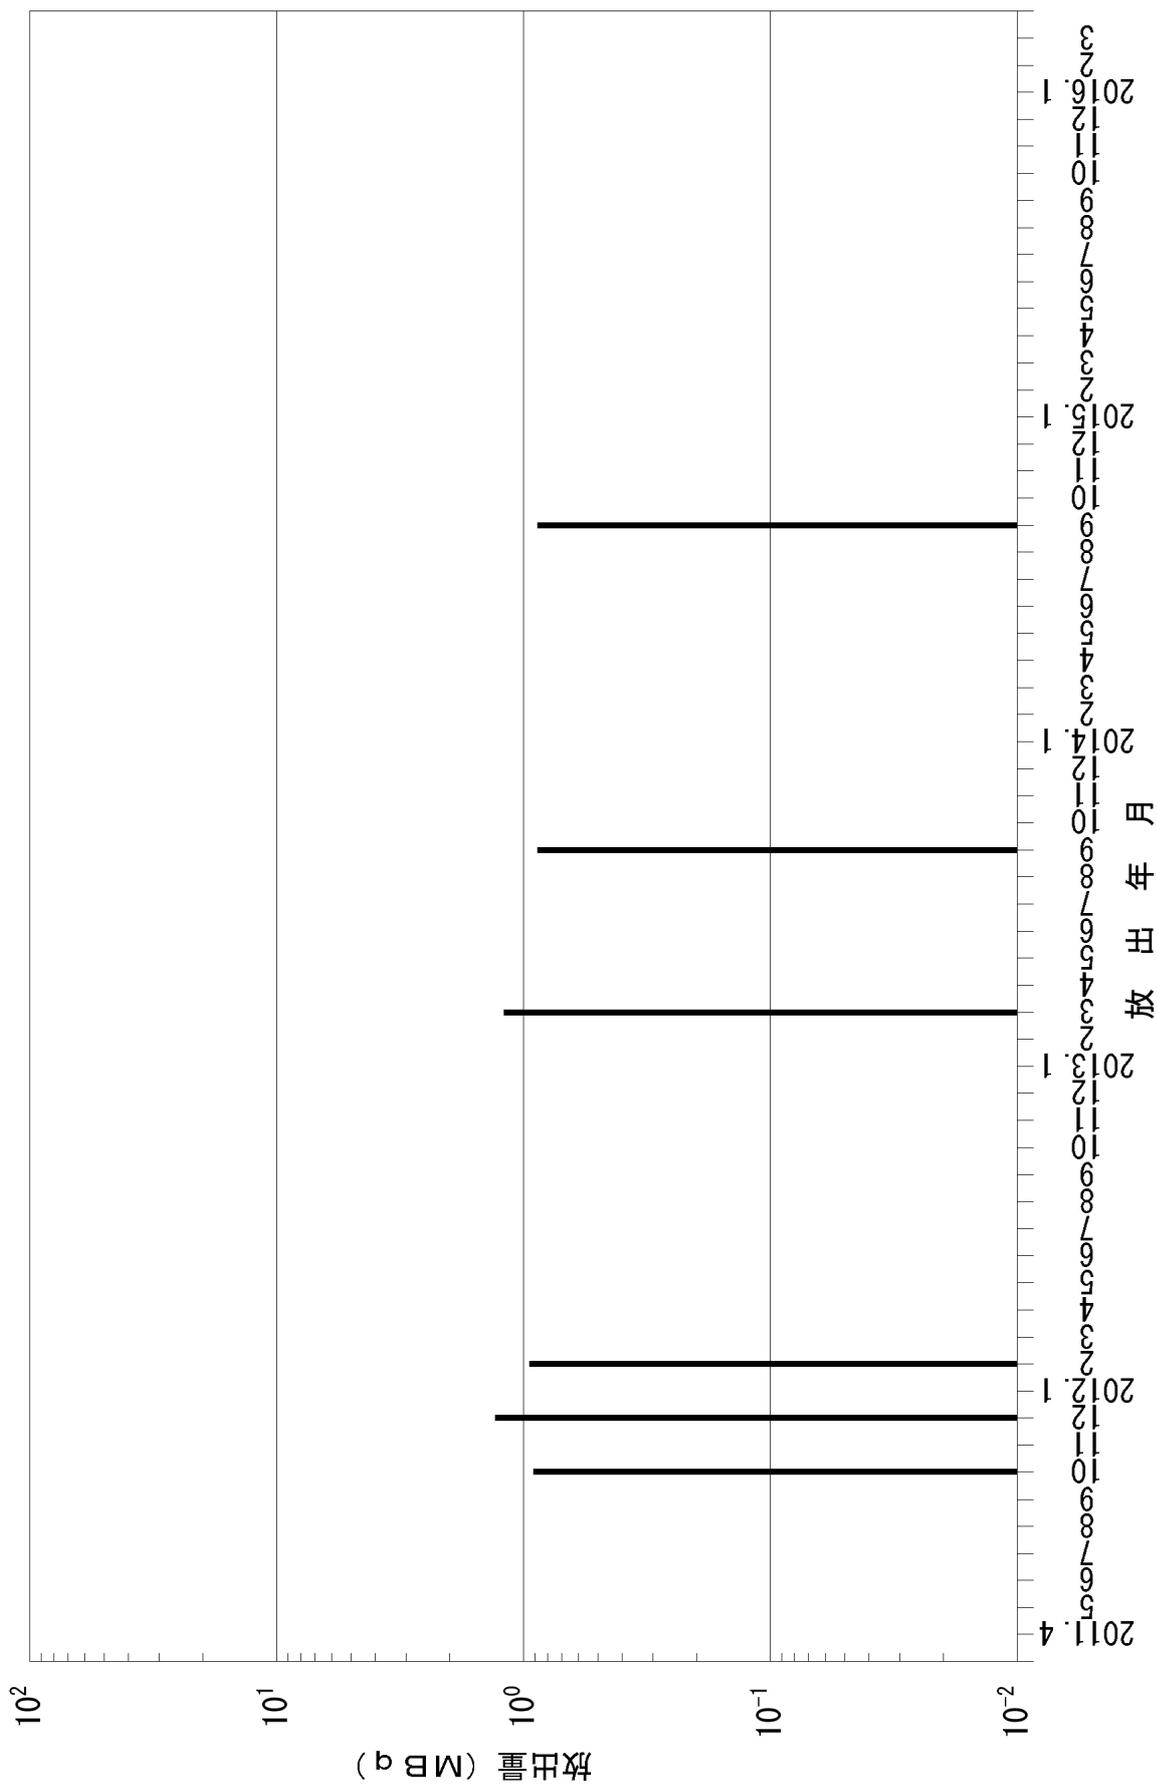


図5.1.6 再処理施設海洋放出廃液中の ^{129}I の月別放出量の推移

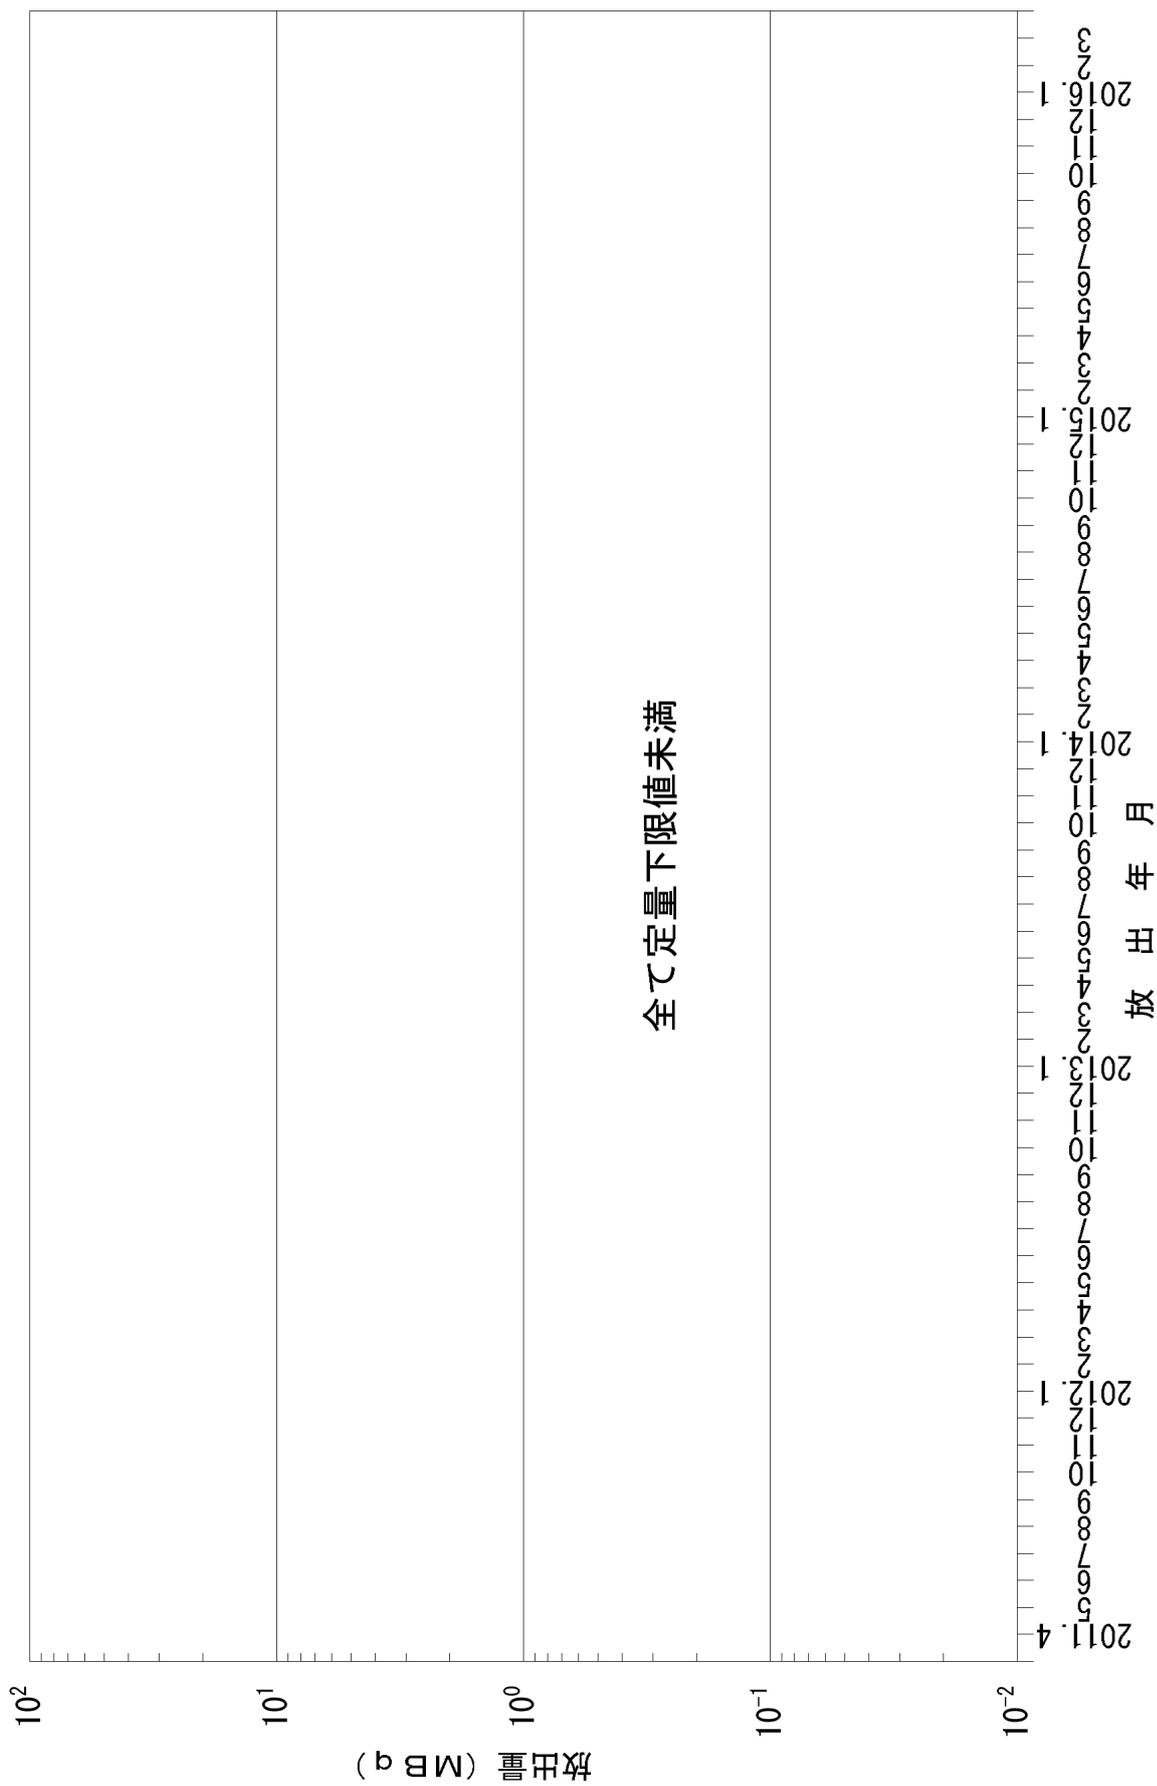


図5.1.1.7 再処理施設海洋放出廃液中の¹³⁴Csの月別放出量の推移

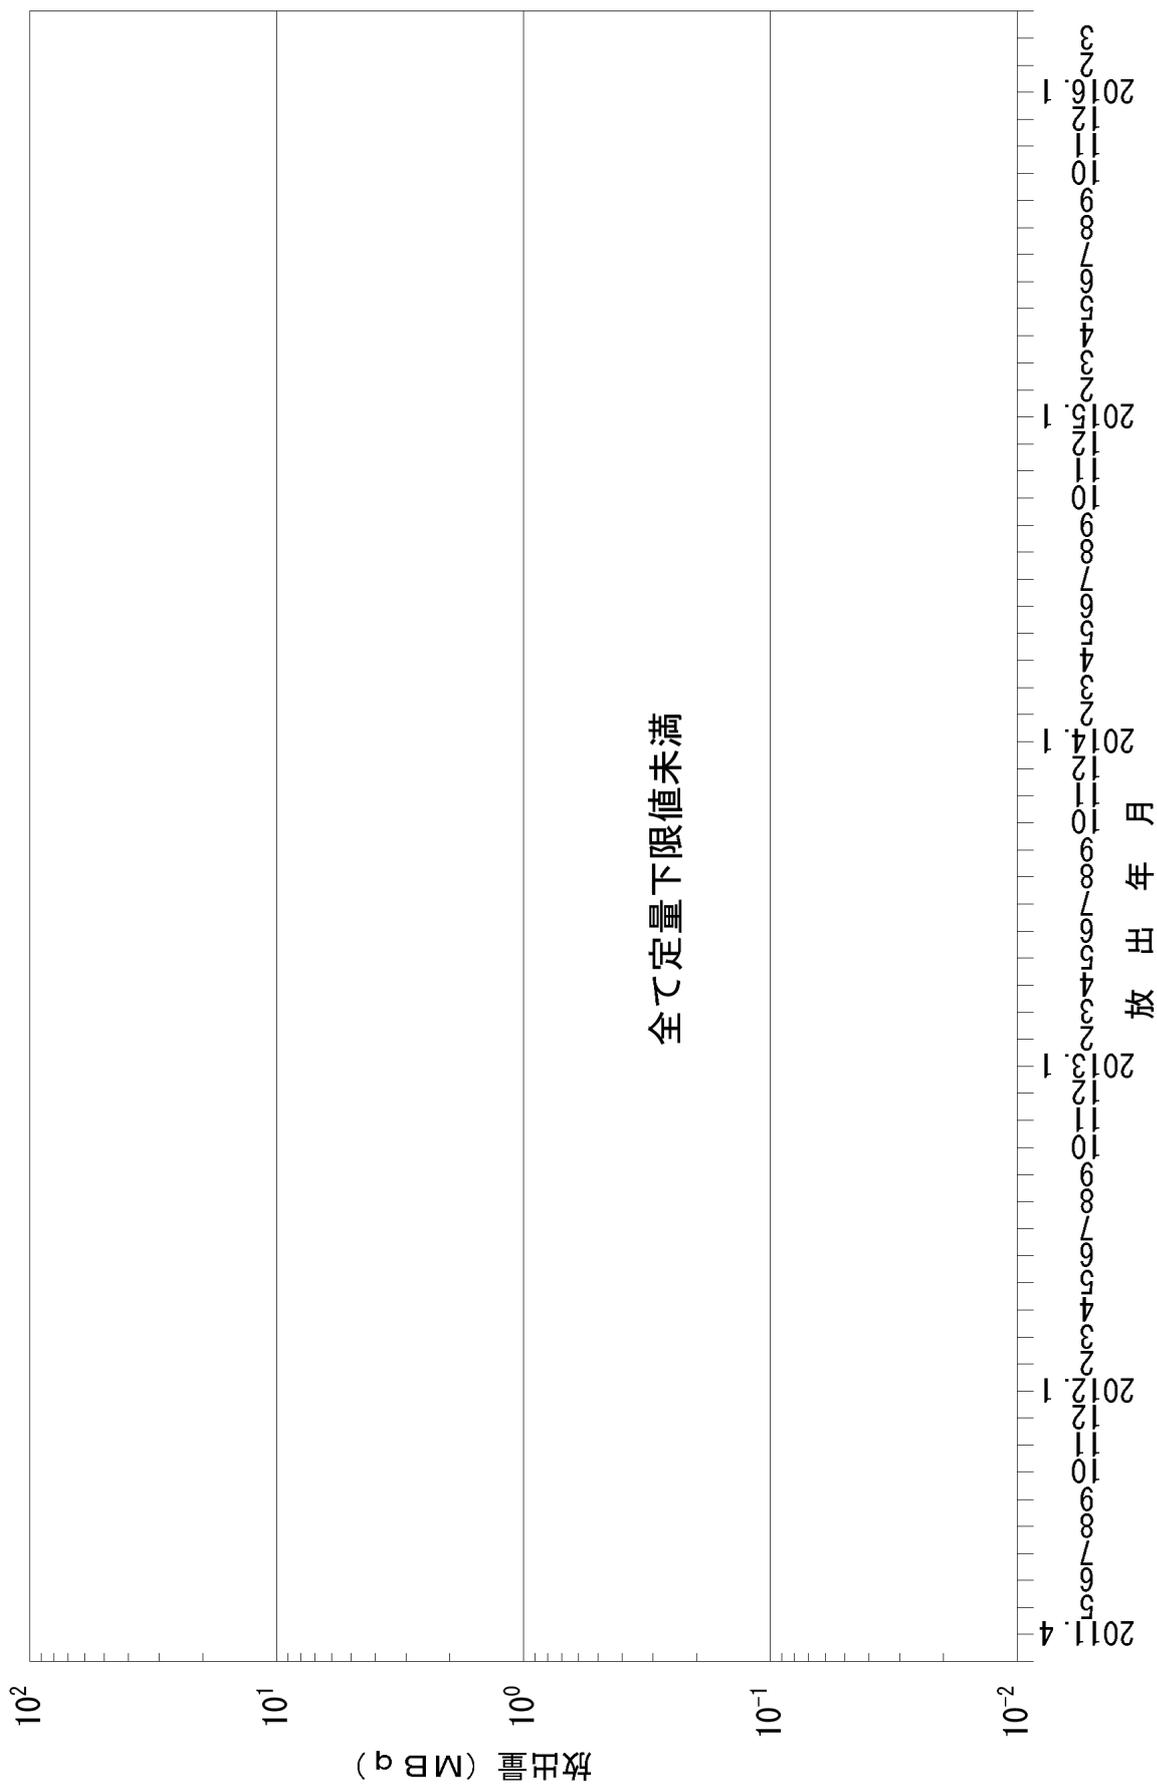


図5.1.8 再処理施設海洋放出廃液中の¹³⁷Csの月別放出量の推移

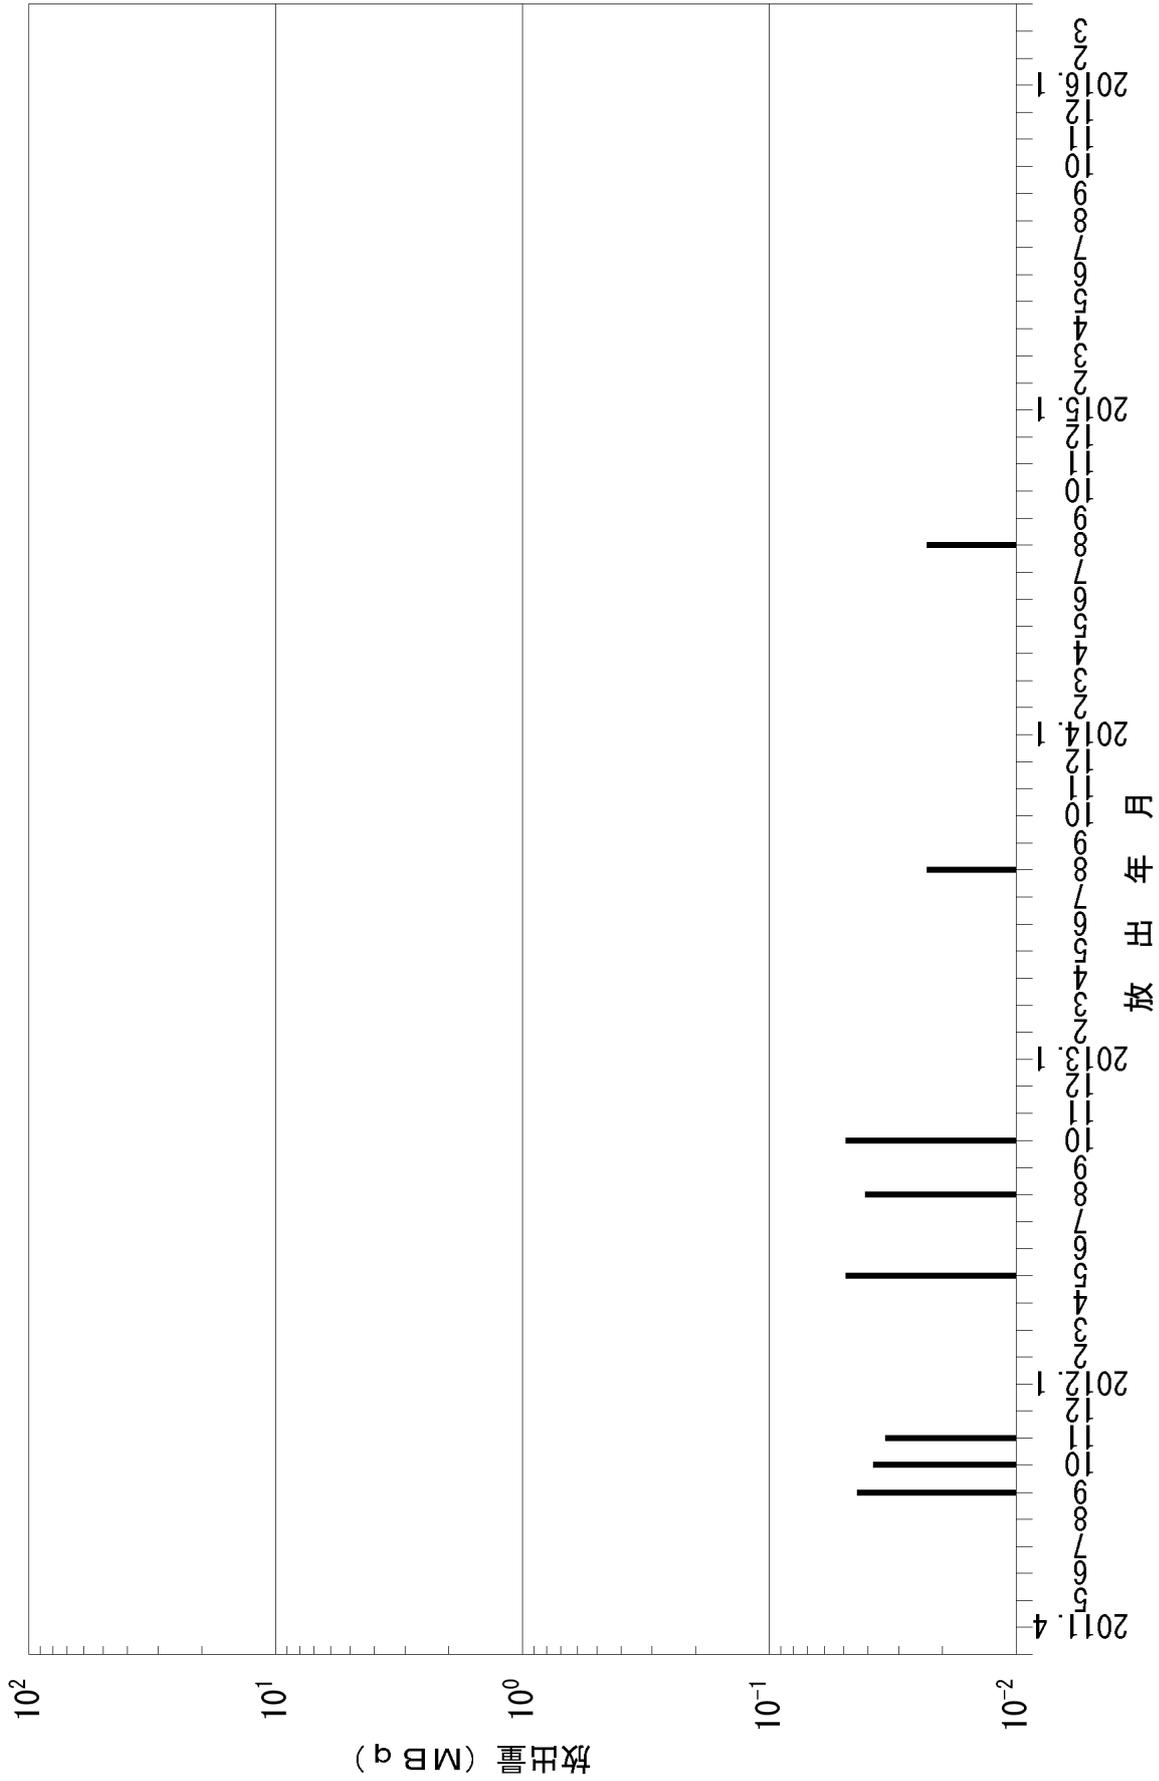


図5.1.9 再処理施設海洋放出廃液中のPu(α)の月別放出量の推移

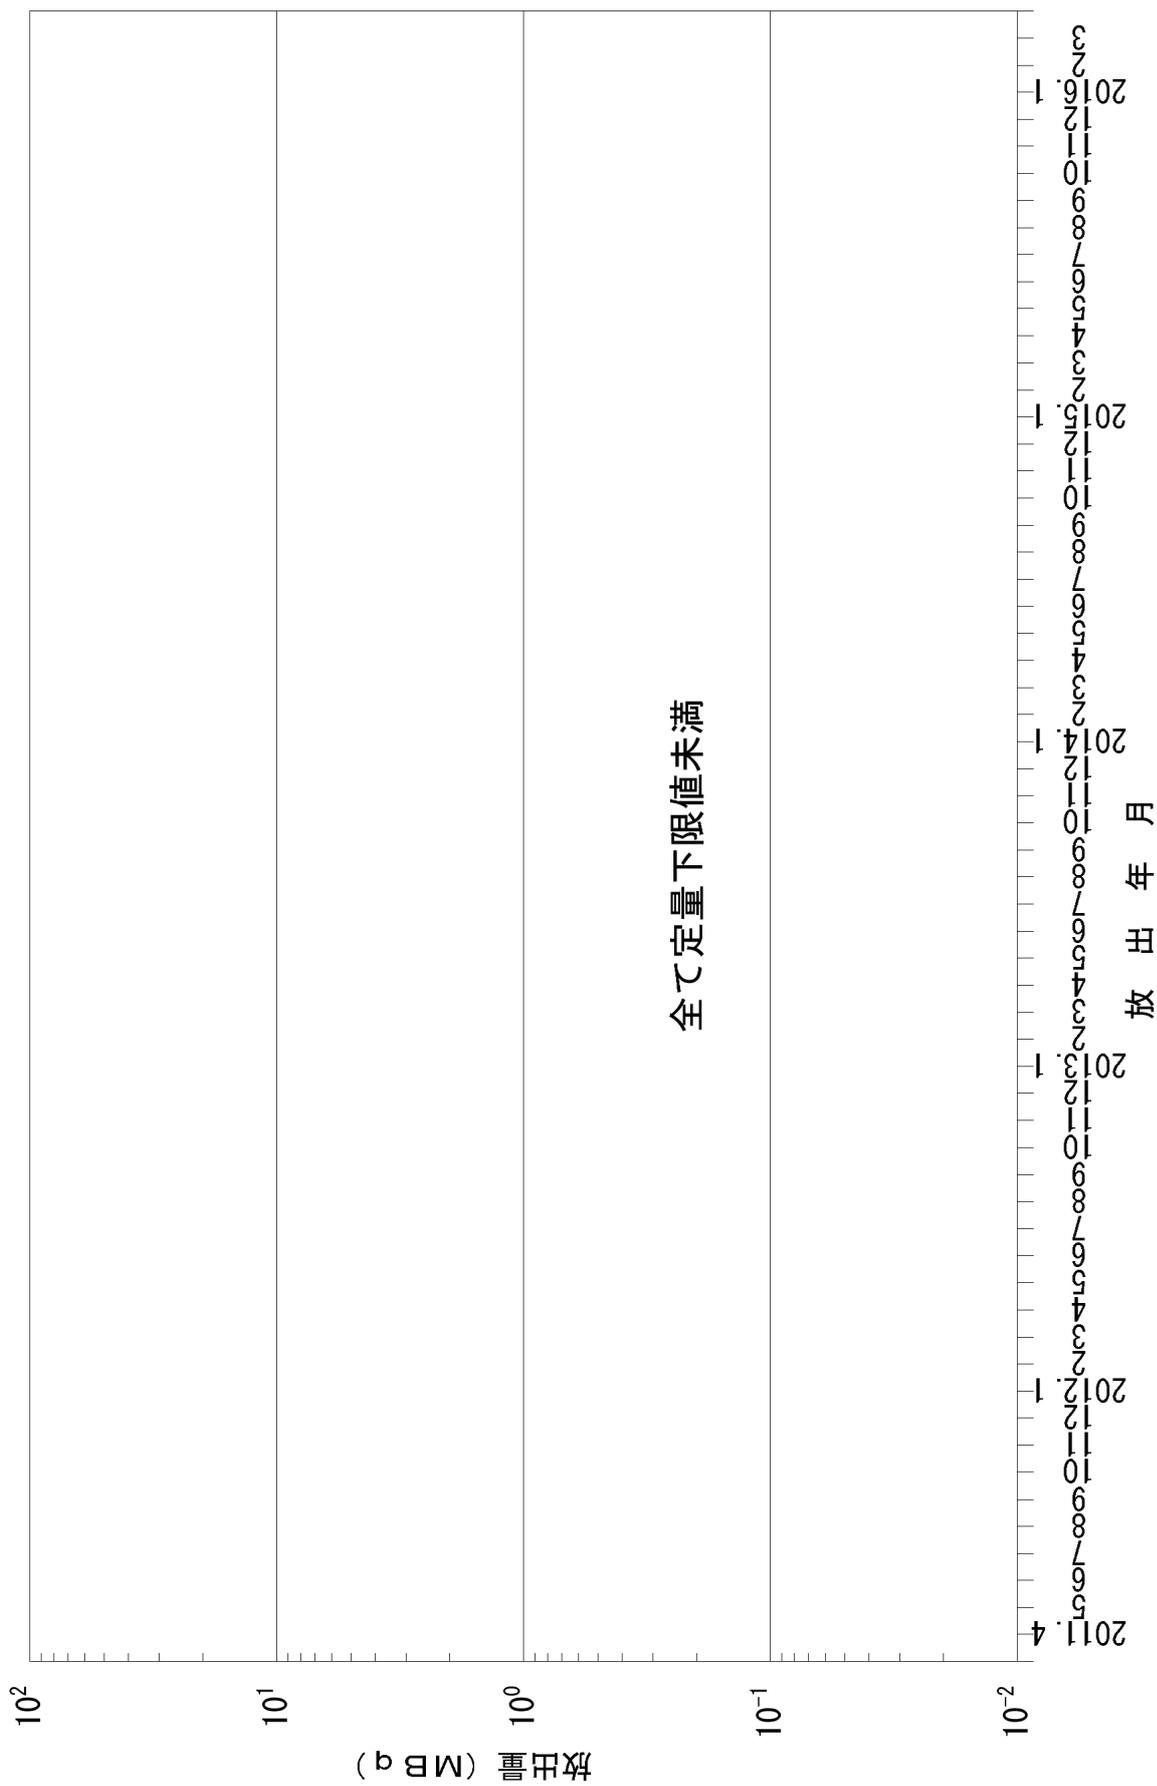


図5.1.10 再処理施設海洋放出廃液中のUの月別放出量の推移

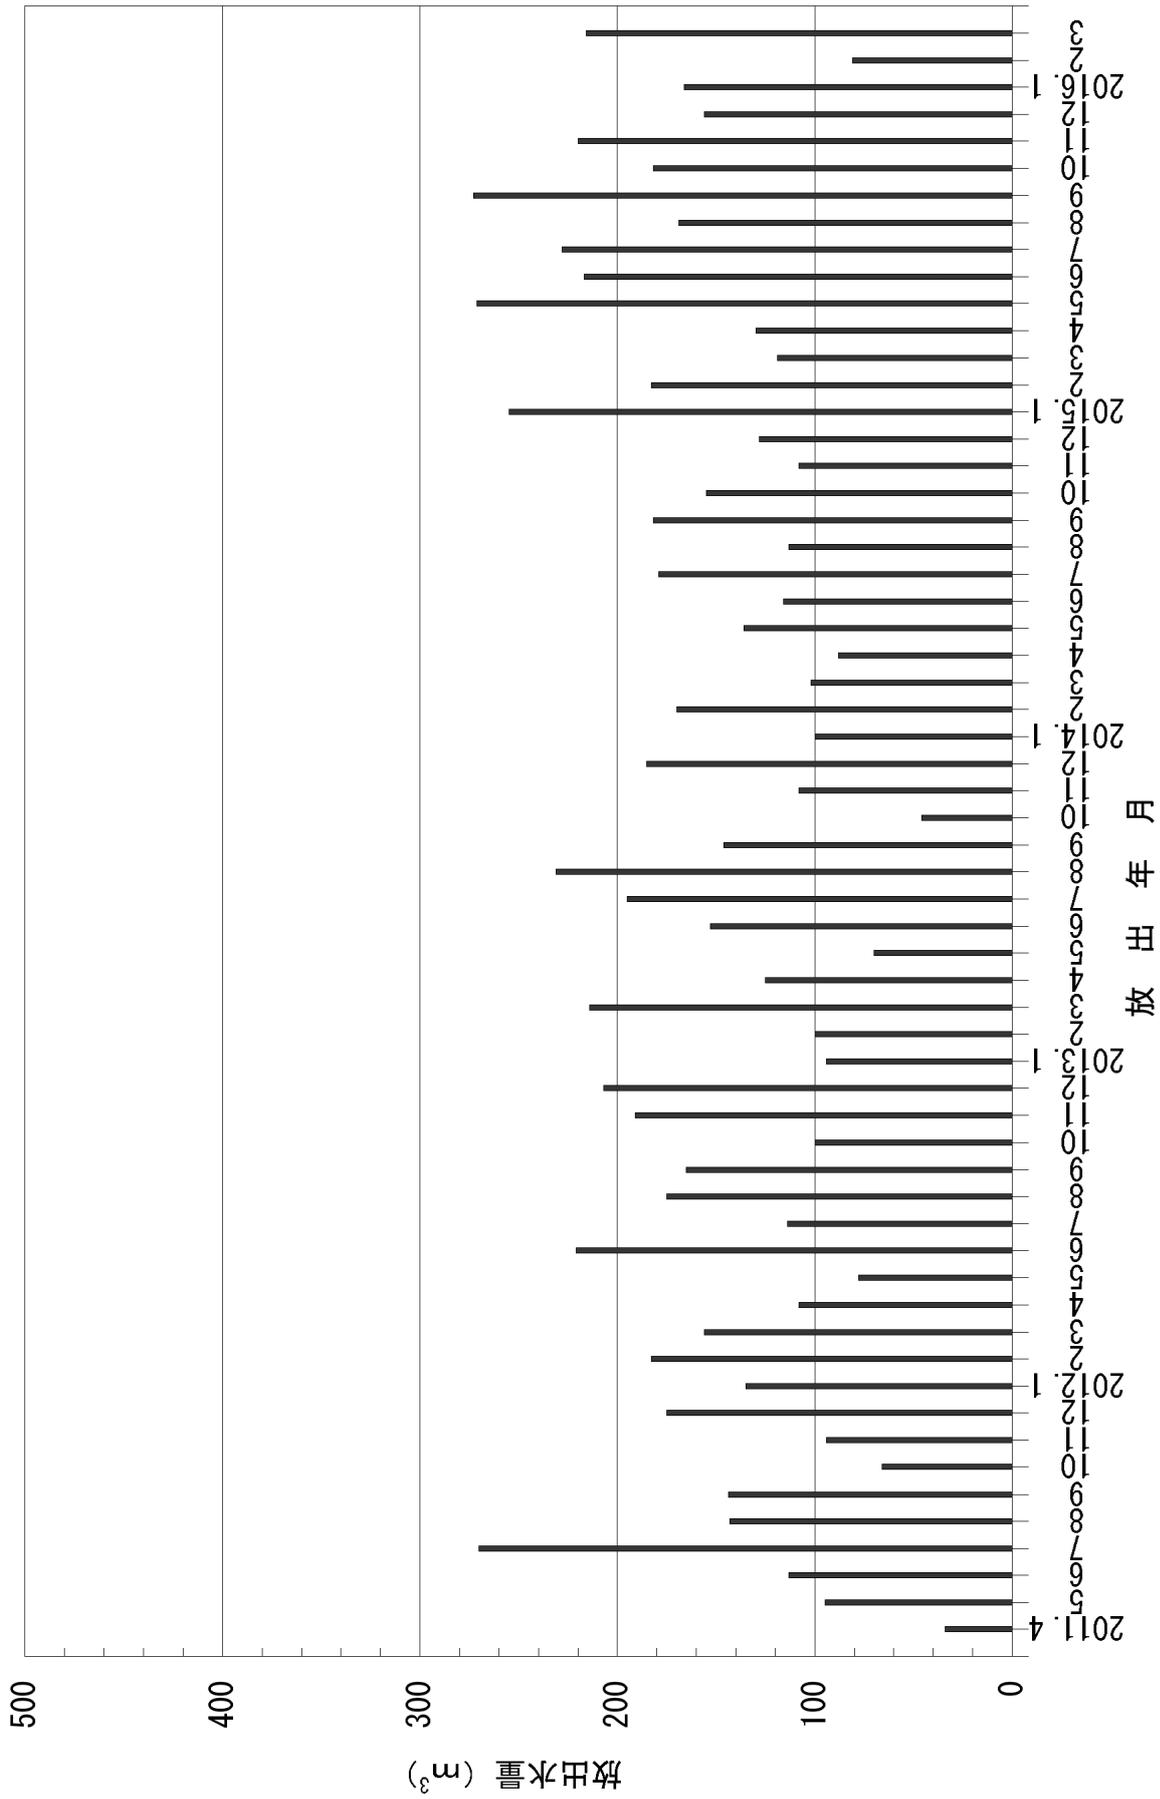


図5.1.11 中央廃水処理場放排水の月別放出水量の推移

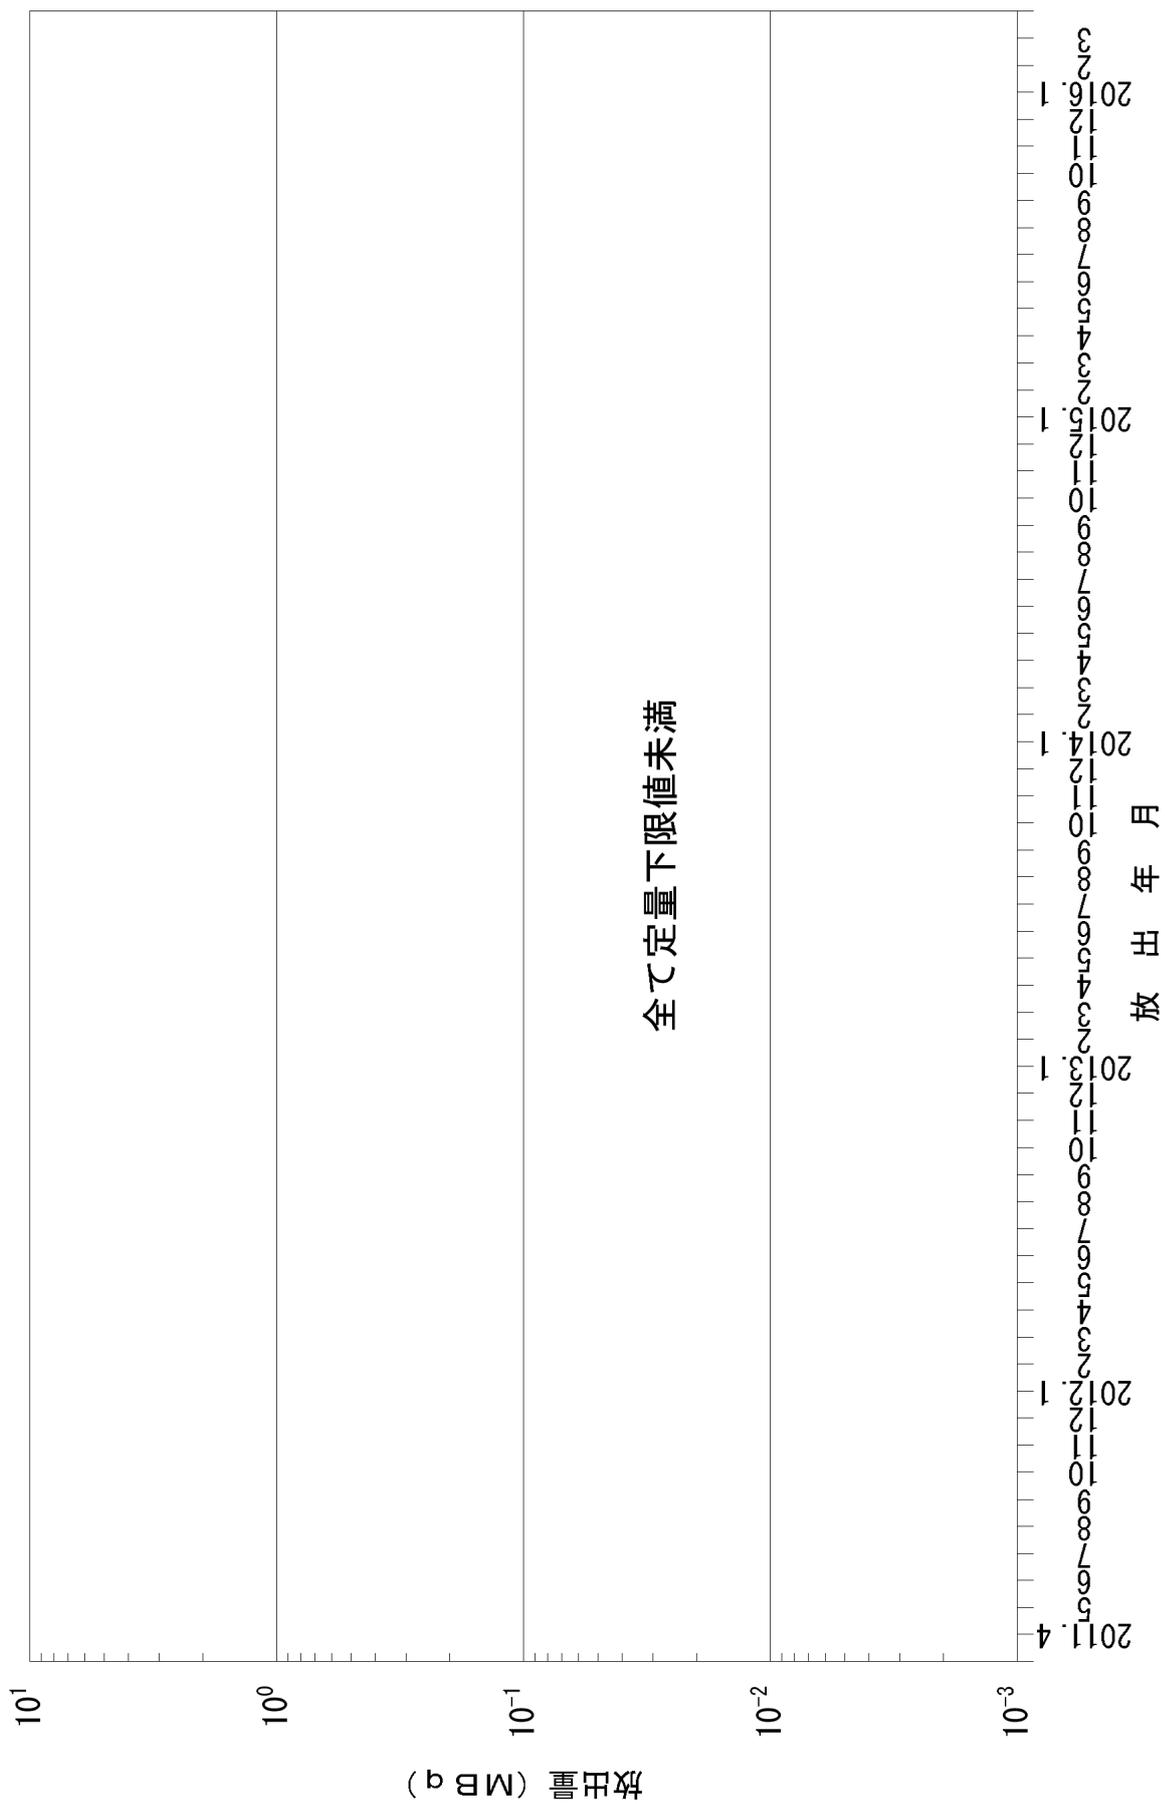


図5.1.12 中央廃水処理場放出排水中の全α放射能月別放出量の推移

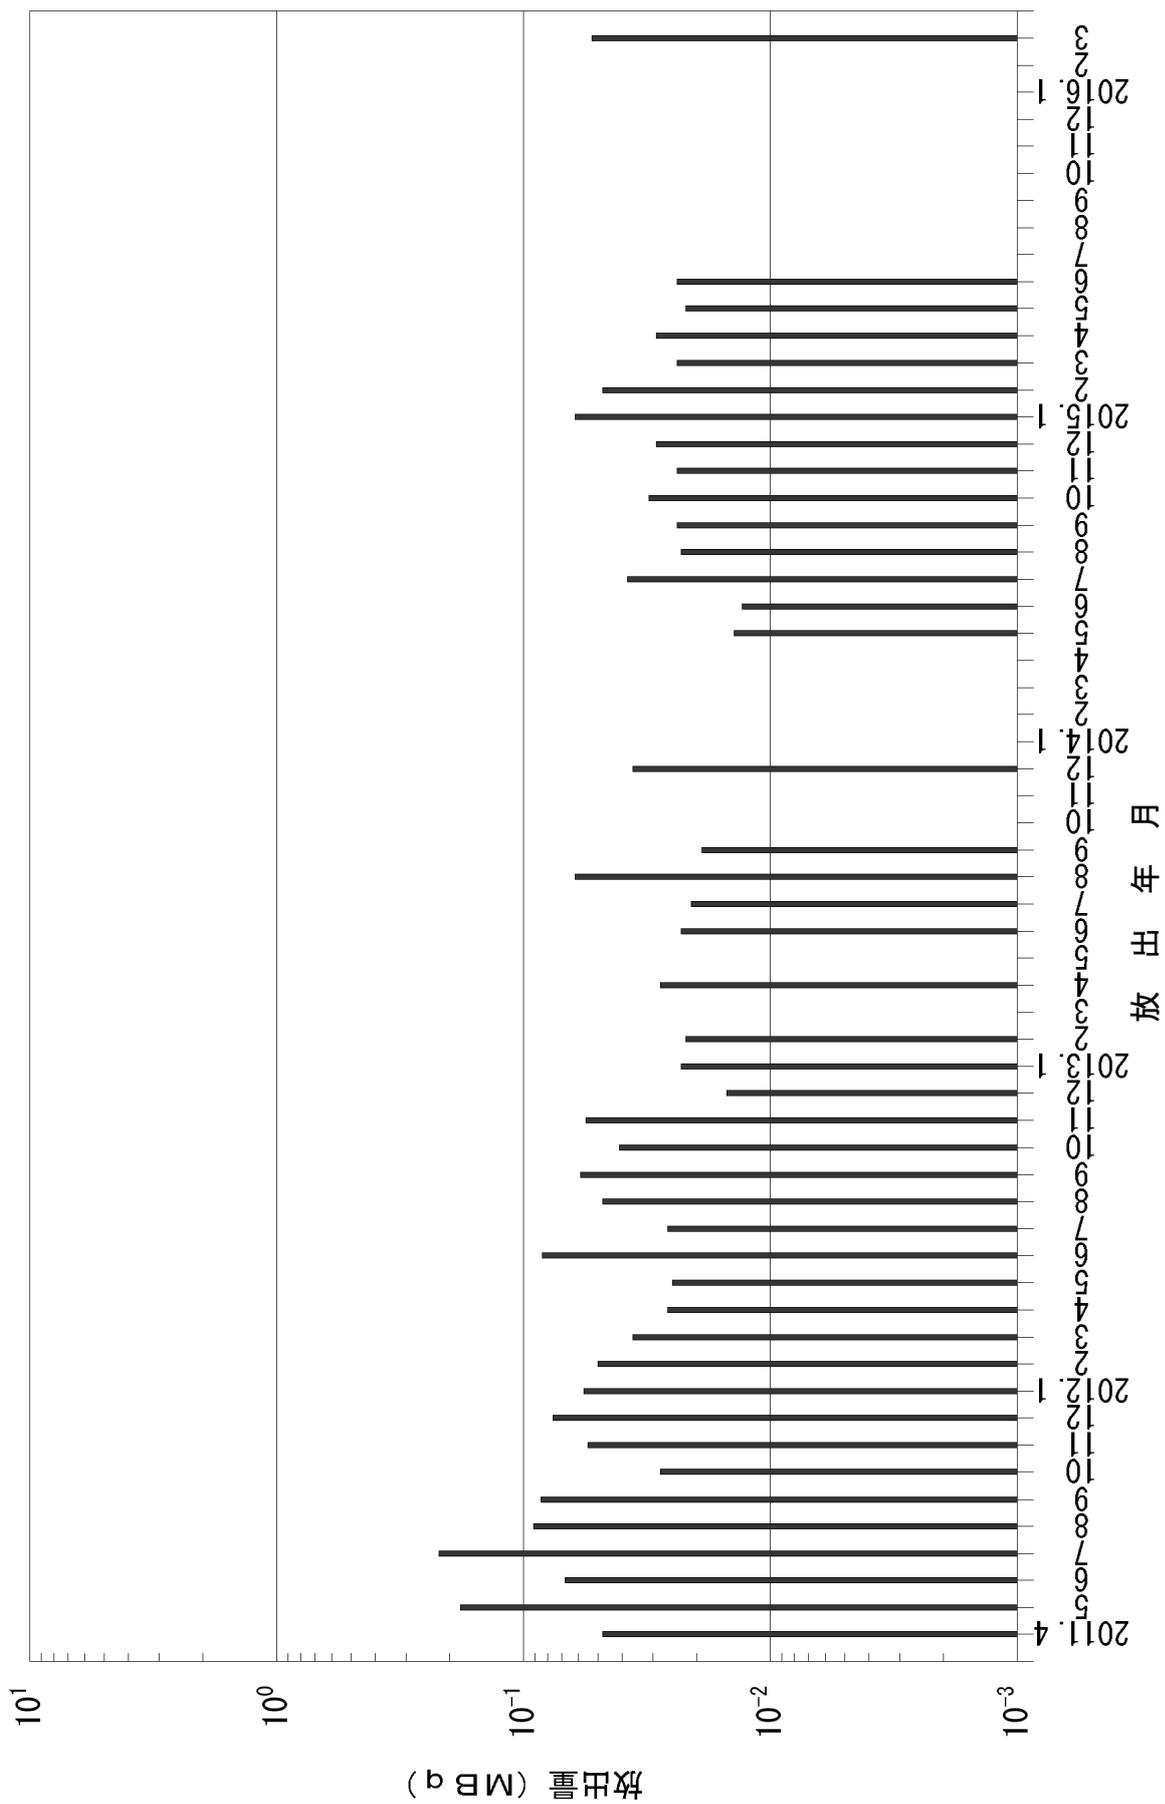


図5.1.13 中央廃水処理場放出排水中の全β放射能月別放出量の推移

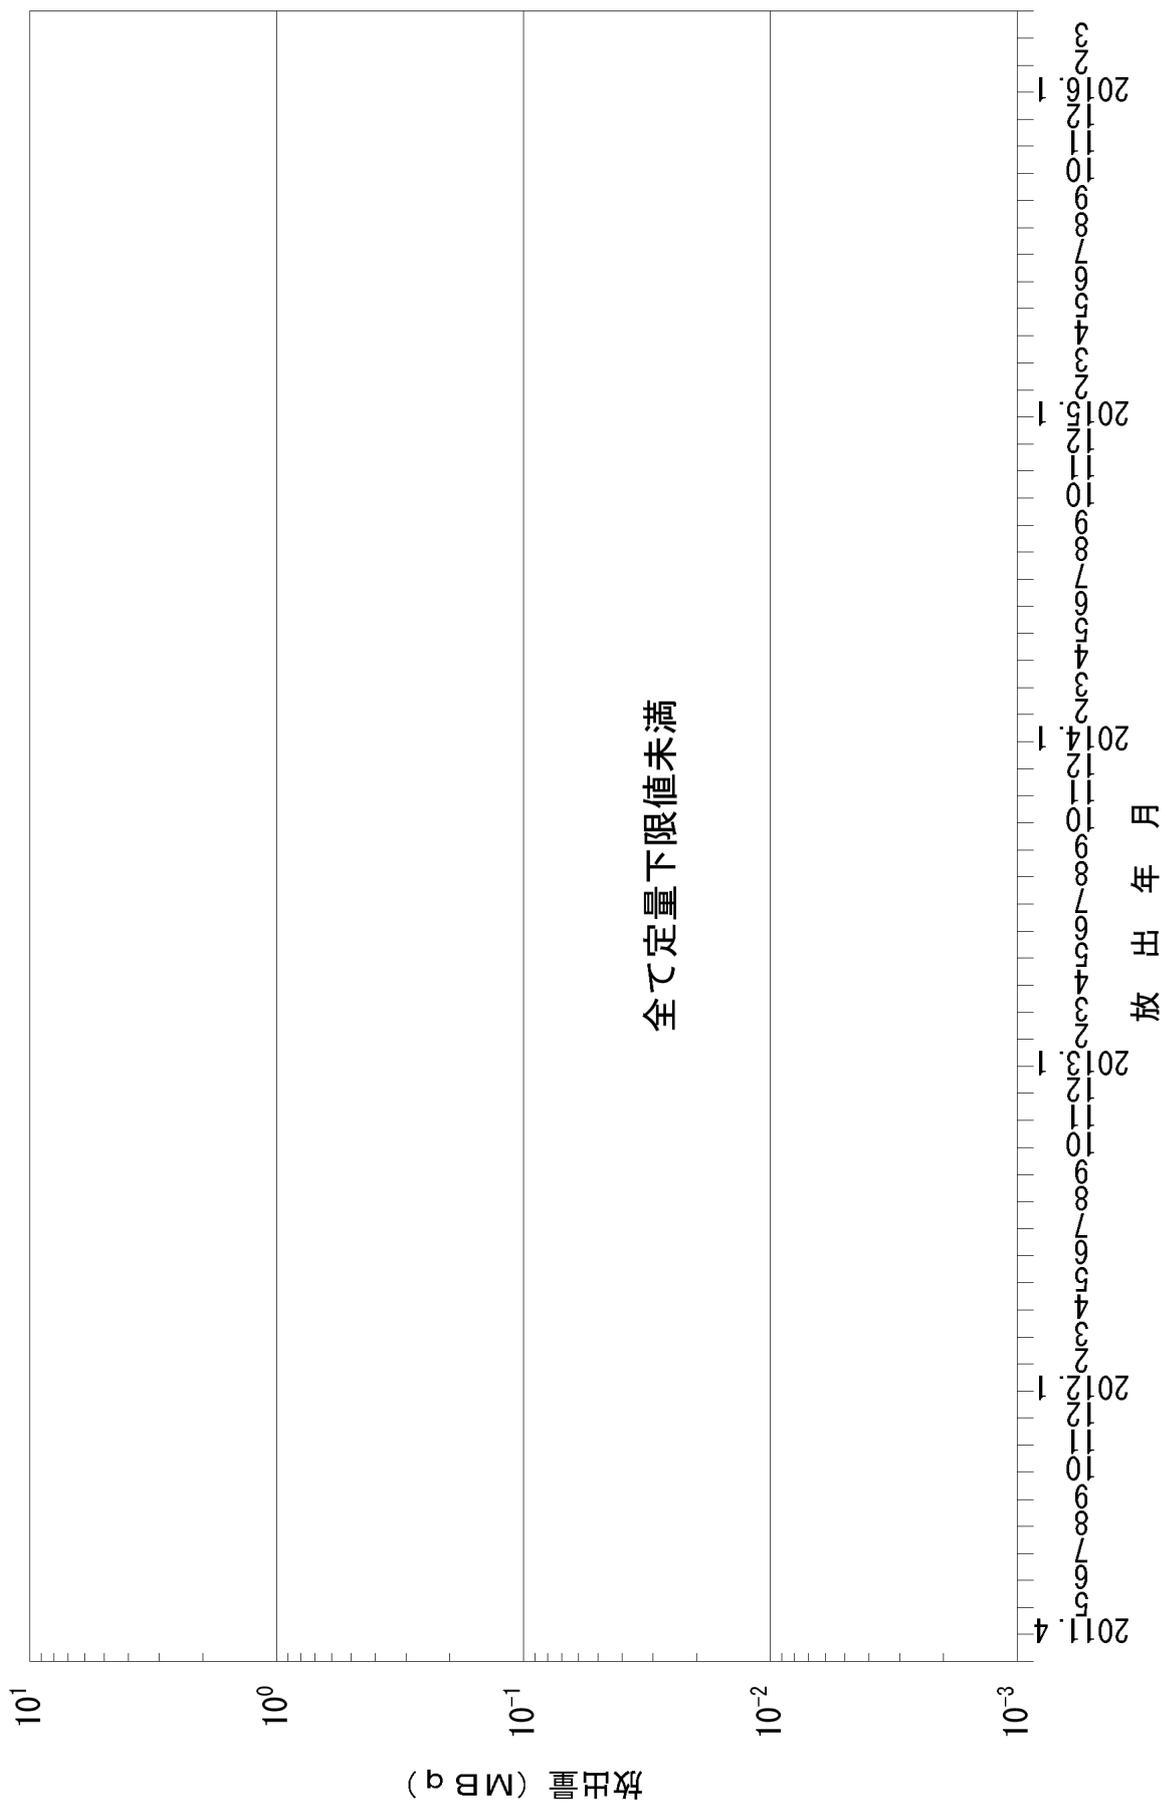


図5.1.14 中央廃水処理場放排水中のUの月別放出量の推移

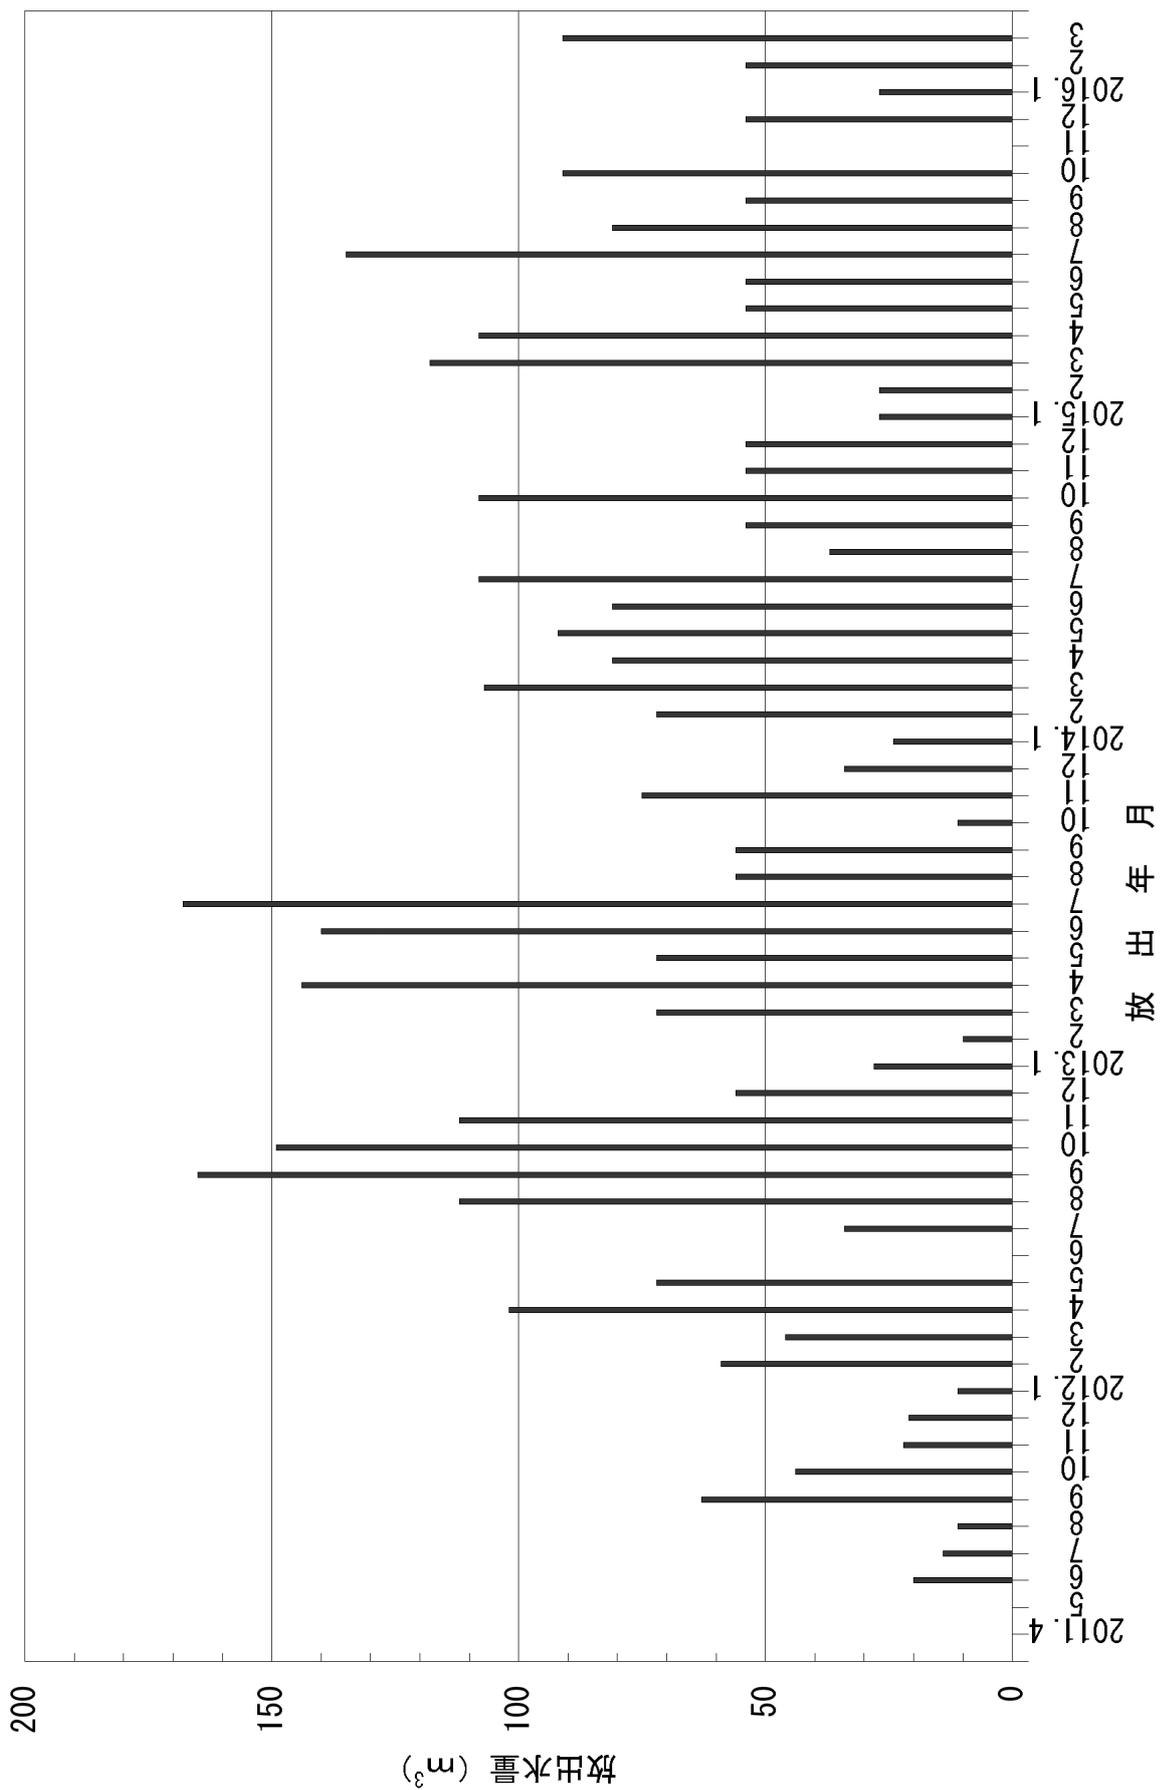


図5.1.15 プルトニウム燃料施設海洋放出廃液(第2排水溝)の月別放出水量の推移

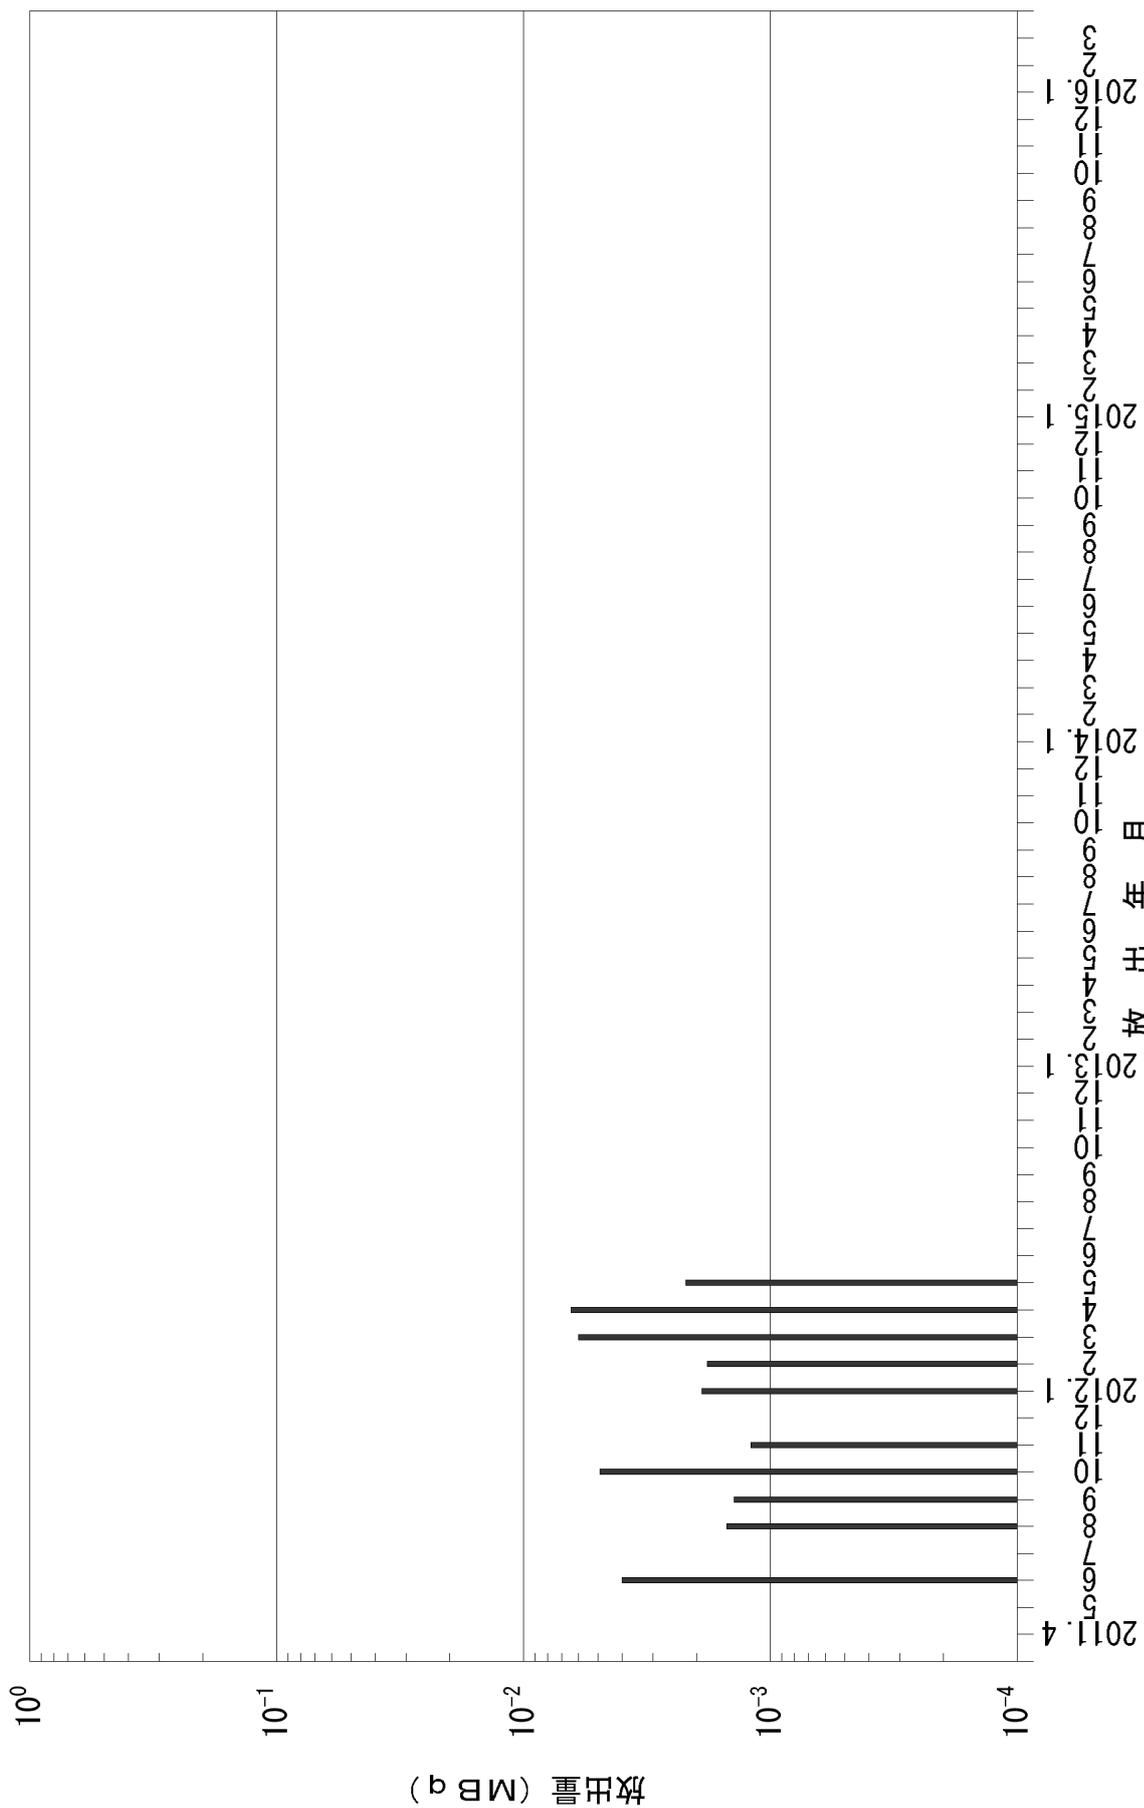


図5.1.16 プルトニウム燃料施設海洋放出廃液(第2排水溝)の全α放射能月別放出量の推移

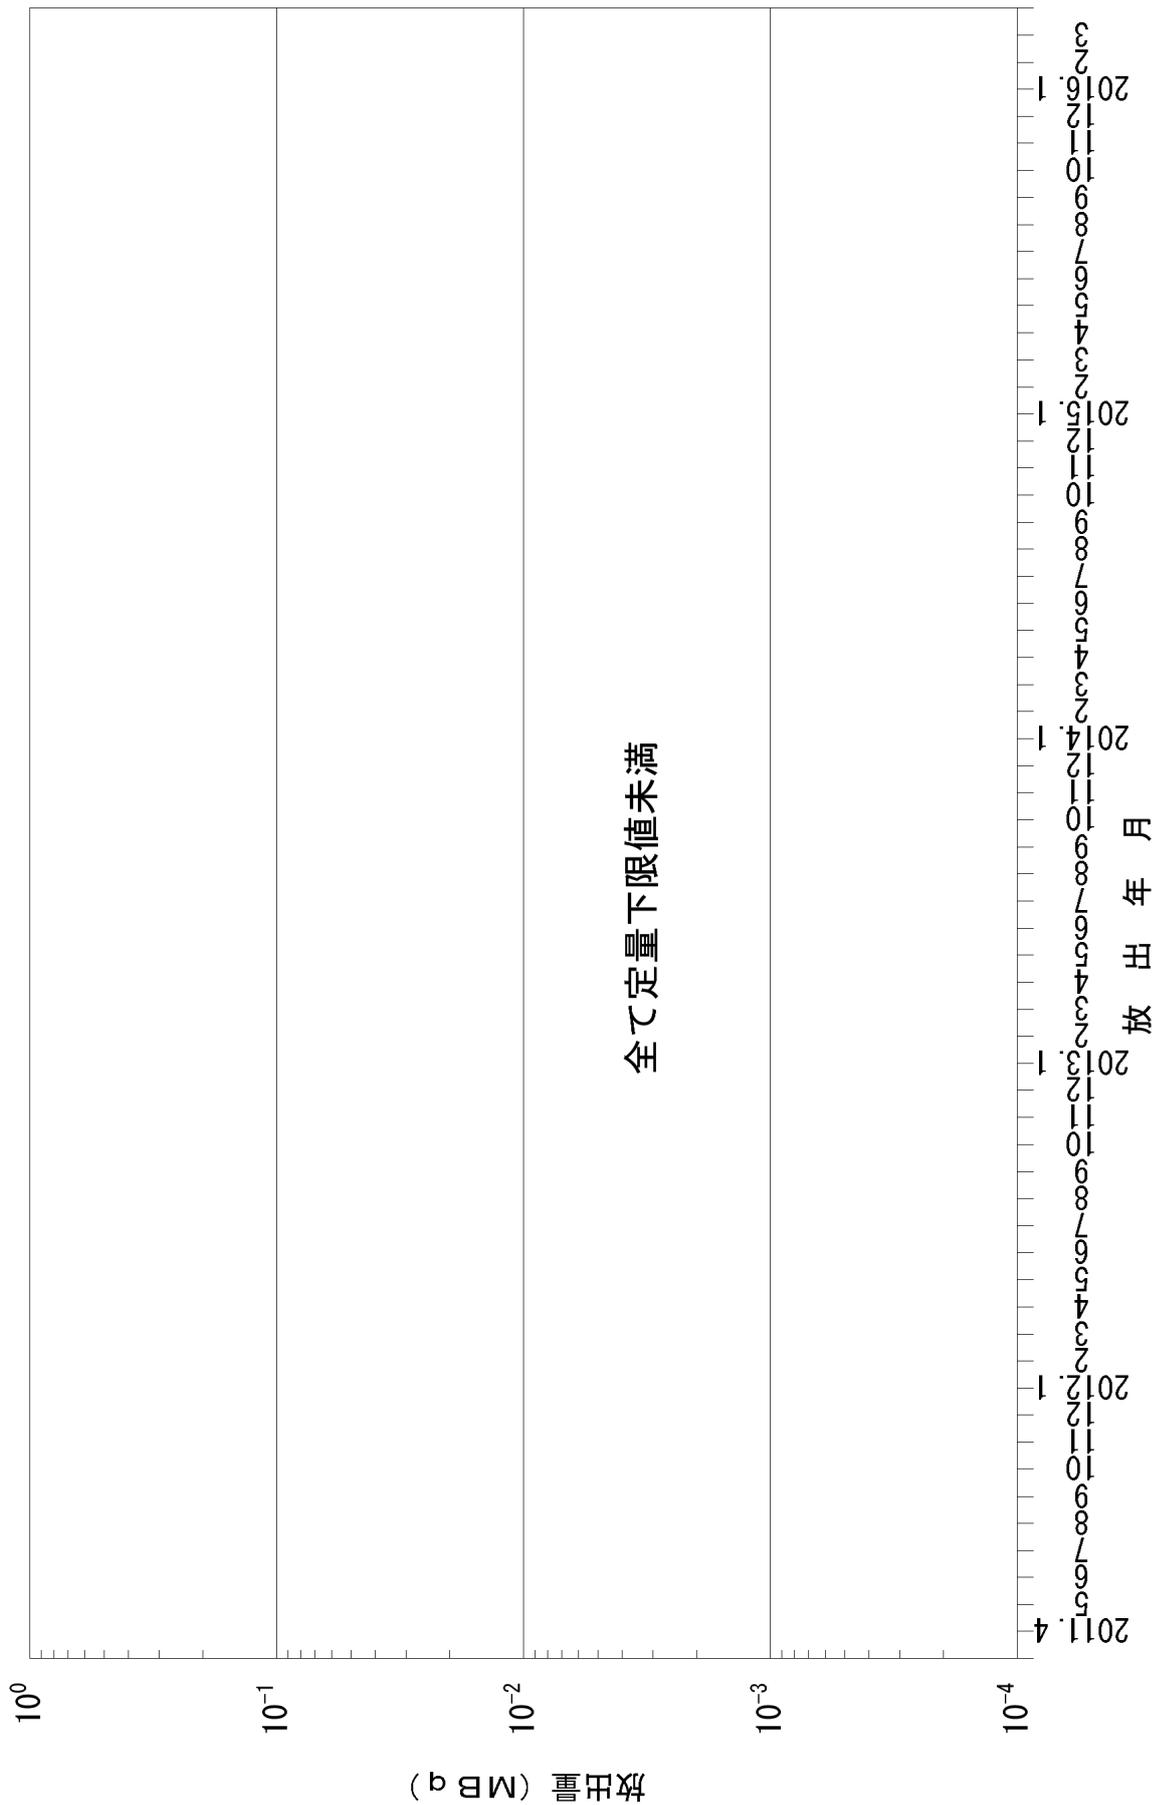


図5.1.17 プルトニウム燃料施設海洋放出廃液(第2排水溝)の全β放射能月別放出量の推移

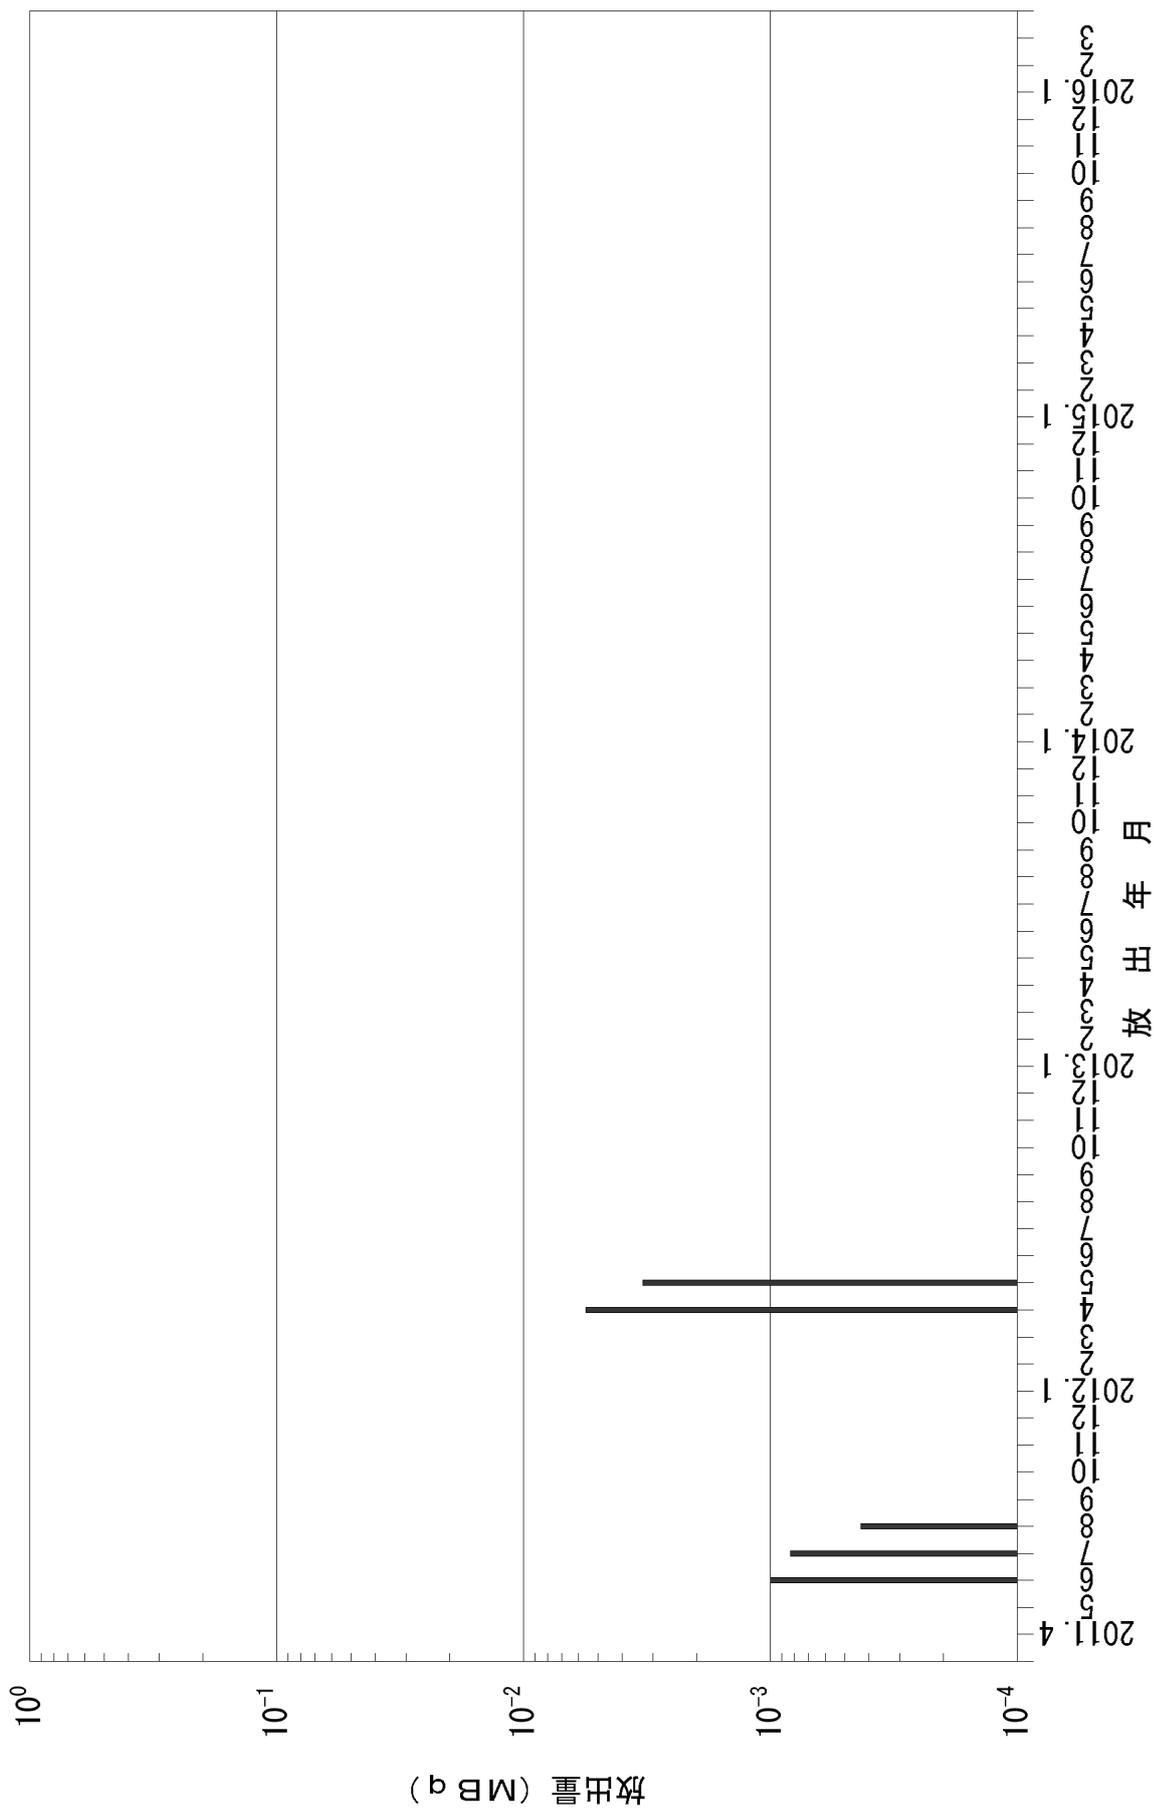


図5.1.18 プルトニウム燃料施設海洋放出廃液(第2排水溝)の Pu(α)の月別放出量の推移

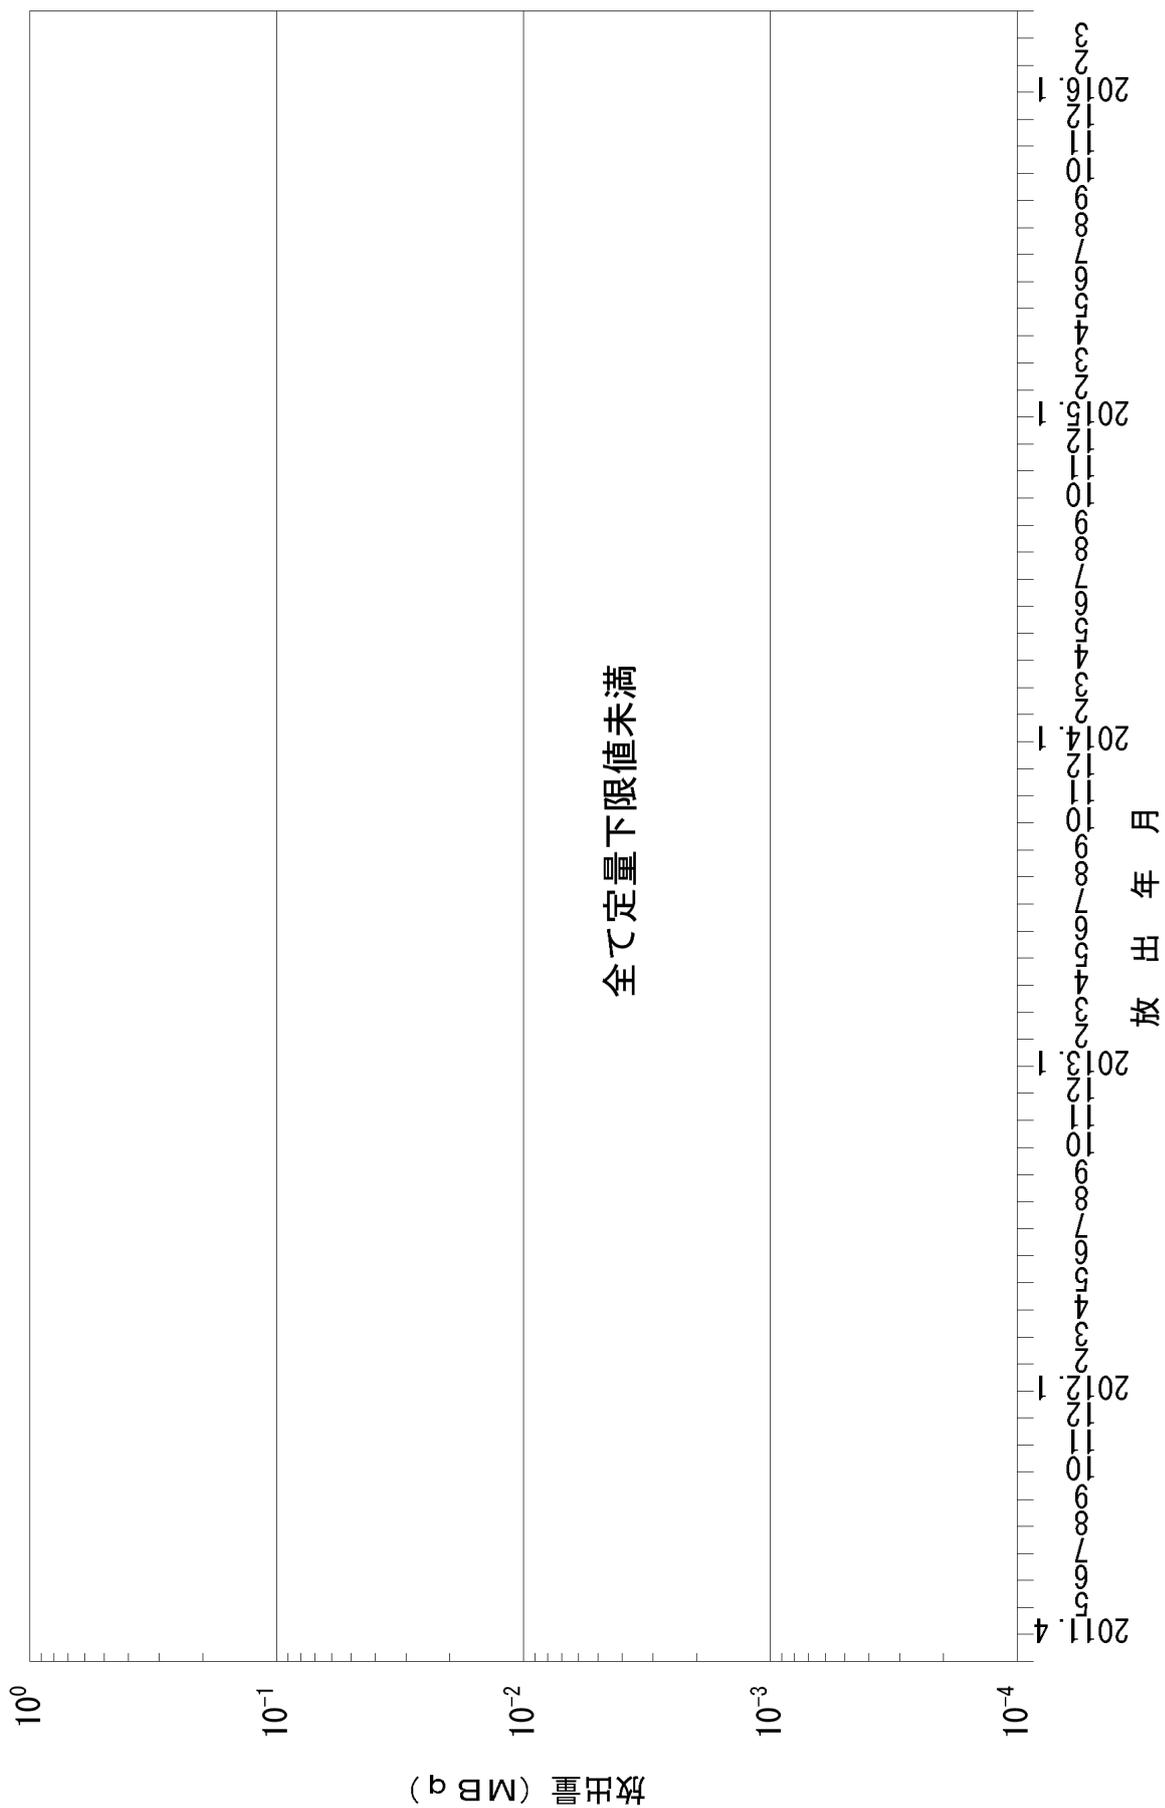


図5.1.19 プルトニウム燃料施設海洋放出廃液(第2排水溝)の²⁴¹Puの月別放出量の推移

6. 一般公害物質の監視結果

6.1 放射性排水系における一般公害物質分析結果

環境へ放出している放射性排水である再処理施設海洋放出廃液及びプルトニウム燃料施設海洋放出廃液（第2排水溝）中の一般公害物質の分析結果を以下に示す。

(1) 再処理施設海洋放出廃液

再処理施設海洋放出廃液については、放出バッチごとに pH, SS, COD, 油分及び窒素化合物の放出可否判定分析を行った。（ただし、ほう素は各月の最初の放出バッチのみ分析を行っている。）BOD 及びほう素は毎月採取試料について、その他の重金属類は月合成試料を分析した。その結果、いずれの項目についても基準値を超えるものはなかった。分析結果を表 6.1.1 に示す。

(2) プルトニウム燃料施設海洋放出廃液（第2排水溝）

プルトニウム燃料施設海洋放出廃液の一般公害物質の分析は、pH, SS, COD, 油分及び窒素化合物を放出バッチごとに放出可否判定分析を行った。BOD は、第一開発室廃水処理室（R-4）及びプルトニウム廃棄物処理開発施設（PWTF）の処理済廃液について、施設別に毎月採取試料の分析を行った。その他の重金属類については月合成試料で分析した。その結果、いずれの項目についても基準値を超えるものはなかった。分析結果を表 6.1.2 に示す。

6.2 第1排水溝系の一般公害物質分析結果

新川へ放出している第1排水溝系排水については、水質汚濁防止法、茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づき排出基準を定める条例に基づき、月1回分析を行った。その結果、いずれの項目についても基準値を超えるものはなかった。分析結果を表 6.1.3 に示す。

6.3 十二町川の一般公害物質分析結果

研究所構内を経由して新川に流入する十二町川の水質について、分析した結果を表 6.1.4 に示す。

表6. 1. 1 再処理施設海洋放出排水の一般公害物質分析結果

項目 月	pH	SS mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	油分 mg/L	窒素 mg/L	ほう素 mg/L	Cu mg/L	Zn mg/L	Fe mg/L	Mn mg/L	Cr mg/L	ふっ素 mg/L	Cd mg/L	CN- mg/L	Pb mg/L	As mg/L	Hg mg/L
4	7.5	*	0.59	1.3	*	0.77	*	*	*	*	0.0015	*	*	*	*	*	*	*
5	7.0~7.3	* (*)	0.68 (0.59)	*	* (*)	3.9 (2.8)	0.021	*	*	*	0.0013	*	*	*	*	*	*	*
6	7.3	*	0.98	1.7	*	0.83	0.026	*	0.043	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	7.3	*	0.78	*	*	0.60	0.024	*	*	*	0.0019	*	*	*	*	*	*	*
8	6.9	*	*	*	*	0.93	0.024	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	6.7~7.7	* (*)	0.98 (0.72)	*	* (*)	1.0 (0.95)	0.020	*	0.046	0.012	*	*	*	*	*	*	*	*
10	7.0	*	0.59	*	0.70	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	7.3	*	0.78	*	*	0.76	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	7.0~7.5	* (*)	0.68 (0.64)	*	0.64 (0.57)	0.90 (0.90)	*	*	*	0.012	*	*	*	*	*	*	*	*
1	7.0	*	0.97	1.6	*	0.71	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	7.1~7.6	2.7 (1.6)	1.2 (1.1)	2.3	0.84 (0.67)	1.5 (1.3)	*	*	0.048	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	7.3	*	0.58	2.2	*	0.80	*	*	*	0.011	*	*	*	*	*	*	*	*

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 窒素:アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物。
 (注3) SS、COD、油分、窒素の値は放出バッチ毎の月最大値、()内は月平均値。BODは毎月抜取試料を分析し、その他の重金属類については月合成試料による分析結果。pHの値は放出バッチ毎の月最大及び月最小値。ただし、ほう素は各月の最初の放出バッチのみ分析を実施。
 (注4) SS、COD、油分、窒素の平均値の求め方は、定量下限値未満の場合、定量下限値を用いて計算した。

表6.1.2 プルトニウム燃料施設海洋放出廃液(第2排水溝)中の一般公害物質分析結果

項目 月	pH	SS mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	油分 mg/L	窒素 mg/L	Cu mg/L	Zn mg/L	Fe mg/L	Mn mg/L	Cr mg/L	ふっ素 mg/L	Cd mg/L	CN- mg/L	Pb mg/L	As mg/L	Hg mg/L
4	7.9~8.2	* (*)	1.6 (1.5)	— *	* (*)	1.7 (1.5)	*	*	0.021	0.0026	0.0070	0.52	*	*	*	*	*
5	7.7~8.2	* (*)	2.0 (1.6)	— *	* (*)	2.3 (1.9)	*	0.072	*	0.0070	*	*	*	*	*	*	*
6	7.7~8.0	* (*)	2.3 (2.2)	— *	* (*)	1.3 (1.1)	*	*	*	0.0011	*	0.38	*	*	*	*	*
7	7.8~8.0	3.1 (1.5)	2.9 (2.6)	— *	* (*)	4.0 (1.7)	*	*	*	0.047	0.012	0.75	*	*	*	*	*
8	7.9~8.1	1.0 (1.0)	2.1 (1.9)	— *	* (*)	1.7 (1.3)	*	0.063	*	0.0016	0.014	1.1	*	*	*	*	*
9	8.2~8.3	1.0 (1.0)	1.9 (1.7)	— *	* (*)	1.1 (0.86)	*	*	0.014	0.0030	0.015	0.92	*	*	*	*	*
10	7.3~8.5	3.8 (1.9)	3.2 (2.0)	* *	* (*)	10 (3.8)	0.0076	*	0.014	0.015	0.015	0.45	*	*	*	*	0.00053
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	8.2~8.3	* (*)	2.9 (2.4)	— *	* (*)	1.8 (1.6)	*	*	0.012	0.038	0.011	0.63	*	*	*	*	*
1	8.5	* (*)	1.2	— *	* (*)	2.0	*	*	0.019	0.039	*	1.4	*	*	*	*	*
2	8.3~8.5	* (*)	2.0 (1.6)	— *	* (*)	1.8 (1.8)	*	*	0.013	0.028	*	1.8	*	*	*	*	*
3	7.4~8.2	* (*)	4.3 (2.6)	* *	* (*)	4.9 (2.3)	*	*	0.016	0.16	0.0074	2.0	*	*	*	*	*

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 窒素:アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物。
 (注3) SS,COD,油分、窒素の値は放出バッチ毎の月最大値()内は月平均値。BODは毎月採取試料を分析し、その他の重金属類については月合成試料による分析結果。pHの値は放出バッチ毎の月最大及び月最小値。
 (注4) SS, COD, 油分、窒素の平均値の求め方は、定量下限値未満の場合、定量下限値を用いて計算した。
 (注5) BODは、第一開発室・PWTF共に測定し、上段に第一開発室、下段にPWTFの採取試料分析結果を示す。月間を通じて放出がない場合には表記を「—」とした。

表6. 1. 3 中央廃水処理場放出排水(第1排水溝)の一般公毒物質分析結果

項目 月	pH	SS mg/L	BOD mg/L	油分 mg/L	窒素 mg/L	ほう素 mg/L	Cu mg/L	Zn mg/L	Fe mg/L	Mn mg/L	Cr mg/L	ふっ素 mg/L	Cd mg/L	CN- mg/L	Pb mg/L	As mg/L	Hg mg/L
4	7.7	3.9	1.5	*	5.5	*	*	0.27	0.09	*	*	0.1	*	*	*	*	*
5	7.5	2.9	*	*	9.1	*	*	0.23	0.08	*	*	*	*	*	*	*	*
6	7.5	3.0	0.8	*	3.3	*	*	0.14	0.06	*	*	*	*	*	*	*	*
7	7.4	2.2	0.6	*	6.9	*	*	0.37	0.07	*	*	*	*	*	*	*	*
8	7.9	1.2	1.0	*	3.9	*	*	0.20	0.13	*	*	*	*	*	*	*	*
9	7.6	2.2	0.9	*	4.6	0.28	*	0.14	0.07	*	*	*	*	*	*	*	*
10	7.2	2.7	*	*	7.6	*	*	0.13	0.07	*	*	*	*	*	*	*	*
11	7.5	2.6	*	*	4.6	*	*	0.16	0.07	*	*	*	*	*	*	*	*
12	7.7	2.5	0.7	*	7.1	*	*	0.20	0.07	*	*	*	*	*	*	*	*
1	7.7	2.3	*	*	8.9	*	*	0.42	0.07	*	*	*	*	*	*	*	*
2	7.7	2.6	*	*	7.8	*	*	0.20	0.11	*	*	*	*	*	*	*	*
3	7.7	4.0	1.3	*	5.6	*	*	0.30	0.08	*	*	*	*	*	*	*	*

(注1) *は定量下限値未満。
 (注2) 窒素:アンモニア,アンモニア化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物。

表6.1.4 十二町川 [十二町川上流
事業所境界] の一般公害物質分析結果

採水日 月/日	pH	SS mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	油分 mg/L	Cu mg/L	Zn mg/L	Fe mg/L	Mn mg/L	Cr mg/L	ふっ素 mg/L	Cd mg/L	CN- mg/L	Pb mg/L	As mg/L	Hg mg/L
H27 4/17	7.4	11	4.1	1.6	*	*	*	0.37	0.20	*	*	*	*	*	*	*
7/8	7.4	5.4	4.5	*	*	*	*	0.45	0.28	*	*	*	*	*	*	*
10/5	7.3	4.5	3.3	*	*	*	*	0.41	0.20	*	*	*	*	*	*	*
H28 1/5	7.4	4.3	2.9	*	*	*	*	0.13	0.012	*	*	*	*	*	*	*

(注1) *は定量下限値未満。

7. 取り扱い試料数と分析件数

7.1 排水関係

放出可否判定分析を含め、放出排水の監視に係る分析のほか、施設元からの依頼に対応した。

平成 27 年度における排水関係の分析試料数は 430 試料、分析項目ごとの分析件数は 4,075 件であった。排水試料分析件数を表 7.1.1 に示す。なお、放出判定を含む放出管理の分析状況は取扱い試料数 430 試料中 289 試料（約 67%）、分析件数 4,075 件中 2,538 件（約 62%）であった。種類別の取り扱い試料数及び分析件数を表 7.1.2 に示す。

7.2 排水放出管理分析件数の近年の状況

近年の排水分析件数は、再処理施設の稼働状況により若干の変動はあるが、年間約 4,000 件である。今年の排水分析件数は 4,075 件と、前年度に比べ若干増加した。その内訳としては、放出判定を含む環境への放出管理が約 6 割、調査及び依頼による分析が約 3 割、対外関係の分析が約 1 割であり、試料の種類による比率は毎年度ほぼ一定である。排水分析件数の推移を表 7.2 に示す。

表7.1.1 排水試料分析件数一覧

単位:件

区分	場所	放射線										一般公営物										合計 件数	取扱い 試料数
		全α	全β	³ H	γ-sp	Pu	U	Sr	¹²⁹ I	その他	水温	pH	SS	COD	BOD	油分	ふっ素	重金属	窒素	ほう素	その他		
環境 放射 管理	再処 理施 場	54	54	54	18	36	36	36	36			18	18	36	24	36	24	120	54	24		678	30
	中 央 燃 水 施 場	96	24	24	12	36	36				41											269	36
	フ ロ ト ニ ウ ム 燃 料 施 場	124	31			66	33					31	31	62	26	80	110	93				749	42
施設 管理 元	フ ロ ト ニ ウ ム 燃 料 技 術 開 発 セ ン タ ー	80	40			24	24				40											208	64
	中 央 燃 水 施 場	134	55	5		4	81				55				84			96				514	88
環境 監視 センター	環 境 技 術 開 発 セ ン タ ー	32	26	26		12	12															120	29
	放 射 線 管 理 部	72	36	25	1	93	93	24	8		36	1	2	2	2	2	10	3				446	36
そ の 他	環 境 監 視 セ ン タ ー 調 査	8	4								4	4	4	8	8	8	40					96	4
	再 処 理 セ ン タ ー																					0	0
分 析	プ ロ ト ニ ウ ム 燃 料 セ ン タ ー	12	6			8	8				1							87				122	35
	環 境 技 術 開 発 セ ン タ ー	72	24				48				4	3	6		6	2		12				177	28
依 頼	放 射 線 管 理 部	64	32	32							35	32	64		64		3	105				431	38
	東 海 管 理 セ ン タ ー																					0	0
そ の 他 課 内 調 査	工 務 技 術 部																					0	0
	そ の 他 課 内 調 査	28	14	14	11	36				115											47	265	0
合 計		776	346	180	42	315	371	60	56	115	40	265	178	60	178	200	370	363	24	47	4075	430	

表7.1.2 平成27年度排水試料の取扱い試料数及び分析件数

種類	試料	取扱い試料数		分析件数	
		試料	%	件	%
環境への放出監視 放射性排水系3か所 (放射性物質, 公害物質)		108	25.1	1696	41.6
事業所における施設元の放出管理 (中央廃水処理場へ放出する施設)		181	42.1	842	20.7
対外部関係 (環境監視センター)		36	8.4	446	10.9
調査及び依頼による分析		105	24.4	1091	26.8
合計		430	100.0	4075	100.0

表7.2 排水分析件数の推移

種類	年度	H. 25年度		H. 26年度		H. 27年度	
		分析件数	比率(%)	分析件数	比率(%)	分析件数	比率(%)
放出判定を含む 環境への放出管理		2339	66.5	2160	60.8	2538	62.3
対外関係の分析		499	14.2	469	13.2	446	10.9
調査及び依頼に よる分析		681	19.3	926	26.0	1091	26.8
合計		3519	100.0	3555	100.0	4075	100.0

8. 結 論

平成 27 年度に実施した排水の放出可否判定分析の総試料件数（月合成試料件数を含む）は 289 件であり、全ての放出可否判定試料について放出が承認・許可された。

今年度の研究所放射性排水系からの排水量は、前年度に比べ 2 割ほど増加し、11,413.50 m³であった。これは、再処理施設からの排水の増加の寄与が大きい。放射性物質については、施設からの排水として、全 α 放射能、³H、U が検出された。再処理施設海洋放出廃液では ³H、第 1 排水溝系施設である応用試験棟排水では全 α 放射能及び U、J 棟排水では U が検出された。また第 1 排水溝（中央廃水処理場）においては各施設からの管理区域外の排水が流入し、全 β 放射能が検出された。プルトニウム燃料施設放出廃液（第 2 排水溝）は全て定量下限値未満であった。

再処理施設においては、今年度は施設定期検査（平成 19 年 7 月 30 日から受検）のため、使用済燃料の処理は行っていないが、平成 28 年 1 月よりガラス固化技術開発施設の運転が再開された。再処理施設の放出管理については、通常の海洋放出の中で、放出判定分析を実施してきた。今年度の総排水量は前年度に比べ、約 2 割増加した。なお、全ての放射性物質の放出濃度は基準値以下であった。また、一般公害物質についても基準値以下であった。

中央廃水処理場放出排水（第 1 排水溝）及びプルトニウム燃料施設海洋放出廃液（第 2 排水溝）の放射性物質の放出濃度は、基準値以下であった。また、一般公害物質についても基準値以下であった。

以上から、緒言に記した放射性物質の放出管理及び一般公害物質の放出管理を実施する 2 つの目的（① 放射性物質及び一般公害物質が放出基準値を下回って放出されることを確認する。② 施設外に放出する放射性物質の濃度と総放出量を把握し、環境への放出源情報を得ることにより、周辺公衆の安全と健康の確保及び環境保全に資する。）は達成されたと考えられる。

付録 1 再処理施設・放射性液体廃棄物の放出実績

平成 14 年度～平成 27 年度における再処理施設・放射性液体廃棄物の四半期毎の放出実績を付表 1 に示す。

付表1 再処理施設・放射性液体廃棄物の放出実績 平成14年度～平成27年度(1/4)

核種	放出水量 (m)	全α放射能		全β放射能		³ H		⁸⁹ Sr		⁹⁰ Sr		⁹⁵ Zr		⁹⁵ Nb		¹⁰³ Ru		¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh		
		実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	
平成14年度 (2002.4~ 2003.3)	1	11721	0	1.3×10	0	2.6×10 ²	5.5×10 ¹	0	0	0	1.3×10	0	2.9×10	0	2.1×10	0	1.3×10	0	3.7×10 ²	
	2	6538	0	7.2	0	1.4×10 ²	3.3×10	0	0	0	7.2	0	1.6×10	0	1.2×10	0	7.2	0	2.1×10 ²	
	3	9091	0	1.0×10	0	2.0×10 ²	1.1×10 ²	0	0	0	1.0×10	0	2.2×10	0	1.6×10	0	1.0×10	0	2.9×10 ²	
	4	1469	0	1.6	0	3.2×10	3.0×10	0	0	0	1.6	0	3.7	0	2.7	0	1.6	0	4.7×10	
合計	28819	0	3.2×10	0	6.3×10 ²	8.0×10 ¹	6.3×10	0	0	3.2×10	0	7.1×10	0	5.2×10	0	3.2×10	0	9.2×10 ²		
平成15年度 (2003.4~ 2004.3)	1	2345	0	2.6	0	5.1×10	1.9×10 ⁵	0	0	5.1	0	5.9	0	4.3	0	2.6	0	7.5×10		
	2	6587	0	7.3	0	1.5×10 ²	3.3×10	0	0	1.5×10	0	1.6×10	0	1.2×10	0	7.3	0	2.2×10 ²		
	3	10473	0	1.2×10	0	2.3×10 ²	5.2×10 ¹	0	0	2.3×10	0	2.6×10	0	1.9×10	0	1.2×10	0	3.3×10 ²		
	4	8142	0	9.0	0	1.8×10 ²	1.4×10 ¹	5.6×10	0	1.8×10	0	9.0	0	1.5×10	0	9.0	0	2.6×10 ²		
合計	27547	0	3.1×10	0	6.1×10 ²	6.8×10 ¹	8.9×10	0	6.1×10	0	3.1×10	0	6.9×10	0	5.0×10	0	3.1×10	0	8.9×10 ²	
平成16年度 (2004.4~ 2005.3)	1	11148	0	1.2×10	0	2.5×10 ²	4.5×10 ¹	0	0	2.5×10	0	1.2×10	0	2.8×10	0	2.0×10	0	1.2×10	0	3.6×10 ²
	2	3875	0	4.2	0	8.6×10	1.1×10 ²	4.1×10	0	8.6	0	4.2	0	9.7	0	7.0	0	4.2	0	1.2×10 ²
	3	12372	0	1.4×10	0	2.8×10 ²	2.2×10 ¹	0	0	2.8×10	0	1.4×10	0	3.1×10	0	2.2×10	0	1.4×10	0	4.0×10 ²
	4	10044	0	1.1×10	0	2.2×10 ²	6.4×10 ¹	5.6×10	0	2.2×10	0	1.1×10	0	2.5×10	0	1.8×10	0	1.1×10	0	3.3×10 ²
合計	37439	0	4.1×10	0	8.4×10 ²	1.3×10 ²	9.7×10	0	8.4×10	0	4.1×10	0	9.4×10	0	6.7×10	0	4.1×10	0	1.2×10 ³	
平成17年度 (2005.4~ 2006.3)	1	12286	0	1.4×10	0	6.7×10 ²	4.1×10 ¹	0	0	2.7×10	0	1.4×10	0	3.1×10	0	2.2×10	0	1.4×10	0	3.9×10 ²
	2	4037	0	4.4	0	6.9×10	9.3×10 ⁵	4.4×10	0	8.9	0	4.4	0	1.0×10	0	7.2	0	4.4	0	1.3×10 ²
	3	10971	0	1.2×10	0	2.4×10 ²	3.2×10 ¹	0	0	2.4×10	0	1.2×10	0	2.7×10	0	2.0×10	0	1.2×10	0	3.5×10 ²
	4	9545	0	1.0×10	0	2.1×10 ²	2.3×10 ¹	2.2×10	0	2.1×10	0	1.0×10	0	2.4×10	0	1.7×10	0	1.0×10	0	3.1×10 ²
合計	36839	0	4.0×10	0	8.1×10 ²	9.7×10 ¹	6.6×10	0	8.1×10	0	4.0×10	0	9.2×10	0	6.6×10	0	4.0×10	0	1.2×10 ³	
平成18年度 (2006.4~ 2007.3)	1	7140	0	7.8	0	1.6×10 ²	1.3×10 ¹	0	0	1.6×10	0	7.8	0	1.8×10	0	1.3×10	0	7.8	0	2.3×10 ²
	2	2869	0	3.2	0	6.3×10	2.6×10 ⁵	4.1×10	0	6.3	0	3.2	0	7.1	0	5.2	0	3.2	0	9.1×10
	3	9019	0	9.9	0	2.0×10 ²	1.3×10 ¹	0	0	2.0×10	0	9.9	0	2.3×10	0	1.6×10	0	9.9	0	3.0×10 ²
	4	7171	0	7.9	0	1.6×10 ²	1.4×10 ¹	4.1×10	0	1.6×10	0	7.9	0	1.8×10	0	1.3×10	0	7.9	0	2.3×10 ²
合計	26199	0	2.9×10	0	5.8×10 ²	4.0×10 ¹	8.2×10	0	5.8×10	0	2.9×10	0	6.6×10	0	4.7×10	0	2.9×10	0	8.5×10 ²	
平成19年度 (2007.4~ 2008.3)	1	6796	0	7.5	0	1.5×10 ²	6.7×10 ⁵	0	0	1.5×10	0	7.5	0	1.7×10	0	1.2×10	0	7.5	0	2.2×10 ²
	2	2505	0	2.8	0	5.5×10	2.2×10 ⁵	3.7×10	0	5.5	0	2.8	0	6.3	0	4.5	0	2.8	0	8.0×10
	3	3401	0	3.8	0	7.4×10	3.5×10 ⁵	0	0	7.4	0	3.8	0	8.5	0	6.0	0	3.8	0	1.1×10 ²
	4	34	0	3.7×10 ⁻²	0	7.5×10 ⁻¹	0	1.3×10 ²	0	7.5×10 ⁻²	0	3.7×10 ⁻²	0	8.5×10 ⁻²	0	6.1×10 ⁻²	0	3.7×10 ⁻²	0	1.1
合計	12736	0	1.4×10	0	2.8×10 ²	7.9×10 ⁵	1.7×10 ²	0	2.8×10	0	1.4×10	0	3.2×10	0	2.3×10	0	1.4×10	0	4.1×10 ²	
平成20年度 (2008.4~ 2009.3)	1	5261	0	5.8	0	1.2×10 ²	3.9×10 ⁵	2.4×10 ²	0	1.2×10	0	5.8	0	1.3×10	0	9.5	0	5.8	0	1.7×10 ²
	2	6016	0	6.6	0	1.3×10 ²	4.0×10 ⁵	1.2×10 ⁴	0	1.3×10	0	6.6	0	1.5×10	0	1.1×10	0	6.6	0	1.9×10 ²
	3	6080	0	6.7	0	1.3×10 ²	1.7×10 ⁵	0	0	1.3×10	0	6.7	0	1.5×10	0	1.1×10	0	6.7	0	2.0×10 ²
	4	5525	0	6.1	0	1.2×10 ²	2.1×10 ⁵	0	0	1.2×10	0	6.1	0	1.4×10	0	9.9	0	6.1	0	1.8×10 ²
合計	22882	0	2.5×10	0	5.0×10 ²	4.6×10 ⁵	1.2×10 ⁴	0	5.0×10	0	2.5×10	0	5.7×10	0	4.1×10	0	2.5×10	0	7.4×10 ²	

付表1 再処理施設・放射性液体廃棄物の放出実績 平成14年度～平成27年度(2/4)

年度	核種	全α放射能		全β放射能		³ H		⁸⁹ Sr		⁹⁰ Sr		⁹⁵ Zr		⁹⁵ Nb		¹⁰³ Ru		¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh		
		放出水量 (m ³)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)
平成21年度 (2009.4～ 2010.3)	1	23	0	2.5×10 ⁻²	0	5.1×10 ⁻¹	0	8.5×10	0	5.1×10 ⁻²	0	2.5×10 ⁻²	0	5.8×10 ⁻²	0	4.1×10 ⁻²	0	2.5×10 ⁻²	0	7.4×10 ⁻¹
	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	7850	0	8.6	0	1.7×10 ²	0	4.6×10 ²	0	1.7×10	0	8.6	0	2.0×10	0	1.4×10	0	8.6	0	2.5×10 ²
	4	1182	0	1.3	0	2.6×10	0	1.1×10 ²	0	2.6	0	1.3	0	3.0	0	2.2	0	1.3	0	3.8×10
	合計	9055	0	9.9	0	2.0×10 ²	0	6.6×10 ²	0	2.0×10	0	9.9	0	2.3×10	0	1.6×10	0	9.9	0	2.9×10 ²
平成22年度 (2010.4～ 2011.3)	1	1875	0	2.1	0	4.1×10	0	1.3×10 ²	0	4.1	0	2.1	0	4.7	0	3.4	0	2.1	0	6.0×10
	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1875	0	2.1	0	4.1×10	0	1.3×10 ²	0	4.1	0	2.1	0	4.7	0	3.4	0	2.1	0	6.0×10
平成23年度 (2011.4～ 2012.3)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	542	0	6.0×10 ⁻¹	0	1.2×10	0	2.0×10 ²	0	1.2	0	6.0×10 ⁻¹	0	1.4	0	9.8×10 ⁻¹	0	6.0×10 ⁻¹	0	1.7×10
	3	1533	0	1.7	0	3.3×10	0	8.5×10 ²	0	3.3	0	1.7	0	3.9	0	2.8	0	1.7	0	4.8×10
	4	1535	0	1.7	0	3.4×10	0	6.1×10 ⁴	0	3.4	0	1.7	0	3.8	0	2.8	0	1.7	0	4.9×10
	合計	3610	0	4.0	0	7.9×10	0	7.0×10 ⁴	0	7.9	0	4.0	0	9.1	0	6.6	0	4.0	0	1.1×10 ²
平成24年度 (2012.4～ 2013.3)	1	3487	0	3.9	0	7.7×10	0	1.9×10 ⁵	0	7.7	0	3.9	0	8.7	0	6.3	0	3.9	0	1.1×10 ²
	2	1167	0	1.3	0	2.6×10	0	1.7×10 ⁵	0	2.6	0	1.3	0	3.0	0	2.1	0	1.3	0	3.8×10
	3	5231	0	5.8	0	1.2×10 ²	0	4.7×10 ⁵	0	1.2×10	0	5.8	0	1.3×10	0	9.4	0	5.8	0	1.7×10 ²
	4	1172	0	1.3	0	2.6×10	0	4.1×10 ⁴	0	2.6	0	1.3	0	3.0	0	2.1	0	1.3	0	3.8×10
	合計	11057	0	1.2×10	0	2.5×10 ²	0	8.7×10 ⁵	0	2.5×10	0	1.2×10	0	2.8×10	0	2.0×10	0	1.2×10	0	3.6×10 ²
平成25年度 (2013.4～ 2014.3)	1	1744	0	1.9	0	3.9×10	0	1.7×10 ⁵	0	3.9	0	1.9	0	4.4	0	3.1	0	1.9	0	5.6×10
	2	2327	0	2.6	0	5.2×10	0	9.8×10 ⁴	0	5.2	0	2.6	0	5.9	0	4.2	0	2.6	0	7.5×10
	3	1922	0	2.1	0	4.3×10	0	1.5×10 ⁵	0	4.3	0	2.1	0	4.9	0	3.4	0	2.1	0	6.2×10
	4	1452	0	1.6	0	3.2×10	0	7.4×10 ⁴	0	3.2	0	1.6	0	3.7	0	2.6	0	1.6	0	4.7×10
	合計	7445	0	8.2	0	1.7×10 ²	0	4.9×10 ⁵	0	1.7×10	0	8.2	0	1.9×10	0	1.3×10	0	8.2	0	2.4×10 ²
平成26年度 (2014.4～ 2015.3)	1	2326	0	2.6	0	5.2×10	0	5.5×10 ⁴	0	5.2	0	2.6	0	5.9	0	4.1	0	2.6	0	7.5×10
	2	1162	0	1.3	0	2.6×10	0	3.3×10 ⁴	0	2.6	0	1.3	0	3.0	0	2.0	0	1.3	0	3.8×10
	3	1162	0	1.3	0	2.5×10	0	1.5×10 ⁴	0	2.5	0	1.3	0	2.9	0	2.1	0	1.3	0	3.7×10
	4	2332	0	2.6	0	5.2×10	0	4.0×10 ³	0	5.2	0	2.6	0	5.8	0	4.2	0	2.6	0	7.4×10
	合計	6982	0	7.8	0	1.6×10 ²	0	1.1×10 ⁵	0	1.6×10	0	7.8	0	1.8×10	0	1.2×10	0	7.8	0	2.2×10 ²
平成27年度 (2015.4～ 2016.3)	1	2310	0	2.6	0	5.1×10	0	8.1×10 ³	0	5.1	0	2.6	0	5.8	0	4.1	0	2.6	0	7.4×10
	2	2335	0	2.6	0	5.2×10	0	8.7×10 ⁴	0	5.2	0	2.6	0	5.9	0	4.1	0	2.6	0	7.6×10
	3	2325	0	2.6	0	5.2×10	0	9.5×10 ⁴	0	5.2	0	2.6	0	5.9	0	4.1	0	2.6	0	7.5×10
	4	2300	0	2.6	0	5.0×10	0	5.6×10 ⁴	0	5.0	0	2.6	0	5.7	0	4.1	0	2.6	0	7.3×10
	合計	9270	0	1.0×10	0	2.1×10 ²	0	2.5×10 ⁵	0	2.1×10	0	1.0×10	0	2.3×10	0	1.6×10	0	1.0×10	0	3.0×10 ²

付表1 再処理施設・放射性液体廃棄物の放出実績 平成14年度～平成27年度(3/4)

年度	核種	放出水量 (m)	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs		¹⁴¹ Ce		¹⁴⁴ Ce- ¹⁴⁴ Pr		¹²⁹ I		¹³¹ I		Pu(α)		U		備考
			実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	
平成14年度 (2002.4~ 2003.3)	1	11721	0	1.3×10	0	2.1×10	0	2.6×10	0	2.6×10 ²	0	1.6×10	0	2.1×10	2.5	0	0	1.6	
	2	6538	0	7.2	0	1.2×10	0	1.4×10	0	1.4×10 ²	60	4.6	0	1.2×10	6.2×10 ⁻¹	0	0	9.2×10 ⁻¹	
	3	9091	0	1.0×10	0	1.6×10	0	2.0×10	0	2.0×10 ²	0	1.3×10	0	1.6×10	1.8	0	0	1.3	
	4	1469	0	1.6	0	2.7	0	3.2	0	3.2×10	0	2.0	0	2.7	1.7×10 ⁻¹	3.0×10 ⁻⁴	0	2.0×10 ⁻¹	
	合計	28819	0	3.2×10	0	5.2×10	0	6.3×10	0	6.3×10 ²	60	3.6×10	0	5.2×10	5.1	3.0×10 ⁻⁴	0	4.0	
平成15年度 (2003.4~ 2004.3)	1	2345	0	2.6	0	4.3	0	5.1	0	5.1×10	0	3.2	0	4.3	2.6×10 ⁻¹	0	0	3.2×10 ⁻¹	
	2	6587	0	7.3	0	1.2×10	0	1.5×10	0	1.5×10 ²	67	2.9	0	1.2×10	5.9×10 ⁻¹	3.3×10 ⁻²	0	9.2×10 ⁻¹	
	3	10473	0	1.2×10	0	1.9×10	0	2.3×10	0	2.3×10 ²	0	1.5×10	0	1.9×10	2.3	0	0	1.5	
	4	8142	0	9.0	0	1.5×10	0	1.8×10	0	1.8×10 ²	0	1.2×10	0	1.5×10	2.3	0	0	1.2	
	合計	27547	0	3.1×10	0	5.0×10	0	6.1×10	0	6.1×10 ²	67	3.3×10	0	5.0×10	5.5	3.3×10 ⁻²	0	3.9	
平成16年度 (2004.4~ 2005.3)	1	11148	0	1.2×10	0	2.0×10	0	2.5×10	0	2.5×10 ²	89	1.0×10	0	2.0×10	3.0	0	0	1.6	
	2	3875	0	4.2	0	7.0	0	8.6	0	8.6×10	1.0×10	0	0	7.0	3.1×10 ⁻¹	0	0	5.4×10 ⁻¹	
	3	12372	0	1.4×10	0	2.2×10	0	2.8×10	0	2.8×10 ²	0	1.7×10	0	2.2×10	1.2	0	0	1.7	
	4	10044	0	1.1×10	0	1.8×10	0	2.2×10	0	2.2×10 ²	0	1.4×10	0	1.8×10	1.5	0	0	1.4	
	合計	37439	0	4.1×10	0	6.7×10	0	8.4×10	0	8.4×10 ²	1.9×10	4.1×10	0	6.7×10	6.0	0	0	5.2	
平成17年度 (2005.4~ 2006.3)	1	12286	0	1.4×10	0	2.2×10	0	2.7×10	0	2.7×10 ²	0	1.7×10	0	2.2×10	2.0	0	0	1.7	
	2	4037	0	4.4	0	7.2	0	8.9	0	8.9×10	6.6	1.2	0	7.2	3.2×10 ⁻¹	0	0	5.6×10 ⁻¹	
	3	10971	0	1.2×10	0	2.0×10	0	2.4×10	0	2.4×10 ²	0	1.5×10	0	2.0×10	1.4	0	0	1.5	
	4	9545	0	1.0×10	0	1.7×10	0	2.1×10	0	2.1×10 ²	0	1.3×10	0	1.7×10	2.6	0	0	1.3	
	合計	36839	0	4.0×10	0	6.6×10	0	8.1×10	0	8.1×10 ²	6.6	4.6×10	0	6.6×10	6.3	0	0	5.1	
平成18年度 (2006.4~ 2007.3)	1	7140	0	7.8	0	1.3×10	0	1.6×10	0	1.6×10 ²	7.8×10 ⁻¹	9.3	0	1.3×10	1.5	0	0	1.0	
	2	2869	0	3.2	0	5.2	0	6.3	0	6.3×10	7.1	1.5×10 ⁻²	0	5.2	2.3×10 ⁻¹	4.1×10 ⁻⁴	0	4.0×10 ⁻¹	
	3	9019	0	9.9	0	1.6×10	0	2.0×10	0	2.0×10 ²	5.1	1.0×10	0	1.6×10	1.1	0	0	1.3	
	4	7171	0	7.9	0	1.3×10	0	1.6×10	0	1.6×10 ²	0	1.0×10	0	1.3×10	1.1	0	0	1.0	
	合計	26199	0	2.9×10	0	4.7×10	0	5.8×10	0	5.8×10 ²	1.3×10	2.9×10	0	4.7×10	3.9	4.1×10 ⁻⁴	0	3.7	
平成19年度 (2007.4~ 2008.3)	1	6796	0	7.5	0	1.2×10	0	1.5×10	0	1.5×10 ²	0	9.5	0	1.2×10	1.0	0	0	9.5×10 ⁻¹	
	2	2505	0	2.8	0	4.5	0	5.5	0	5.5×10	3.3	1.8	0	4.5	9.6×10 ⁻²	4.4×10 ⁻²	0	3.5×10 ⁻¹	
	3	3401	0	3.8	0	6.0	0	7.4	0	7.4×10	9.0	4.1×10 ⁻¹	0	6.0	2.1×10 ⁻¹	0.0	0	4.7×10 ⁻¹	
	4	34	0	3.7×10 ⁻²	0	6.1×10 ⁻²	0	7.5×10 ⁻²	0	7.5×10 ⁻¹	0	4.8×10 ⁻²	0	6.1×10 ⁻²	0	1.3×10 ⁻³	0	4.8×10 ⁻³	
	合計	12736	0	1.4×10	0	2.3×10	0	2.8×10	0	2.8×10 ²	1.2×10	1.2×10	0	2.3×10	1.3	4.5×10 ⁻²	0	1.8	
平成20年度 (2008.4~ 2009.3)	1	5261	0	5.8	0	9.5	0	1.2×10	0	1.2×10 ²	0	7.3	0	9.5	2.4×10 ⁻¹	0	0	7.3×10 ⁻¹	
	2	6016	0	6.6	0	1.1×10	0	1.3×10	0	1.3×10 ²	0	8.5	0	1.1×10	2.4×10 ⁻¹	1.4×10 ⁻¹	0	8.5×10 ⁻¹	
	3	6080	0	6.7	0	1.1×10	0	1.3×10	0	1.3×10 ²	0	8.5	0	1.1×10	6.7×10 ⁻¹	1.6×10 ⁻¹	0	8.5×10 ⁻¹	
	4	5525	0	6.1	0	9.9	0	1.2×10	0	1.2×10 ²	0	7.7	0	9.9	1.4×10 ⁻¹	1.9×10 ⁻¹	0	7.7×10 ⁻¹	
	合計	22882	0	2.5×10	0	4.1×10	0	5.0×10	0	5.0×10 ²	0	3.2×10	0	4.1×10	4.3×10 ⁻¹	4.9×10 ⁻¹	0	3.2	

付表1 再処理施設・放射性液体廃棄物の放出実績 平成14年度～平成27年度(4/4)

年度	核種	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs		¹⁴¹ Ce		¹⁴⁴ Ce- ¹⁴⁶ Pr		¹²⁹ I		¹⁰¹ I		Pu(α)		U		備考
		実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	
平成21年度 (2009.4～ 2010.3)	1	2.3	0	4.1×10 ⁻²	0	5.1×10 ⁻²	0	5.1×10 ⁻¹	0	3.2×10 ⁻²	0	4.1×10 ⁻²	0	8.5×10 ⁻⁴	0	3.2×10 ⁻³		
	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3	7850	0	1.4×10	0	1.7×10	0	1.7×10 ²	0	5.6	0	1.4×10	0	2.0×10 ²	2.8×10 ⁻¹	0	1.1	
	4	1182	0	1.3	0	2.6	0	2.6×10	0	1.7	0	2.2	0	4.4×10 ⁻²	0	1.7×10 ⁻¹		
	合計	9055	0	9.9	0	1.6×10	0	2.0×10 ²	0	7.3	0	1.6×10	0	2.0×10 ²	3.2×10 ⁻¹	0	1.3	
平成22年度 (2010.4～ 2011.3)	1	1875	0	2.1	0	3.4	0	4.1	0	2.6	0	3.4	0	6.9×10 ⁻²	0	2.6×10 ⁻¹		
	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	合計	1875	0	2.1	0	3.4	0	4.1	0	2.6	0	3.4	0	6.9×10 ⁻²	0	2.6×10 ⁻¹		
平成23年度 (2011.4～ 2012.3)	1	542	0	6.0×10 ⁻¹	0	1.2	0	1.2×10	0	7.6×10 ⁻¹	0	9.8×10 ⁻¹	0	4.4×10 ⁻²	0	5.4×10 ⁻²		
	2	1533	0	1.7	0	2.8	0	3.3	0	2.2	0	2.8	0	7.2×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²	0	1.5×10 ⁻¹	
	3	1535	0	1.7	0	2.8	0	3.4	0	3.4×10	9.5×10 ⁻¹	1.3	0	5.7×10 ⁻²	0	1.5×10 ⁻¹		
	4	3610	0	4.0	0	6.6	0	7.9	0	7.9×10	3.2	2.8	0	1.2×10 ⁻¹	7.1×10 ⁻²	0	3.5×10 ⁻¹	
	合計	3487	0	3.9	0	6.3	0	7.7	0	4.9	0	6.3	0	4.9×10 ⁻²	8.6×10 ⁻²	0	3.5×10 ⁻¹	
平成24年度 (2012.4～ 2013.3)	1	1167	0	1.3	0	2.1	0	2.6	0	2.6×10	0	1.6	0	4.1×10 ⁻²	2.1×10 ⁻²	0	1.2×10 ⁻¹	
	2	5231	0	5.8	0	9.4	0	1.2×10	0	7.3	0	9.4	0	4.9×10 ⁻²	1.5×10 ⁻¹	0	6.2×10 ⁻¹	
	3	1172	0	1.3	0	2.1	0	2.6	0	8.3×10 ⁻¹	1.2	2.1	0	4.4×10 ⁻²	0	1.2×10 ⁻¹		
	4	11057	0	1.2×10	0	2.0×10	0	2.5×10	0	1.5×10	1.2	1.5×10	0	1.4×10 ⁻¹	3.0×10 ⁻¹	0	1.1	
	合計	1744	0	1.9	0	3.1	0	3.9	0	2.4	0	3.1	0	6.4×10 ⁻²	0	1.8×10 ⁻¹		
平成25年度 (2013.4～ 2014.3)	1	2327	0	2.6	0	4.2	0	5.2	0	8.8×10 ⁻¹	2.4	4.2	0	2.3×10 ⁻²	6.5×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻¹	
	2	1922	0	2.1	0	3.4	0	4.3	0	2.7	0	3.4	0	7.1×10 ⁻²	0	1.9×10 ⁻¹		
	3	1452	0	1.6	0	2.6	0	3.2	0	2.0	0	2.6	0	5.8×10 ⁻²	3.2×10 ⁻²	0	1.5×10 ⁻¹	
	4	7445	0	8.2	0	1.3×10	0	1.7×10	0	8.8×10 ⁻¹	9.5	1.3×10	0	8.1×10 ⁻²	2.3×10 ⁻¹	0	7.6×10 ⁻¹	
	合計	2326	0	2.6	0	4.1	0	5.2	0	3.2	0	4.1	0	8.6×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻¹		
平成26年度 (2014.4～ 2015.3)	1	1162	0	1.3	0	2.0	0	2.6	0	2.6×10	0	1.6	0	4.2×10 ⁻²	0	1.2×10 ⁻¹		
	2	1162	0	1.3	0	2.1	0	2.5	0	1.6	0	2.1	0	4.3×10 ⁻²	0	1.2×10 ⁻¹		
	3	2332	0	2.6	0	4.2	0	5.2	0	3.2	0	4.2	0	8.6×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻¹		
	4	6882	0	7.8	0	1.2×10	0	1.6×10	0	9.6	0	1.2×10	0	2.6×10 ⁻²	0	7.2×10 ⁻¹		
	合計	2310	0	2.6	0	4.1	0	5.1	0	3.2	0	4.1	0	8.5×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻¹		
平成27年度 (2015.4～ 2016.3)	1	2335	0	2.6	0	4.1	0	5.2	0	3.2	0	4.1	0	8.6×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻¹		
	2	2325	0	2.6	0	4.1	0	5.2	0	3.2	0	4.1	0	8.5×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻¹		
	3	2300	0	2.6	0	4.1	0	5.0	0	3.2	0	4.1	0	8.5×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻¹		
	4	9270	0	1.0×10	0	1.6×10	0	2.1×10	0	1.3×10	0	1.6×10	0	3.4×10 ⁻¹	0	9.6×10 ⁻¹		
	合計	9270	0	1.0×10	0	1.6×10	0	2.1×10	0	1.3×10	0	1.6×10	0	3.4×10 ⁻¹	0	9.6×10 ⁻¹		

平成22年10月にウランの定置下層貯蔵庫使用施設との整合をとり1.0×10⁻⁸Bq/cmにしました。

付録 2 第 1 排水溝・放射性液体廃棄物の放出実績

平成 14 年度～平成 27 年度における第 1 排水溝・放射性液体廃棄物の四半期毎の放出実績を付表 2 に示す。

付表2 第1排水溝・放射性液体廃棄物の放出実績 平成14年度～平成27年度(1/2)

年度	核種		全α放射能		全β放射能		3H		Pu(α)		U		備考
	期	中廃 放出水量(m³)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	
平成14年度 (2002.4～ 2003.3)	1	596	6.5×10 ⁻²	3.0×10 ⁻²	1.6×10 ⁻¹	0	0	0	2.2×10 ⁻²	7.5×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	0	平成15年度から、中央廃水処理場の放射性排水放出水量と合わせて、第1排水溝の総放出水量を記載した。
	2	535	0	5.4×10 ⁻²	5.5×10 ⁻²	5.2×10 ⁻²	0	9.3×10 ⁻³	0	2.0×10 ⁻²	0	5.4×10 ⁻²	
	3	642	0	6.4×10 ⁻²	0	1.2×10 ⁻¹	0	2.4×10 ⁻¹	0	2.4×10 ⁻²	0	6.4×10 ⁻²	
	4	466	0	4.8×10 ⁻²	9.1×10 ⁻²	3.6×10 ⁻²	0	1.0×10 ⁻¹	0	1.7×10 ⁻²	0	4.8×10 ⁻²	
合計	2239		6.5×10 ⁻²	2.0×10 ⁻¹	3.1×10 ⁻¹	2.1×10 ⁻¹	0	3.4×10 ⁻¹	0	8.3×10 ⁻²	7.5×10 ⁻²	1.9×10 ⁻¹	
平成15年度 (2003.4～ 2004.3)	1	643	0	6.4×10 ⁻²	9.4×10 ⁻²	3.8×10 ⁻²	0	5.0×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻²	0	6.4×10 ⁻²	
	2	547	0	5.5×10 ⁻²	5.7×10 ⁻²	5.7×10 ⁻²	0	6.8×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻²	0	5.5×10 ⁻²	
	3	712	0	7.1×10 ⁻²	2.5×10 ⁻¹	0	0	1.2	0	2.6×10 ⁻²	0	7.1×10 ⁻²	
	4	480	0	4.9×10 ⁻²	1.5×10 ⁻¹	0	0	1.2×10	0	1.8×10 ⁻²	0	4.9×10 ⁻²	
合計	2382	285363	0	2.4×10 ⁻¹	5.5×10 ⁻¹	9.5×10 ⁻²	0	1.3×10	0	8.8×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻¹	
平成16年度 (2004.4～ 2005.3)	1	566	0	5.7×10 ⁻²	5.0×10 ⁻²	5.9×10 ⁻²	0	4.2×10 ⁻²	0	2.1×10 ⁻²	0	5.7×10 ⁻²	
	2	634	0	6.3×10 ⁻²	4.1×10 ⁻²	7.8×10 ⁻²	0	3.8×10 ⁻²	0	2.4×10 ⁻²	0	6.3×10 ⁻²	
	3	638	0	6.3×10 ⁻²	7.1×10 ⁻²	6.1×10 ⁻²	0	0	0	2.4×10 ⁻²	0	6.3×10 ⁻²	
	4	452	0	4.5×10 ⁻²	9.4×10 ⁻²	1.1×10 ⁻²	0	5.0×10 ⁻²	0	1.7×10 ⁻²	0	4.5×10 ⁻²	
合計	2290	266511	0	2.3×10 ⁻¹	2.6×10 ⁻¹	2.1×10 ⁻¹	0	1.3×10 ⁻¹	0	8.6×10 ⁻²	0	2.3×10 ⁻¹	
平成17年度 (2005.4～ 2006.3)	1	477	1.0×10 ⁻²	4.0×10 ⁻²	9.6×10 ⁻²	8.8×10 ⁻³	0	3.0×10 ⁻³	0	1.8×10 ⁻²	0	4.8×10 ⁻²	
	2	487	0	4.9×10 ⁻²	8.5×10 ⁻²	2.3×10 ⁻²	0	0	0	1.8×10 ⁻²	0	4.9×10 ⁻²	
	3	412	0	4.2×10 ⁻²	8.9×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²	0	0	0	1.5×10 ⁻²	0	4.2×10 ⁻²	
	4	365	0	3.7×10 ⁻²	5.6×10 ⁻²	2.3×10 ⁻²	0	0	0	1.4×10 ⁻²	0	3.7×10 ⁻²	
合計	1741	215985	1.0×10 ⁻²	1.7×10 ⁻¹	3.3×10 ⁻¹	9.9×10 ⁻²	0	3.0×10 ⁻³	0	6.5×10 ⁻²	0	1.8×10 ⁻¹	
平成18年度 (2006.4～ 2007.3)	1	384	0	3.8×10 ⁻²	0	6.9×10 ⁻²	0	6.6×10 ⁻¹	0	1.4×10 ⁻²	0	3.8×10 ⁻²	
	2	536	0	5.4×10 ⁻²	1.9×10 ⁻²	8.1×10 ⁻²	0	0	0	2.0×10 ⁻²	0	5.4×10 ⁻²	
	3	336	0	3.5×10 ⁻²	1.7×10 ⁻²	4.8×10 ⁻²	0	3.0×10 ⁻³	0	1.2×10 ⁻²	0	3.5×10 ⁻²	
	4	393	0	3.9×10 ⁻²	2.7×10 ⁻²	4.5×10 ⁻²	0	0	0	1.5×10 ⁻²	0	3.9×10 ⁻²	
合計	1649	199868	0	1.7×10 ⁻¹	6.3×10 ⁻²	2.4×10 ⁻¹	0	6.6×10 ⁻¹	0	6.1×10 ⁻²	0	1.7×10 ⁻¹	
平成19年度 (2007.4～ 2008.3)	1	250	0	4.5×10 ⁻²	0	4.5×10 ⁻²	0	4.5×10 ⁻³	0	9.2×10 ⁻³	0	2.5×10 ⁻²	
	2	449	3.0×10 ⁻²	2.9×10 ⁻²	6.0×10 ⁻²	3.5×10 ⁻²	0	3.3×10 ⁻²	0	1.7×10 ⁻²	2.6×10 ⁻²	2.9×10 ⁻²	
	3	403	0	4.0×10 ⁻²	7.9×10 ⁻²	1.1×10 ⁻²	0	0	0	1.5×10 ⁻²	0	4.0×10 ⁻²	
	4	386	0	3.7×10 ⁻²	4.4×10 ⁻²	2.8×10 ⁻²	0	0	0	1.4×10 ⁻²	0	3.7×10 ⁻²	
合計	1470	191247	3.0×10 ⁻²	1.3×10 ⁻¹	1.8×10 ⁻¹	1.2×10 ⁻¹	0	3.8×10 ⁻²	0	5.5×10 ⁻²	2.6×10 ⁻²	1.3×10 ⁻¹	
平成20年度 (2008.4～ 2009.3)	1	426	0	4.2×10 ⁻²	1.5×10 ⁻²	6.4×10 ⁻²	0	0	0	1.6×10 ⁻²	0	4.2×10 ⁻²	
	2	418	0	4.2×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²	6.2×10 ⁻²	0	7.9×10 ⁻²	0	1.6×10 ⁻²	0	4.2×10 ⁻²	
	3	405	0	4.1×10 ⁻²	1.5×10 ⁻²	5.9×10 ⁻²	0	2.3	0	1.5×10 ⁻²	0	4.1×10 ⁻²	
	4	357	0	3.6×10 ⁻²	9.7×10 ⁻³	5.6×10 ⁻²	0	3.0×10 ⁻²	0	1.3×10 ⁻²	0	3.6×10 ⁻²	
合計	1606	169073	0	1.6×10 ⁻¹	5.4×10 ⁻²	2.4×10 ⁻¹	0	2.4	0	6.0×10 ⁻²	0	1.6×10 ⁻¹	

付表2 第1排水溝・放射性液体廃棄物の放出実績 平成14年度～平成27年度(2/2)

年度	核種		全α放射能		全β放射能		³ H		Pu(α)		U		備考
	期	中廃 放出水量(m ³)	第1 放出水量(m ³)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	
平成21年度 (2009.4～ 2010.3)	1	424	34991	0	4.3×10 ⁻²	0	7.6×10 ⁻²	0	2.5×10 ⁻²	0	1.6×10 ⁻²	0	4.3×10 ⁻²
	2	533	47572	0	6.3×10 ⁻²	9.5×10 ⁻³	6.7×10 ⁻²	0	0	0	2.0×10 ⁻²	0	5.3×10 ⁻²
	3	428	39743	0	4.3×10 ⁻²	0	7.7×10 ⁻²	0	4.8×10 ⁻²	0	1.6×10 ⁻²	0	4.3×10 ⁻²
	4	434	40679	0	4.3×10 ⁻²	0	7.9×10 ⁻²	0	3.0×10 ⁻²	0	1.6×10 ⁻²	0	4.3×10 ⁻²
	合計	1819	162985	0	1.8×10 ⁻¹	9.5×10 ⁻³	3.2×10 ⁻¹	0	1.0×10 ⁻¹	0	6.7×10 ⁻²	0	1.8×10 ⁻¹
平成22年度 (2010.4～ 2011.3)	1	462	41561	0	4.6×10 ⁻²	0	8.3×10 ⁻²	0	2.3×10 ⁻²	0	1.7×10 ⁻²	0	4.6×10 ⁻²
	2	489	63118	0	4.9×10 ⁻²	0	8.8×10 ⁻²	0	0	0	1.8×10 ⁻²	0	4.9×10 ⁻²
	3	540	39526	0	5.4×10 ⁻²	0	9.7×10 ⁻²	0	4.5×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻²	0	5.4×10 ⁻²
	4	421	35933	0	4.1×10 ⁻²	2.4×10 ⁻²	0	0	0	0	1.6×10 ⁻²	0	4.1×10 ⁻²
	合計	1912	180138	0	1.9×10 ⁻¹	2.4×10 ⁻²	3.3×10 ⁻¹	0	6.8×10 ⁻²	0	7.1×10 ⁻²	0	1.9×10 ⁻¹
平成23年度 (2011.4～ 2012.3)	1	242	34197	0	2.4×10 ⁻²	3.0×10 ⁻¹	0	0	0	0	9.0×10 ⁻³	0	2.4×10 ⁻²
	2	557	43711	0	5.5×10 ⁻²	4.0×10 ⁻¹	0	0	1.5×10 ⁻¹	0	2.1×10 ⁻²	0	5.5×10 ⁻²
	3	335	35326	0	3.4×10 ⁻²	1.6×10 ⁻¹	0	0	6.0×10 ⁻²	0	1.2×10 ⁻²	0	3.4×10 ⁻²
	4	474	38466	0	4.8×10 ⁻²	1.4×10 ⁻¹	2.3×10 ⁻²	0	5.5×10 ⁻²	0	1.8×10 ⁻²	0	4.8×10 ⁻²
	合計	1608	151700	0	1.6×10 ⁻¹	1.0	2.3×10 ⁻²	0	2.7×10 ⁻¹	0	6.0×10 ⁻²	0	1.6×10 ⁻¹
平成24年度 (2012.4～ 2013.3)	1	407	38859	0	4.1×10 ⁻²	1.4×10 ⁻¹	0	0	2.9×10 ⁻²	0	1.5×10 ⁻²	0	4.1×10 ⁻²
	2	454	55316	0	4.6×10 ⁻²	1.3×10 ⁻¹	0	0	0	0	1.7×10 ⁻²	0	4.6×10 ⁻²
	3	498	42879	0	5.0×10 ⁻²	1.1×10 ⁻¹	2.6×10 ⁻²	0	6.1×10 ⁻²	0	1.9×10 ⁻²	0	5.0×10 ⁻²
	4	408	37131	0	4.0×10 ⁻²	4.5×10 ⁻²	3.9×10 ⁻²	0	0	0	1.5×10 ⁻²	0	4.0×10 ⁻²
	合計	1767	174185	0	1.8×10 ⁻¹	4.3×10 ⁻¹	6.5×10 ⁻²	0	9.0×10 ⁻²	0	6.6×10 ⁻²	0	1.8×10 ⁻¹
平成25年度 (2013.4～ 2014.3)	1	348	34812	0	3.5×10 ⁻²	5.1×10 ⁻²	2.3×10 ⁻²	0	0	0	1.3×10 ⁻²	0	3.5×10 ⁻²
	2	572	52311	0	8.8×10 ⁻²	1.0×10 ⁻¹	3.2×10 ⁻²	0	0	0	2.1×10 ⁻²	0	5.8×10 ⁻²
	3	339	39100	0	3.5×10 ⁻²	3.6×10 ⁻²	2.7×10 ⁻²	0	3.8×10 ⁻²	0	1.3×10 ⁻²	0	3.5×10 ⁻²
	4	372	40632	0	3.7×10 ⁻²	0	6.7×10 ⁻²	0	2.3×10 ⁻²	0	1.4×10 ⁻²	0	3.7×10 ⁻²
	合計	1631	166855	0	1.7×10 ⁻¹	1.9×10 ⁻¹	1.5×10 ⁻¹	0	6.1×10 ⁻²	0	6.1×10 ⁻²	0	1.7×10 ⁻¹
平成26年度 (2014.4～ 2015.3)	1	340	43005	0	3.5×10 ⁻²	2.7×10 ⁻²	3.8×10 ⁻²	0	0	0	1.3×10 ⁻²	0	3.5×10 ⁻²
	2	474	53543	0	4.7×10 ⁻²	8.5×10 ⁻²	1.5×10 ⁻²	0	1.8×10 ⁻²	0	1.8×10 ⁻²	0	4.7×10 ⁻²
	3	391	41796	0	4.0×10 ⁻²	8.4×10 ⁻²	0	0	4.0×10 ⁻²	0	1.4×10 ⁻²	0	4.0×10 ⁻²
	4	557	37582	0	5.6×10 ⁻²	1.3×10 ⁻¹	0	0	2.9×10 ⁻²	0	2.1×10 ⁻²	0	5.6×10 ⁻²
	合計	1762	175926	0	1.8×10 ⁻¹	3.3×10 ⁻¹	5.3×10 ⁻²	0	8.7×10 ⁻²	0	6.6×10 ⁻²	0	1.8×10 ⁻¹
平成27年度 (2015.4～ 2016.3)	1	618	36191	0	6.2×10 ⁻²	7.5×10 ⁻²	4.9×10 ⁻²	0	0	0	2.3×10 ⁻²	0	6.2×10 ⁻²
	2	670	48677	0	6.7×10 ⁻²	0	1.2×10 ⁻¹	0	7.3×10 ⁻²	0	2.5×10 ⁻²	0	6.7×10 ⁻²
	3	558	34972	0	5.6×10 ⁻²	0	1.0×10 ⁻¹	0	0	0	2.1×10 ⁻²	0	5.6×10 ⁻²
	4	463	39843	0	4.7×10 ⁻²	5.3×10 ⁻²	4.5×10 ⁻²	0	2.0×10 ⁻²	0	1.7×10 ⁻²	0	4.7×10 ⁻²
	合計	2309	159683	0	2.3×10 ⁻¹	1.3×10 ⁻¹	3.1×10 ⁻¹	0	9.3×10 ⁻²	0	8.6×10 ⁻²	0	2.3×10 ⁻¹

付録3 第2排水溝・放射性液体廃棄物の放出実績

平成14年度～平成27年度における第2排水溝・放射性液体廃棄物の四半期毎の放出実績を付表3に示す。

付表3 第2排水溝・放射性液体廃棄物の放出実績 平成14年度～平成27年度(1/2)

年度	核種	全α放射能		全β放射能		Pu(α)		U		241Pu		備考	
		実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)										
平成14年度 (2002.4～ 2003.3)	放出水量 (m ³)	110.0		7.0 × 10 ⁻³		2.4 × 10 ⁻¹		3.7 × 10 ⁻³		1.1 × 10 ⁻²			
	1	4.5 × 10 ⁻³	0	7.0 × 10 ⁻³	0	2.4 × 10 ⁻¹	0	3.7 × 10 ⁻³	0	1.1 × 10 ⁻²	0	5.5 × 10 ⁻²	
	2	0	3.0 × 10 ⁻³	0	6.6 × 10 ⁻²	0	1.1 × 10 ⁻³	0	3.0 × 10 ⁻³	0	3.0 × 10 ⁻³	0	1.5 × 10 ⁻²
	3	1.3 × 10 ⁻³	1.1 × 10 ⁻²	0	2.6 × 10 ⁻¹	0	4.5 × 10 ⁻³	0	1.2 × 10 ⁻²	0	1.2 × 10 ⁻²	0	6.0 × 10 ⁻²
	4	500	0	5.0 × 10 ⁻³	0	1.1 × 10 ⁻¹	0	1.8 × 10 ⁻³	0	5.0 × 10 ⁻³	0	2.5 × 10 ⁻²	
	合計	310.0	5.8 × 10 ⁻³	2.6 × 10 ⁻²	0	6.8 × 10 ⁻¹	7.8 × 10 ⁻⁴	1.1 × 10 ⁻²	0	3.1 × 10 ⁻²	0	1.6 × 10 ⁻¹	
平成15年度 (2003.4～ 2004.3)	1	990	3.6 × 10 ⁻³	7.9 × 10 ⁻³	0	2.2 × 10 ⁻¹	0	3.6 × 10 ⁻³	0	9.9 × 10 ⁻³	0	5.0 × 10 ⁻²	
	2	150.0	1.9 × 10 ⁻²	1.0 × 10 ⁻²	0	1.3 × 10 ⁻¹	0	5.6 × 10 ⁻³	0	1.5 × 10 ⁻²	0	7.5 × 10 ⁻²	
	3	900	2.8 × 10 ⁻³	8.0 × 10 ⁻³	0	2.0 × 10 ⁻¹	0	3.3 × 10 ⁻³	0	9.0 × 10 ⁻³	0	4.5 × 10 ⁻²	
	4	500	0	5.0 × 10 ⁻³	0	1.1 × 10 ⁻¹	0	1.9 × 10 ⁻³	0	5.0 × 10 ⁻³	0	2.5 × 10 ⁻²	
	合計	389.0	2.5 × 10 ⁻²	3.1 × 10 ⁻²	0	8.6 × 10 ⁻¹	0	1.4 × 10 ⁻²	0	3.9 × 10 ⁻²	0	2.0 × 10 ⁻¹	
平成16年度 (2004.4～ 2005.3)	1	179.0	2.5 × 10 ⁻³	1.6 × 10 ⁻²	0	3.9 × 10 ⁻¹	0	6.6 × 10 ⁻³	0	1.8 × 10 ⁻²	0	9.0 × 10 ⁻²	
	2	185.0	0	1.9 × 10 ⁻²	0	4.1 × 10 ⁻¹	0	6.9 × 10 ⁻³	0	1.9 × 10 ⁻²	0	9.3 × 10 ⁻²	
	3	143.0	5.2 × 10 ⁻³	1.0 × 10 ⁻²	0	3.1 × 10 ⁻¹	0	5.3 × 10 ⁻³	0	1.4 × 10 ⁻²	0	7.2 × 10 ⁻²	
	4	172.0	2.5 × 10 ⁻²	9.2 × 10 ⁻³	0	3.8 × 10 ⁻¹	0	1.0 × 10 ⁻²	0	1.7 × 10 ⁻²	1.2 × 10 ⁻¹	3.6 × 10 ⁻²	
	合計	679.0	3.3 × 10 ⁻²	5.4 × 10 ⁻²	0	1.5	1.0 × 10 ⁻²	2.2 × 10 ⁻²	0	6.8 × 10 ⁻²	1.2 × 10 ⁻¹	2.9 × 10 ⁻¹	
平成17年度 (2005.4～ 2006.3)	1	177.0	3.4 × 10 ⁻³	7.5 × 10 ⁻³	0	3.9 × 10 ⁻¹	3.2 × 10 ⁻³	4.3 × 10 ⁻³	0	1.8 × 10 ⁻²	0	1.8 × 10 ⁻¹	
	2	256.0	2.3 × 10 ⁻²	1.1 × 10 ⁻²	0	5.7 × 10 ⁻¹	4.6 × 10 ⁻³	5.4 × 10 ⁻³	0	2.6 × 10 ⁻²	0	2.6 × 10 ⁻¹	
	3	312.0	8.3 × 10 ⁻²	1.4 × 10 ⁻³	0	6.9 × 10 ⁻¹	3.4 × 10 ⁻²	0	0	3.1 × 10 ⁻²	4.0 × 10 ⁻¹	5.7 × 10 ⁻²	
	4	231.5	5.0 × 10 ⁻²	3.4 × 10 ⁻³	0	5.0 × 10 ⁻¹	1.2 × 10 ⁻²	1.7 × 10 ⁻³	0	2.3 × 10 ⁻²	1.9 × 10 ⁻¹	4.7 × 10 ⁻²	
	合計	976.5	1.9 × 10 ⁻¹	2.3 × 10 ⁻²	0	2.2	5.4 × 10 ⁻²	1.1 × 10 ⁻²	0	9.8 × 10 ⁻²	5.9 × 10 ⁻¹	5.4 × 10 ⁻¹	
平成18年度 (2006.4～ 2007.3)	1	38.5	6.9 × 10 ⁻³	1.0 × 10 ⁻³	0	8.5 × 10 ⁻²	0	1.5 × 10 ⁻³	0	3.9 × 10 ⁻³	0	3.9 × 10 ⁻²	
	2	297.5	8.3 × 10 ⁻³	2.3 × 10 ⁻²	0	6.6 × 10 ⁻¹	0	1.1 × 10 ⁻²	0	3.1 × 10 ⁻²	0	3.1 × 10 ⁻¹	
	3	239.5	4.5 × 10 ⁻²	3.8 × 10 ⁻³	0	5.3 × 10 ⁻¹	8.1 × 10 ⁻³	3.0 × 10 ⁻³	0	2.4 × 10 ⁻²	0	2.4 × 10 ⁻¹	
	4	167.5	2.0 × 10 ⁻²	3.3 × 10 ⁻³	0	3.7 × 10 ⁻¹	0	6.2 × 10 ⁻³	0	1.7 × 10 ⁻²	0	1.7 × 10 ⁻¹	
	合計	743.0	8.0 × 10 ⁻²	3.1 × 10 ⁻²	0	1.6	8.1 × 10 ⁻³	2.2 × 10 ⁻²	0	7.6 × 10 ⁻²	0	7.6 × 10 ⁻¹	
平成19年度 (2007.4～ 2008.3)	1	323.0	9.4 × 10 ⁻³	2.5 × 10 ⁻²	0	7.1 × 10 ⁻¹	0	1.2 × 10 ⁻²	0	3.3 × 10 ⁻²	0	3.3 × 10 ⁻¹	
	2	225.5	1.9 × 10 ⁻²	1.2 × 10 ⁻²	0	5.0 × 10 ⁻¹	4.7 × 10 ⁻³	4.7 × 10 ⁻³	0	2.3 × 10 ⁻²	0	2.3 × 10 ⁻¹	
	3	109.0	1.0 × 10 ⁻²	4.0 × 10 ⁻³	0	2.4 × 10 ⁻¹	0	4.0 × 10 ⁻³	0	1.1 × 10 ⁻²	0	1.1 × 10 ⁻¹	
	4	78.0	6.2 × 10 ⁻³	3.6 × 10 ⁻³	0	1.7 × 10 ⁻¹	0	2.9 × 10 ⁻³	0	7.8 × 10 ⁻³	0	7.8 × 10 ⁻²	
	合計	735.5	4.5 × 10 ⁻²	4.5 × 10 ⁻²	0	1.6	4.7 × 10 ⁻³	2.4 × 10 ⁻²	0	7.5 × 10 ⁻²	0	7.5 × 10 ⁻¹	
平成20年度 (2008.4～ 2009.3)	1	120.5	4.1 × 10 ⁻³	8.4 × 10 ⁻³	0	2.7 × 10 ⁻¹	0	4.5 × 10 ⁻³	0	1.2 × 10 ⁻²	0	1.2 × 10 ⁻¹	
	2	284.0	6.4 × 10 ⁻³	2.5 × 10 ⁻²	0	6.3 × 10 ⁻¹	6.7 × 10 ⁻³	6.0 × 10 ⁻³	0	2.8 × 10 ⁻²	0	2.8 × 10 ⁻¹	
	3	172.5	1.4 × 10 ⁻³	1.6 × 10 ⁻²	0	3.8 × 10 ⁻¹	0	6.4 × 10 ⁻³	0	1.7 × 10 ⁻²	0	1.7 × 10 ⁻¹	
	4	800	5.6 × 10 ⁻³	4.2 × 10 ⁻³	0	1.8 × 10 ⁻¹	0	2.9 × 10 ⁻³	0	8.0 × 10 ⁻³	0	8.0 × 10 ⁻²	
	合計	657.0	1.8 × 10 ⁻²	5.4 × 10 ⁻²	0	1.5	6.7 × 10 ⁻³	2.0 × 10 ⁻²	0	6.5 × 10 ⁻²	0	6.5 × 10 ⁻¹	

付表3 第2排水溝・放射性液体廃棄物の放出実績 平成14年度～平成27年度(2/2)

年度	核種	全α放射能		全β放射能		Pu(α)		U		241Pu		備考
		実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	実測量 (MBq)	不検出量 (MBq)	
平成21年度 (2009.4～ 2010.3)	放出水量 (m³)											
	1	136.0	1.2 × 10 ⁻²	8.0 × 10 ⁻³	0	3.0 × 10 ⁻¹	2.7 × 10 ⁻³	2.5 × 10 ⁻³	0	1.4 × 10 ⁻²	0	1.4 × 10 ⁻¹
	2	251.5	5.7 × 10 ⁻³	2.1 × 10 ⁻²	0	5.6 × 10 ⁻¹	2.8 × 10 ⁻³	7.0 × 10 ⁻³	0	2.5 × 10 ⁻²	0	2.5 × 10 ⁻¹
	3	95.0	3.5 × 10 ⁻³	6.7 × 10 ⁻³	0	2.1 × 10 ⁻¹	1.5 × 10 ⁻³	2.5 × 10 ⁻³	0	9.5 × 10 ⁻³	0	9.5 × 10 ⁻²
	4	56.0	1.7 × 10 ⁻³	4.2 × 10 ⁻³	0	1.2 × 10 ⁻¹	0	2.5 × 10 ⁻⁴	0	5.6 × 10 ⁻³	0	5.6 × 10 ⁻²
	合計	538.5	2.2 × 10 ⁻²	4.0 × 10 ⁻²	0	1.2	7.0 × 10 ⁻³	1.4 × 10 ⁻²	0	5.4 × 10 ⁻²	0	5.4 × 10 ⁻¹
平成22年度 (2010.4～ 2011.3)	1	74.0	3.0 × 10 ⁻³	4.6 × 10 ⁻³	0	1.6 × 10 ⁻¹	0	2.8 × 10 ⁻³	0	7.4 × 10 ⁻³	0	7.4 × 10 ⁻²
	2	217.0	1.1 × 10 ⁻²	1.7 × 10 ⁻²	0	4.8 × 10 ⁻¹	3.7 × 10 ⁻³	5.6 × 10 ⁻³	0	2.2 × 10 ⁻²	0	2.2 × 10 ⁻¹
	3	82.0	4.2 × 10 ⁻³	5.1 × 10 ⁻³	0	1.8 × 10 ⁻¹	1.4 × 10 ⁻³	1.9 × 10 ⁻³	0	8.2 × 10 ⁻³	0	8.2 × 10 ⁻²
	4	28.0	1.8 × 10 ⁻³	1.4 × 10 ⁻³	0	6.2 × 10 ⁻²	0	1.0 × 10 ⁻³	0	2.8 × 10 ⁻³	0	2.8 × 10 ⁻²
		合計	401.0	2.0 × 10 ⁻²	2.8 × 10 ⁻²	0	8.8 × 10 ⁻¹	5.1 × 10 ⁻³	1.1 × 10 ⁻²	0	4.0 × 10 ⁻²	0
平成23年度 (2011.4～ 2012.3)	1	20.0	4.0 × 10 ⁻³	0	0	4.4 × 10 ⁻²	1.0 × 10 ⁻³	0	0	2.0 × 10 ⁻³	0	2.0 × 10 ⁻²
	2	88.0	2.9 × 10 ⁻³	6.6 × 10 ⁻³	0	2.0 × 10 ⁻¹	1.3 × 10 ⁻³	2.3 × 10 ⁻³	0	8.8 × 10 ⁻³	0	8.8 × 10 ⁻²
	3	87.0	6.1 × 10 ⁻³	4.3 × 10 ⁻³	0	1.9 × 10 ⁻¹	0	3.2 × 10 ⁻³	0	8.7 × 10 ⁻³	0	8.7 × 10 ⁻²
	4	116.0	9.7 × 10 ⁻³	7.2 × 10 ⁻³	0	1.0 × 10 ⁻¹	0	4.3 × 10 ⁻³	0	1.2 × 10 ⁻²	0	1.2 × 10 ⁻¹
		合計	311.0	2.3 × 10 ⁻²	1.8 × 10 ⁻²	0	6.8 × 10 ⁻¹	2.3 × 10 ⁻³	9.8 × 10 ⁻³	0	3.2 × 10 ⁻²	0
平成24年度 (2012.4～ 2013.3)	1	174.0	8.6 × 10 ⁻³	1.4 × 10 ⁻²	0	3.8 × 10 ⁻¹	8.9 × 10 ⁻³	0	0	1.7 × 10 ⁻²	0	1.7 × 10 ⁻¹
	2	311.0	0	3.1 × 10 ⁻²	0	6.9 × 10 ⁻¹	0	1.2 × 10 ⁻²	0	3.1 × 10 ⁻²	0	3.1 × 10 ⁻¹
	3	317.0	0	3.2 × 10 ⁻²	0	7.0 × 10 ⁻¹	0	1.2 × 10 ⁻²	0	3.2 × 10 ⁻²	0	3.2 × 10 ⁻¹
	4	110.0	0	1.1 × 10 ⁻²	0	2.4 × 10 ⁻¹	0	4.1 × 10 ⁻³	0	1.1 × 10 ⁻²	0	1.1 × 10 ⁻¹
		合計	912.0	8.6 × 10 ⁻³	8.8 × 10 ⁻²	0	2.0	8.9 × 10 ⁻³	2.8 × 10 ⁻²	0	9.1 × 10 ⁻²	0
平成25年度 (2013.4～ 2014.3)	1	356.0	0	3.5 × 10 ⁻²	0	7.9 × 10 ⁻¹	0	1.3 × 10 ⁻²	0	3.5 × 10 ⁻²	0	3.5 × 10 ⁻¹
	2	280.0	0	2.8 × 10 ⁻²	0	6.9 × 10 ⁻¹	0	1.0 × 10 ⁻²	0	2.8 × 10 ⁻²	0	2.8 × 10 ⁻¹
	3	120.0	0	1.2 × 10 ⁻²	0	2.7 × 10 ⁻¹	0	4.5 × 10 ⁻³	0	1.2 × 10 ⁻²	0	1.2 × 10 ⁻¹
	4	203.0	0	2.1 × 10 ⁻²	0	4.5 × 10 ⁻¹	0	1.2 × 10 ⁻²	0	2.1 × 10 ⁻²	0	2.1 × 10 ⁻¹
		合計	959.0	0	9.6 × 10 ⁻²	0	2.1	0	3.5 × 10 ⁻²	0	9.6 × 10 ⁻²	0
平成26年度 (2014.4～ 2015.3)	1	254.0	0	2.5 × 10 ⁻²	0	5.6 × 10 ⁻¹	0	9.4 × 10 ⁻³	0	2.5 × 10 ⁻¹	0	2.5 × 10 ⁻²
	2	199.0	0	2.0 × 10 ⁻²	0	4.4 × 10 ⁻¹	0	7.4 × 10 ⁻³	0	2.0 × 10 ⁻¹	0	2.0 × 10 ⁻²
	3	216.0	0	2.2 × 10 ⁻²	0	4.8 × 10 ⁻¹	0	8.0 × 10 ⁻³	0	2.2 × 10 ⁻¹	0	2.2 × 10 ⁻²
	4	172.0	0	1.7 × 10 ⁻²	0	3.8 × 10 ⁻¹	0	6.4 × 10 ⁻³	0	1.7 × 10 ⁻¹	0	1.7 × 10 ⁻²
		合計	841.0	0	8.4 × 10 ⁻²	0	1.9	0	3.1 × 10 ⁻²	0	8.4 × 10 ⁻¹	0
平成27年度 (2015.4～ 2016.3)	1	216.0	0	2.2 × 10 ⁻²	0	4.8 × 10 ⁻¹	0	8.0 × 10 ⁻³	0	2.2 × 10 ⁻²	0	2.2 × 10 ⁻¹
	2	270.0	0	2.8 × 10 ⁻²	0	6.0 × 10 ⁻¹	0	1.0 × 10 ⁻²	0	2.8 × 10 ⁻²	0	2.8 × 10 ⁻¹
	3	145.0	0	1.5 × 10 ⁻²	0	3.2 × 10 ⁻¹	0	5.4 × 10 ⁻³	0	1.5 × 10 ⁻²	0	1.5 × 10 ⁻¹
	4	172.0	0	1.7 × 10 ⁻²	0	3.8 × 10 ⁻¹	0	6.4 × 10 ⁻³	0	1.7 × 10 ⁻²	0	1.7 × 10 ⁻¹
		合計	803.0	0	8.2 × 10 ⁻²	0	1.8	0	3.0 × 10 ⁻²	0	8.2 × 10 ⁻²	0

付録 4 排気試料の測定手法

排気中の放射性物質の放出監視は放射線管理担当課が行っており、環境監視課では放射線管理担当課の依頼により排気試料の分析を実施し、結果を報告している。再処理施設排気筒から環境へ放出される排気について ^3H 、 ^{14}C 、 ^{129}I 及び ^{131}I の測定を、CPF の排気については ^3H の測定を実施した。付表 4-1 に排気試料の分析法を示す。

当課において実施した平成 27 年度の排気関係の取り扱い分析試料数は 2,941 試料、分析件数は 2,982 件であり、前年度並であった。内訳としては、再処理施設の依頼が 2,882 試料 (2,917 件) と大部分を占めている。その詳細を付表 4-2 に示す。また、再処理施設関係の排気試料測定件数の推移を付表 4-3 に示す。

付表 4-1 排気試料（放射性物質）の分析法

項目	定量下限値 (Bq/サンプル)	試料形状	分析法
^3H	1.1×10^{-1}	捕集水	液体シンチレーション法
^{14}C	3.7×10^{-1}	溶媒による捕集	液体シンチレーション法
^{95}Zr	2.2×10^{-1}	ダストろ紙 (2 インチプラスチック 容器)	γ 線スペクトロメトリー法
^{95}Nb	1.4×10^{-1}		
^{103}Ru	1.1×10^{-1}		
^{106}Ru - ^{106}Rh	2.2		
^{134}Cs	1.4×10^{-1}		
^{137}Cs	1.4×10^{-1}		
^{141}Ce	2.2×10^{-1}		
^{144}Ce - ^{144}Pr	2.2		
^{60}Co	1.8×10^{-1}		
^{125}Sb	3.3×10^{-2}		
^{129}I	5		
^{131}I	4	活性炭フィルタ 活性炭カートリッジ	γ 線スペクトロメトリー法
^{90}Sr	2×10^{-2}	ダストろ紙	灰化→化学分離→ β 線放射能測定
Pu (α)	2×10^{-3}	ダストろ紙	灰化→化学分離→ α 線スペクトロメトリー法
U	2×10^{-3}	ダストろ紙	灰化→化学分離→ α 線スペクトロメトリー法

付表4-2 排気試料分析件数一覧

単位:件

区分	項目	^3H	^{14}C	$\text{Pu}(\alpha)$	U	^{90}Sr	^{129}I ^{131}I	γ -sp	その他	合計	取扱い 試料数
		施設									
環境 放出 管理	再処理技術開発センター	364	312	—	—	—	2216	—	—	2892	2860
	プルトニウム燃料技術開発センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	環境技術開発センター	52	—	—	—	—	—	—	—	52	52
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
試 験 等	再処理技術開発センター	—	21	—	—	—	—	—	4	25	22
	プルトニウム燃料技術開発センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	環境技術開発センター	—	—	—	—	—	1	12	—	13	7
	放射線管理部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
試料分析件数合計		416	333	—	—	—	2217	12	4	2982	2941
合計		416	333	—	—	—	2217	12	4	2982	2941

付表4-3 再処理施設関係の排気試料の測定件数の前年度との比較

単位:件

核種 施設	^3H	$\text{Pu}(\alpha)$	U	^{90}Sr	^{129}I ^{131}I	^{14}C	γ -sp	その他	合計	取扱い 試料数
	H. 21	362	0	0	0	2221	312	0	0	2895
H. 22	360	0	0	0	2237	312	0	0	2961	2912
H. 23	368	0	0	0	2368	319	0	0	3055	2917
H. 24	363	0	0	0	2221	312	0	0	2896	2859
H. 25	435	0	0	0	2227	312	0	0	2974	2931
H. 26	367	0	0	0	2215	312	0	0	2894	2863
H. 27	364	0	0	0	2216	333	4	0	2917	2882

This is a blank page.

国際単位系 (SI)

表1. SI 基本単位

基本量	SI 基本単位	
	名称	記号
長さ	メートル	m
質量	キログラム	kg
時間	秒	s
電流	アンペア	A
熱力学温度	ケルビン	K
物質량	モル	mol
光度	カンデラ	cd

表2. 基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

組立量	SI 組立単位	
	名称	記号
面積	平方メートル	m ²
体積	立方メートル	m ³
速度	メートル毎秒	m/s
加速度	メートル毎秒毎秒	m/s ²
波数	毎メートル	m ⁻¹
密度, 質量密度	キログラム毎立方メートル	kg/m ³
面積密度	キログラム毎平方メートル	kg/m ²
比体積	立方メートル毎キログラム	m ³ /kg
電流密度	アンペア毎平方メートル	A/m ²
磁界の強さ	アンペア毎メートル	A/m
量濃度 ^(a) , 濃度	モル毎立方メートル	mol/m ³
質量濃度	キログラム毎立方メートル	kg/m ³
輝度	カンデラ毎平方メートル	cd/m ²
屈折率 ^(b)	(数字の)	1
比透磁率 ^(b)	(数字の)	1

(a) 量濃度 (amount concentration) は臨床化学の分野では物質濃度 (substance concentration) ともよばれる。
 (b) これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるが、そのことを表す単位記号である数字の1は通常は表記しない。

表3. 固有の名称と記号で表されるSI組立単位

組立量	SI 組立単位			
	名称	記号	他のSI単位による表し方	SI基本単位による表し方
平面角	ラジアン ^(b)	rad	1 ^(b)	m/m
立体角	ステラジアン ^(b)	sr ^(e)	1 ^(b)	m ² /m ²
周波数	ヘルツ ^(d)	Hz		s ⁻¹
力	ニュートン	N		m kg s ⁻²
圧力, 応力	パスカル	Pa	N/m ²	m ⁻¹ kg s ⁻²
エネルギー, 仕事, 熱量	ジュール	J	N m	m ² kg s ⁻²
仕事率, 工率, 放射束	ワット	W	J/s	m ² kg s ⁻³
電荷, 電気量	クーロン	C		s A
電位差 (電圧), 起電力	ボルト	V	W/A	m ² kg s ⁻³ A ⁻¹
静電容量	ファラド	F	C/V	m ² kg ⁻¹ s ⁴ A ²
電気抵抗	オーム	Ω	V/A	m ² kg s ⁻³ A ⁻²
コンダクタンス	ジーメン	S	A/V	m ² kg ⁻¹ s ³ A ²
磁束	ウェーバ	Wb	Vs	m ² kg s ⁻² A ⁻¹
磁束密度	テスラ	T	Wb/m ²	kg s ⁻² A ⁻¹
インダクタンス	ヘンリー	H	Wb/A	m ² kg s ⁻² A ⁻²
セルシウス温度	セルシウス度 ^(e)	°C		K
光照射度	ルーメン	lm	cd sr ^(e)	cd
放射線量	グレイ	Gy	J/kg	m ² s ⁻²
放射線量, 周辺線量当量, 方向性線量当量, 個人線量当量	シーベルト ^(g)	Sv	J/kg	m ² s ⁻²
酸素活性化	カタール	kat		s ⁻¹ mol

(a) SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはやコヒーレントではない。
 (b) ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の1は明示されない。
 (c) 測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
 (d) ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
 (e) セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
 (f) 放射性核種の放射能 (activity referred to a radionuclide) は、しばしば誤った用語で"radioactivity"と記される。
 (g) 単位シーベルト (PV, 2002, 70, 205) についてはCIPM勧告2 (CI-2002) を参照。

表4. 単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量	SI 組立単位		
	名称	記号	SI 基本単位による表し方
粘力のモーメント	パスカル秒	Pa s	m ⁻¹ kg s ⁻¹
表面張力	ニュートンメートル	N m	m ² kg s ⁻²
角速度	ニュートン毎メートル	N/m	kg s ⁻²
角加速度	ラジアン毎秒	rad/s	m m ⁻¹ s ⁻¹ = s ⁻¹
熱流密度, 放射照度	ラジアン毎秒毎秒	rad/s ²	m m ⁻¹ s ⁻² = s ⁻²
熱容量, エントロピー	ワット毎平方メートル	W/m ²	kg s ⁻³
比熱容量, 比エントロピー	ジュール毎ケルビン	J/K	m ² kg s ⁻² K ⁻¹
比エントロピー	ジュール毎キログラム毎ケルビン	J/(kg K)	m ² s ⁻² K ⁻¹
比エントロピー	ジュール毎キログラム	J/kg	m ² s ⁻²
熱伝導率	ワット毎メートル毎ケルビン	W/(m K)	m kg s ⁻³ K ⁻¹
体積エネルギー	ジュール毎立方メートル	J/m ³	m ⁻¹ kg s ⁻²
電界の強さ	ジュール毎立方メートル	J/m ³	m ⁻¹ kg s ⁻²
電荷密度	ボルト毎メートル	V/m	m kg s ⁻³ A ⁻¹
電表面積	クーロン毎立方メートル	C/m ³	m ⁻³ s A
電束密度, 電気変位	クーロン毎平方メートル	C/m ²	m ⁻² s A
誘電率	クーロン毎平方メートル	C/m ²	m ⁻² s A
透磁率	ファラド毎メートル	F/m	m ³ kg ⁻¹ s ⁴ A ²
モルエネルギー	ヘンリー毎メートル	H/m	m kg s ⁻² A ⁻²
モルエントロピー, モル熱容量	ジュール毎モル	J/mol	m ² kg s ⁻² mol ⁻¹
照射線量 (X線及びγ線)	ジュール毎モル毎ケルビン	J/(mol K)	m ² kg s ⁻² K ⁻¹ mol ⁻¹
吸収線量率	クーロン毎キログラム	C/kg	kg ⁻¹ s A
放射線強度	グレイ毎秒	Gy/s	m ² s ⁻³
放射線輝度	ワット毎ステラジアン	W/sr	m ⁴ m ⁻² kg s ⁻³ = m ² kg s ⁻³
酵素活性濃度	ワット毎平方メートル毎ステラジアン	W/(m ² sr)	m ² m ⁻² kg s ⁻³ = kg s ⁻³
	カタール毎立方メートル	kat/m ³	m ³ s ⁻¹ mol

表5. SI 接頭語

乗数	名称	記号	乗数	名称	記号
10 ²⁴	ヨタ	Y	10 ¹	デシ	d
10 ²¹	ゼタ	Z	10 ²	センチ	c
10 ¹⁸	エクサ	E	10 ³	ミリ	m
10 ¹⁵	ペタ	P	10 ⁶	マイクロ	μ
10 ¹²	テラ	T	10 ⁹	ナノ	n
10 ⁹	ギガ	G	10 ¹²	ピコ	p
10 ⁶	メガ	M	10 ⁻¹⁵	フェムト	f
10 ³	キロ	k	10 ⁻¹⁸	アト	a
10 ²	ヘクト	h	10 ⁻²¹	ゼプト	z
10 ¹	デカ	da	10 ⁻²⁴	ヨクト	y

表6. SIに属さないが、SIと併用される単位

名称	記号	SI単位による値
分	min	1 min=60 s
時	h	1 h=60 min=3600 s
日	d	1 d=24 h=86 400 s
度	°	1°=(π/180) rad
分	'	1'=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒	"	1"=(1/60)'=(π/648 000) rad
ヘクタール	ha	1 ha=1 hm ² =10 ⁴ m ²
リットル	L, l	1 L=1 l=1 dm ³ =10 ³ cm ³ =10 ⁻³ m ³
トン	t	1 t=10 ³ kg

表7. SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で表される数値が実験的に得られるもの

名称	記号	SI単位で表される数値
電子ボルト	eV	1 eV=1.602 176 53(14)×10 ⁻¹⁹ J
ダルトン	Da	1 Da=1.660 538 86(28)×10 ⁻²⁷ kg
統一原子質量単位	u	1 u=1 Da
天文単位	ua	1 ua=1.495 978 706 91(6)×10 ¹¹ m

表8. SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

名称	記号	SI単位で表される数値
バール	bar	1 bar=0.1MPa=100 kPa=10 ⁵ Pa
水銀柱ミリメートル	mmHg	1 mmHg=133.322Pa
オングストローム	Å	1 Å=0.1nm=100pm=10 ⁻¹⁰ m
海里	M	1 M=1852m
バイン	b	1 b=100fm ² =(10 ¹² cm ²) ² =10 ⁻²⁸ m ²
ノット	kn	1 kn=(1852/3600)m/s
ネーパ	Np	SI単位との数値的関係は、 対数量の定義に依存。
ベレル	B	
デシベル	dB	

表9. 固有の名称をもつCGS組立単位

名称	記号	SI単位で表される数値
エルグ	erg	1 erg=10 ⁻⁷ J
ダイン	dyn	1 dyn=10 ⁻⁵ N
ポアズ	P	1 P=1 dyn s cm ⁻² =0.1Pa s
ストークス	St	1 St=1cm ² s ⁻¹ =10 ⁻⁴ m ² s ⁻¹
スチルブ	sb	1 sb=1cd cm ⁻² =10 ⁴ cd m ⁻²
フオト	ph	1 ph=1cd sr cm ⁻² =10 ⁴ lx
ガリ	Gal	1 Gal=1cm s ⁻² =10 ⁻² ms ⁻²
マクスウェル	Mx	1 Mx=1 G cm ² =10 ⁻⁸ Wb
ガウス	G	1 G=1Mx cm ⁻² =10 ⁻⁴ T
エルステッド ^(a)	Oe	1 Oe _e =(10 ³ /4π)A m ⁻¹

(a) 3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「△」は対応関係を示すものである。

表10. SIに属さないその他の単位の例

名称	記号	SI単位で表される数値
キュリー	Ci	1 Ci=3.7×10 ¹⁰ Bq
レントゲン	R	1 R=2.58×10 ⁻⁴ C/kg
ラド	rad	1 rad=1cGy=10 ⁻² Gy
レム	rem	1 rem=1 cSv=10 ⁻² Sv
ガンマ	γ	1 γ=1 nT=10 ⁻⁹ T
フェルミ	f	1 フェルミ=1 fm=10 ⁻¹⁵ m
メートル系カラット		1 メートル系カラット=0.2 g=2×10 ⁻⁴ kg
トル	Torr	1 Torr=(101 325/760) Pa
標準大気圧	atm	1 atm=101 325 Pa
カロリ	cal	1 cal=4.1858J (「15°C」カロリ), 4.1868J (「IT」カロリ), 4.184J (「熱化学」カロリ)
マイクロ	μ	1 μ=1μm=10 ⁻⁶ m

